

Elektroschema
Schéma électrique
Schema elettrico
Electrical documentation



Anlage
Installation
Impianto
Installation

Auftrag Nr.
No de commande
N° ordine
Commision No.

Das Installationsmaterial, sowie alle Anschlüsse und Erdungen müssen der EN 60335-1 + EN 60335-2-102 und den örtlichen Vorschriften entsprechen.
Le Matériel d' installation ainsi que les connections et les mises à la terre doivent être conforms aux EN 60335-1 + EN 60335-2-102 et prescriptions locals.
Il materiale, come pure i raccordi e le messe a terra, devono corrispondere alle prescrizioni locali e alle EN 60335-1 + EN 60335-2-102
Installation material, as well as connections and grounding must the EN 60335-1 + EN 60335-2-102 and local regulations.

Wärmeerzeugertyp Type de producteur de chaudière Tipo di produttore di calore Heat generator type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14
Wärmeerzeuger-Ausführung Version de producteur de chaleur Versione di produttore di calore Heat generator type	Standard 4-5-B-C-E
Schema Artikelnummer Art. No. de schéma Art. N° schema Diagram order number	3723985

Anlage / Blatt - Verzeichnis: =A 1 - 3
Annexe / page - liste: =AT 4
Impianto / Elenco Fogli =B1 5 - 8
Enclosure / page - list: =B2 9 - 12
 =P 13 - 18

a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Elektrodokumentation	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	1	
b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Dess.					=A				
c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr.	07.04.2017	wed		Bez./Des.1	Deckblatt/Page de garde	Schema/Draw	K 01.1.0844	Total Bl./Pg	18
d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm	Contr.				Bez./Des.2	Copertina/Cover page				
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name							

Achtung: Funktionsschema nur für den Elektriker gültig!
Attention : Modèle de fonction seulement pour l'électricien valable!
Attenzione: Modello di funzione soltanto per l'elettricista valido!
Note: Operation diagramme only for the electrician valid!

- Legende
Légende
Legenda
Legend

1F9

Temperaturbegrenzer (Option)
Sécurité chaudière (Option)
Temperatura caldaia (Opzione)
Temperature limiter (Option)

1S10

Wasserdruckwächter (Option)
Pression d'eau (Option)
Pressione dell'acqua (Opzione)
Water pressure switch (Option)

B9

Aussenfühler
Sonde extérieure
Sonda esterna
Outside sensor

B10

Schienenvorlauffühler
Sonde de temp. départ du rail
Sonda termica mandata esterna
Header supply line sensor

EG

Expansionsgefäß
Vase d'expansion
Vaso d'espansione
Expansion tank

KKP

Kesselkreispumpe
KCP1 Pompe de by-pass
Pompa misc. caldaia
Boiler bypass pump

M2

Zuluftventilator (Option)
Ventilateur refoulant (Option)
Ventilatore che resppinge (Opzione)
Room fan (Option)

SG

Sicherheitsgruppe
Groupe de sécurité
Gruppo di sicurezza
Safety group

Q25

Kaskadenpumpe (Option)
Pompe de cascade (Option)
Pompa di cascata (Opzione)
Cascade pump (Option)

S2

Strömungswächter (Option)
Garde de courant (Option)
Flussostato (Opzione)
Flow switch (Option)

SM

Schlammabscheider
Séparateur de boue
Filtro di saleté
Skimmer

SRV

Strangreguliertventil
Saupape de réglage
Valvola di messe a punto
Line control valve

SV


Sicherheitsventil
Vanne de sécurité
Valvola di sicurezza
Safety valve

Y6

Durchgangsventil
Valve de passage
Valvola di passaggio
Through-way valve


Y15

Hauptgasventil (Option)
Vanne de sécurité gaz (Option)
Valvola gas principale (Opzione)
External gas valve (Option)

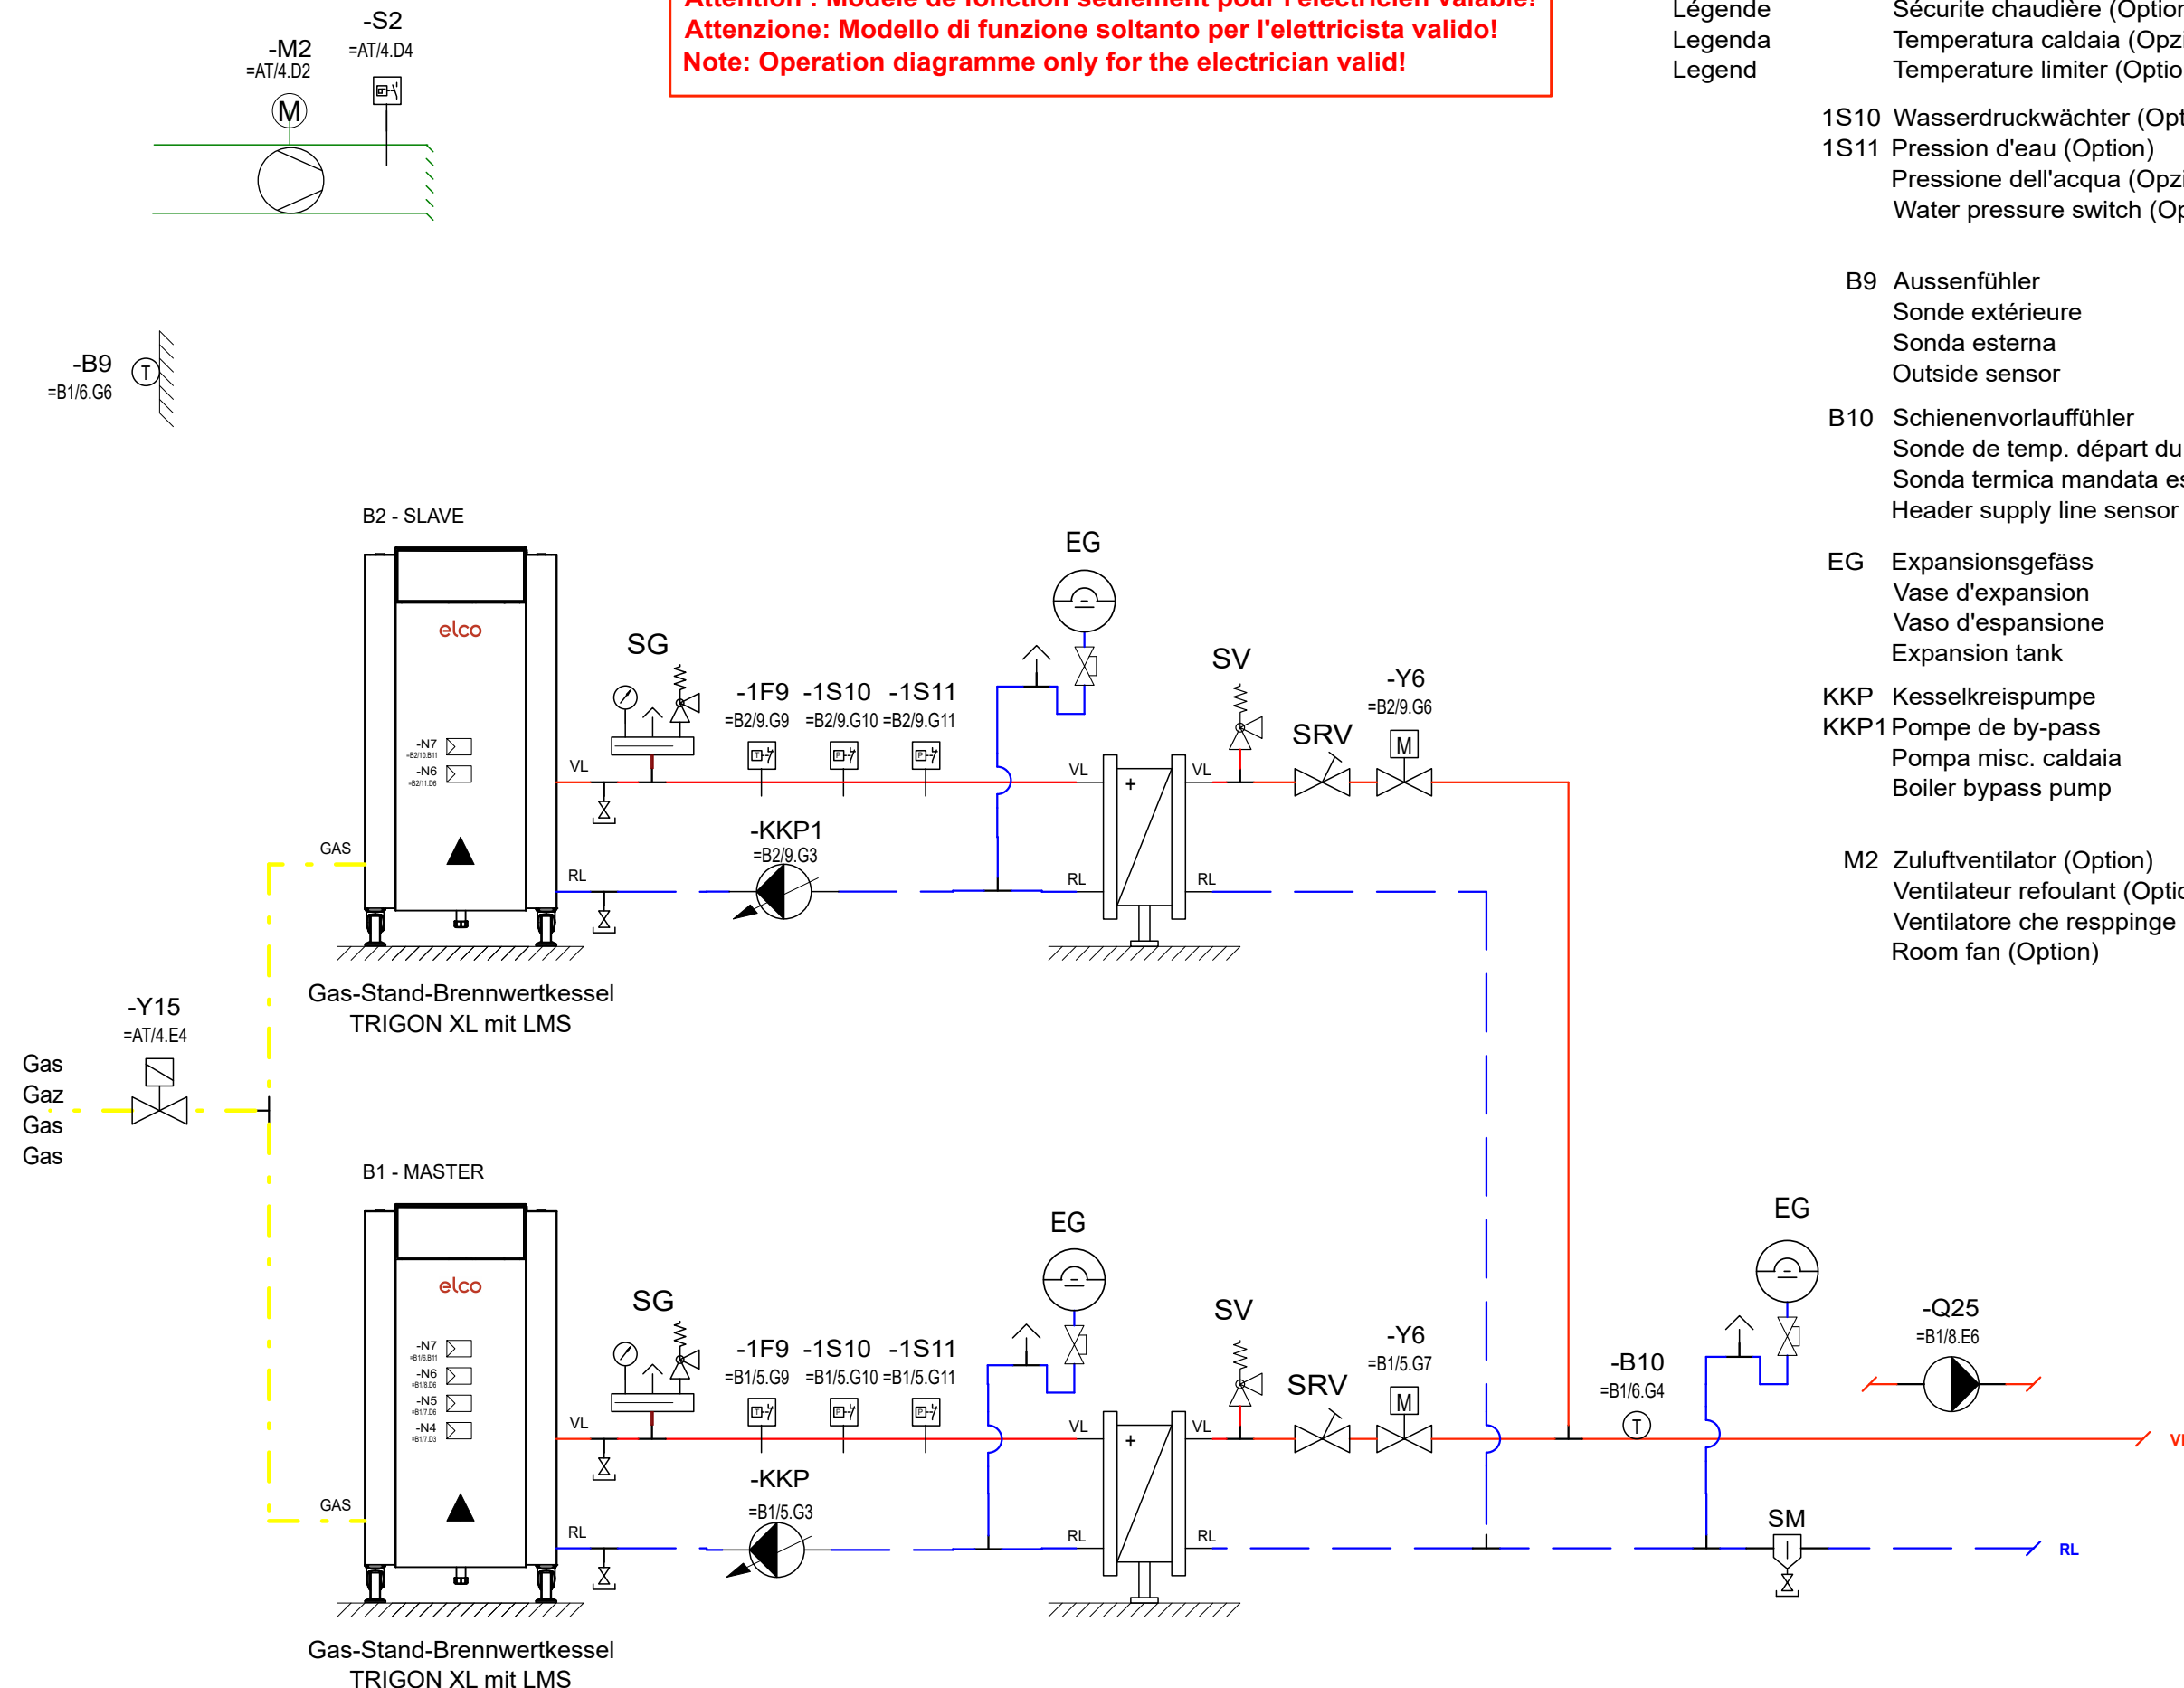

a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp	elco	Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	2
b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Dess.				Bez./Des.1	Funktionsschema/Schéma fonctionnel	=A			
c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr.	07.04.2017	wed		Bez./Des.2	Schema funzionale/Functional diagram				
d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm	Contr.									
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name				Schema/Draw	K 01.1.0844	Total Bl./Pg	18


Achtung: Funktionsschema nur für den Elektriker gültig!
Attention : Modèle de fonction seulement pour l'électricien valable!
Attenzione: Modello di funzione soltanto per l'elettricista valido!
Note: Operation diagramme only for the electrician valid!

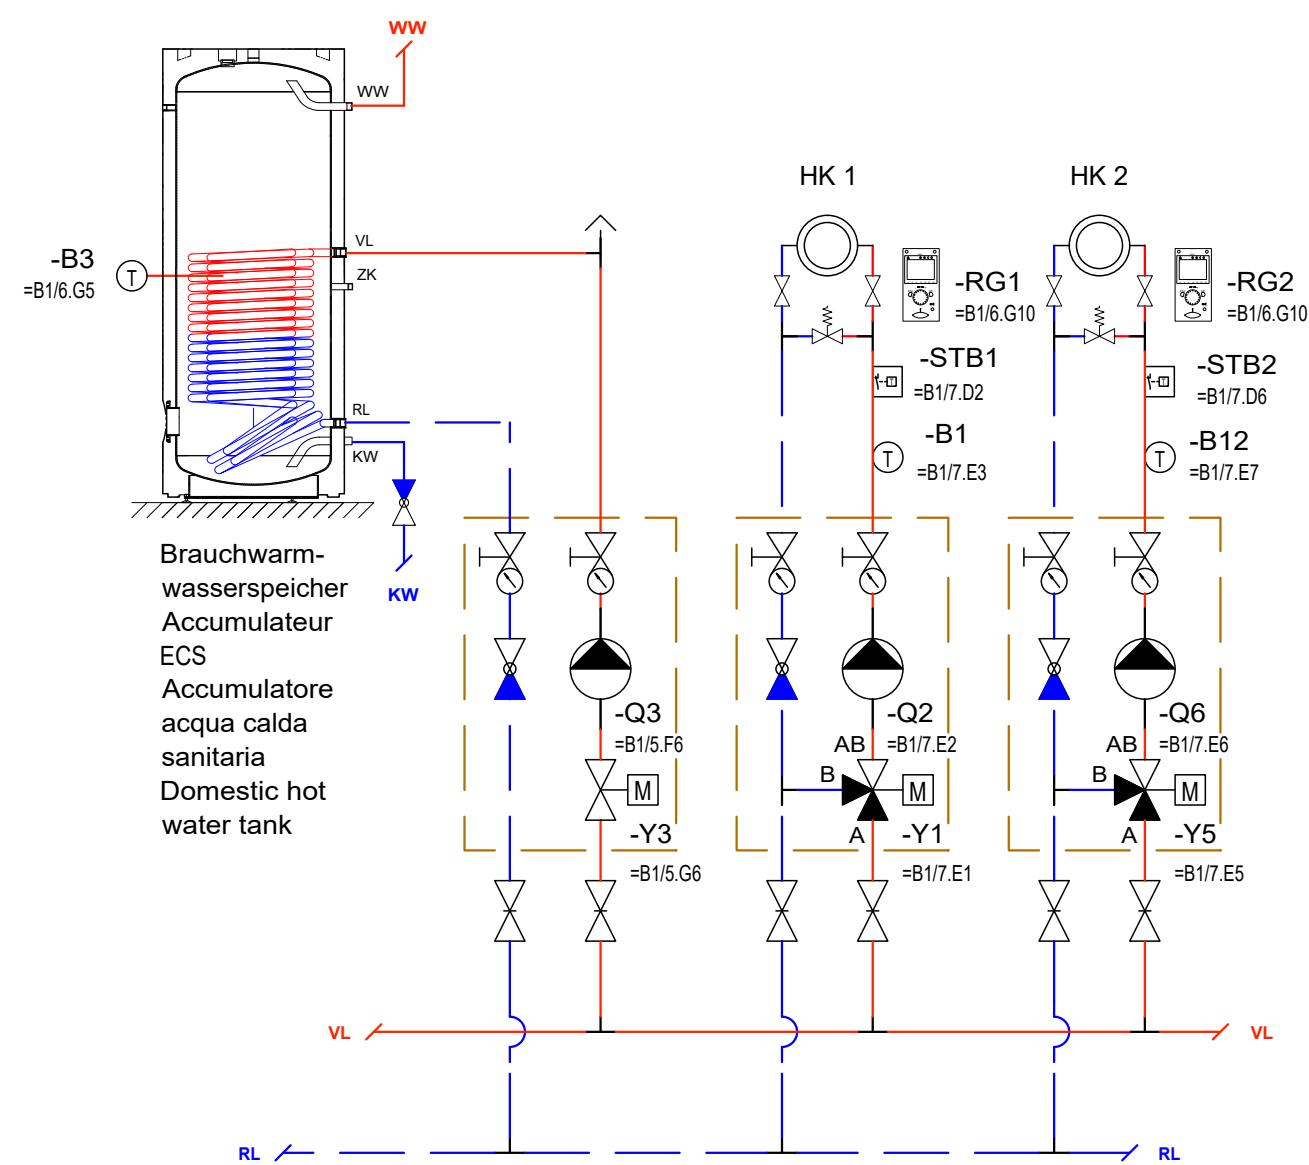

Legende Légende Legenda Legend	B1	Vorlauffühler	HK1	Heizkreis	Q3	Brauchwasserladepumpe	STB 1	Sicherheitsthermostat	Y1	Mischerantrieb
	B12	Sonde de départ	HK2	Circuit de chauffage		Pompe de charge	STB 2	für Bodenheizung (Option)	Y5	Entraînement de mélange
		Sonda mandata		Circuito riscaldamento		Pompa carico acqua calda sanitatia		Thermostat de sécurité		Comando valvola miscelazione
		Flow sensor		Heating circuit		Storage circl. pump		pour chauffage par le sol (Option)		Mixing valve
	B3	Brauchwasserfühler	Q2	Mischerkreispumpe	RG1	Raumgerät (Option)		Termostato di sicurezza per	Y3	Durchgangsventil Warmwasser (Option)
		Sonde de chauffe eau	Q6	Pompe de circulation	RG2	Appareil d'ambiance (Option)		pannelli radianti (Opzione)		Valve de passage d'eau chaude (Option)
		Sonda scalda-bagno		Pompa di circolazione		Comando a distanza (Opzione)		Safety limit thermostat		Valvola di passaggio d'acqua calda (Opzione)
		Domestic hot water sensor		Mixer circle pump		External command (Option)		of floor heating (Option)		Hot-water shutoff valve (Option)


a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp	elco	Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 3
b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Dess.				Bez./Des.1	Funktionsschema/Schéma fonctionnel	=A		
c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr.	07.04.2017	wed		Bez./Des.2	Schema funzionale/Functional diagram			
d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm	Contr.						Schema/Draw	K 01.1.0844	Total Bl./Pg 18
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name						

Bauseitiges Tableau / Tableau électrique principal (non fourni) / Quadro di distribuzione esterno / Control cabinet supplied by others

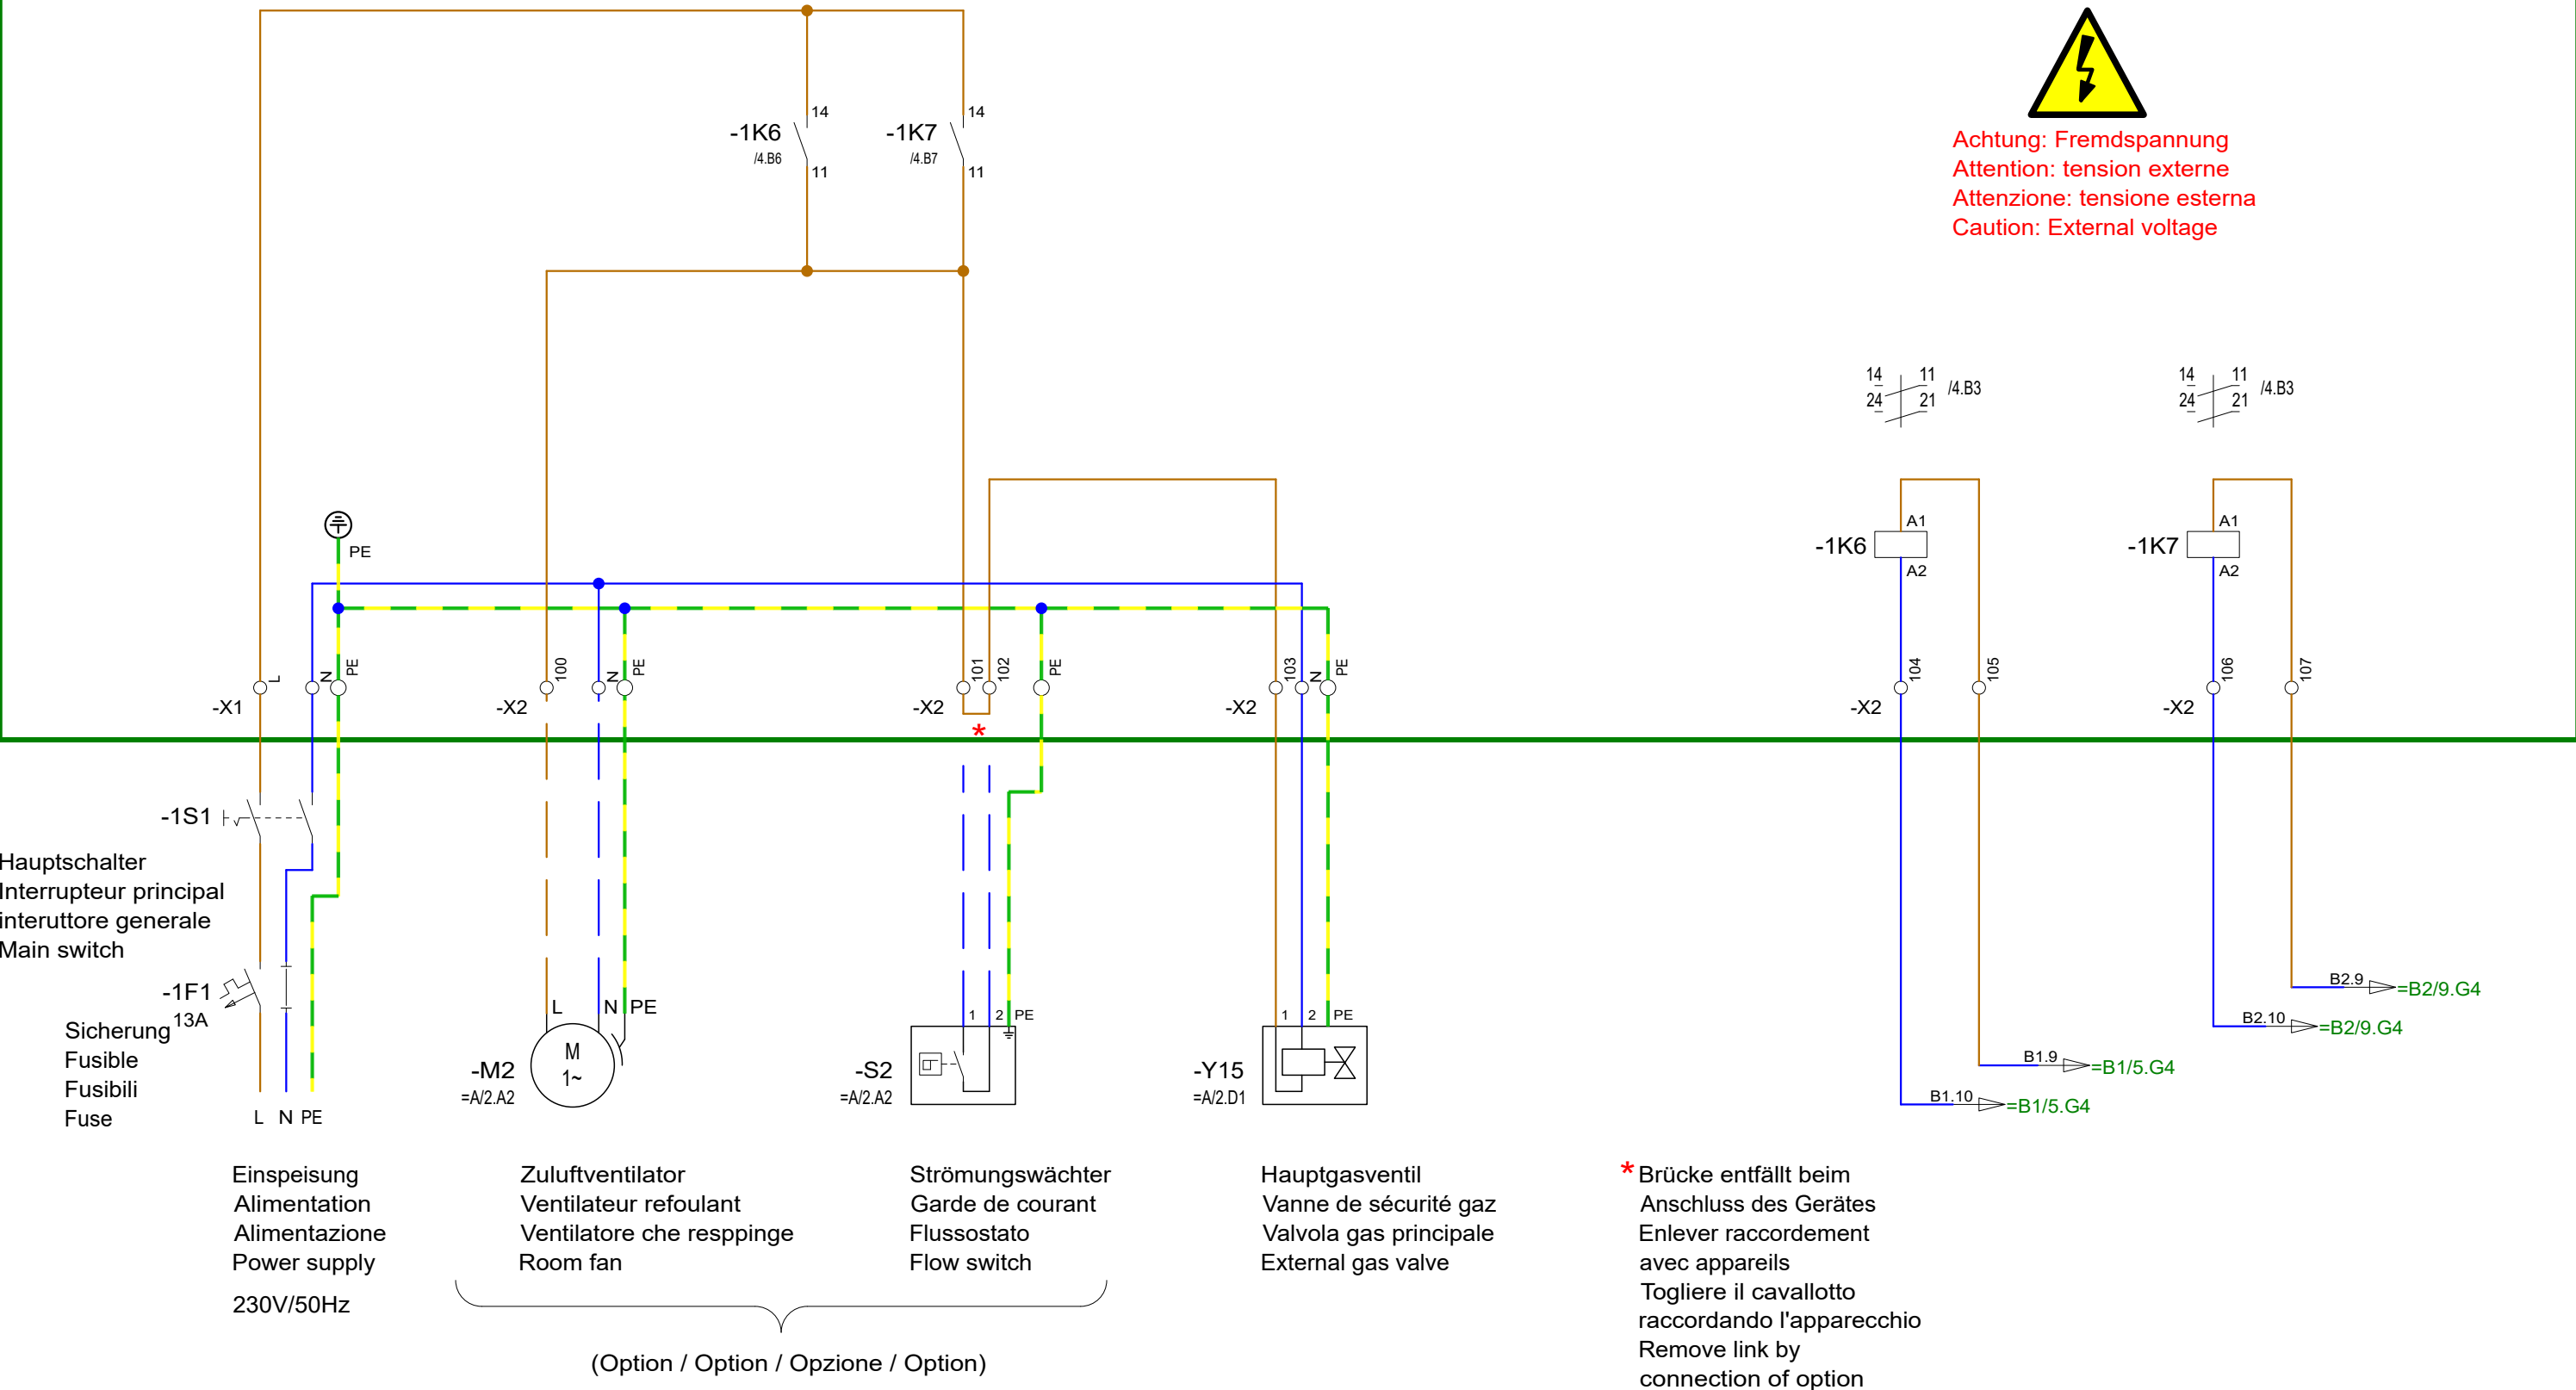

a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	4
b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Dess.				Bez./Des.1	Steuerung/Contrôle	=AT			
c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr.	07.04.2017	wed		Bez./Des.2	Controllo/Control				
d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm	Contr.									
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name				Schema/Draw	K 01.1.0844	Total Bl./Pg	18

+TRIGON XL (B1 - MASTER)

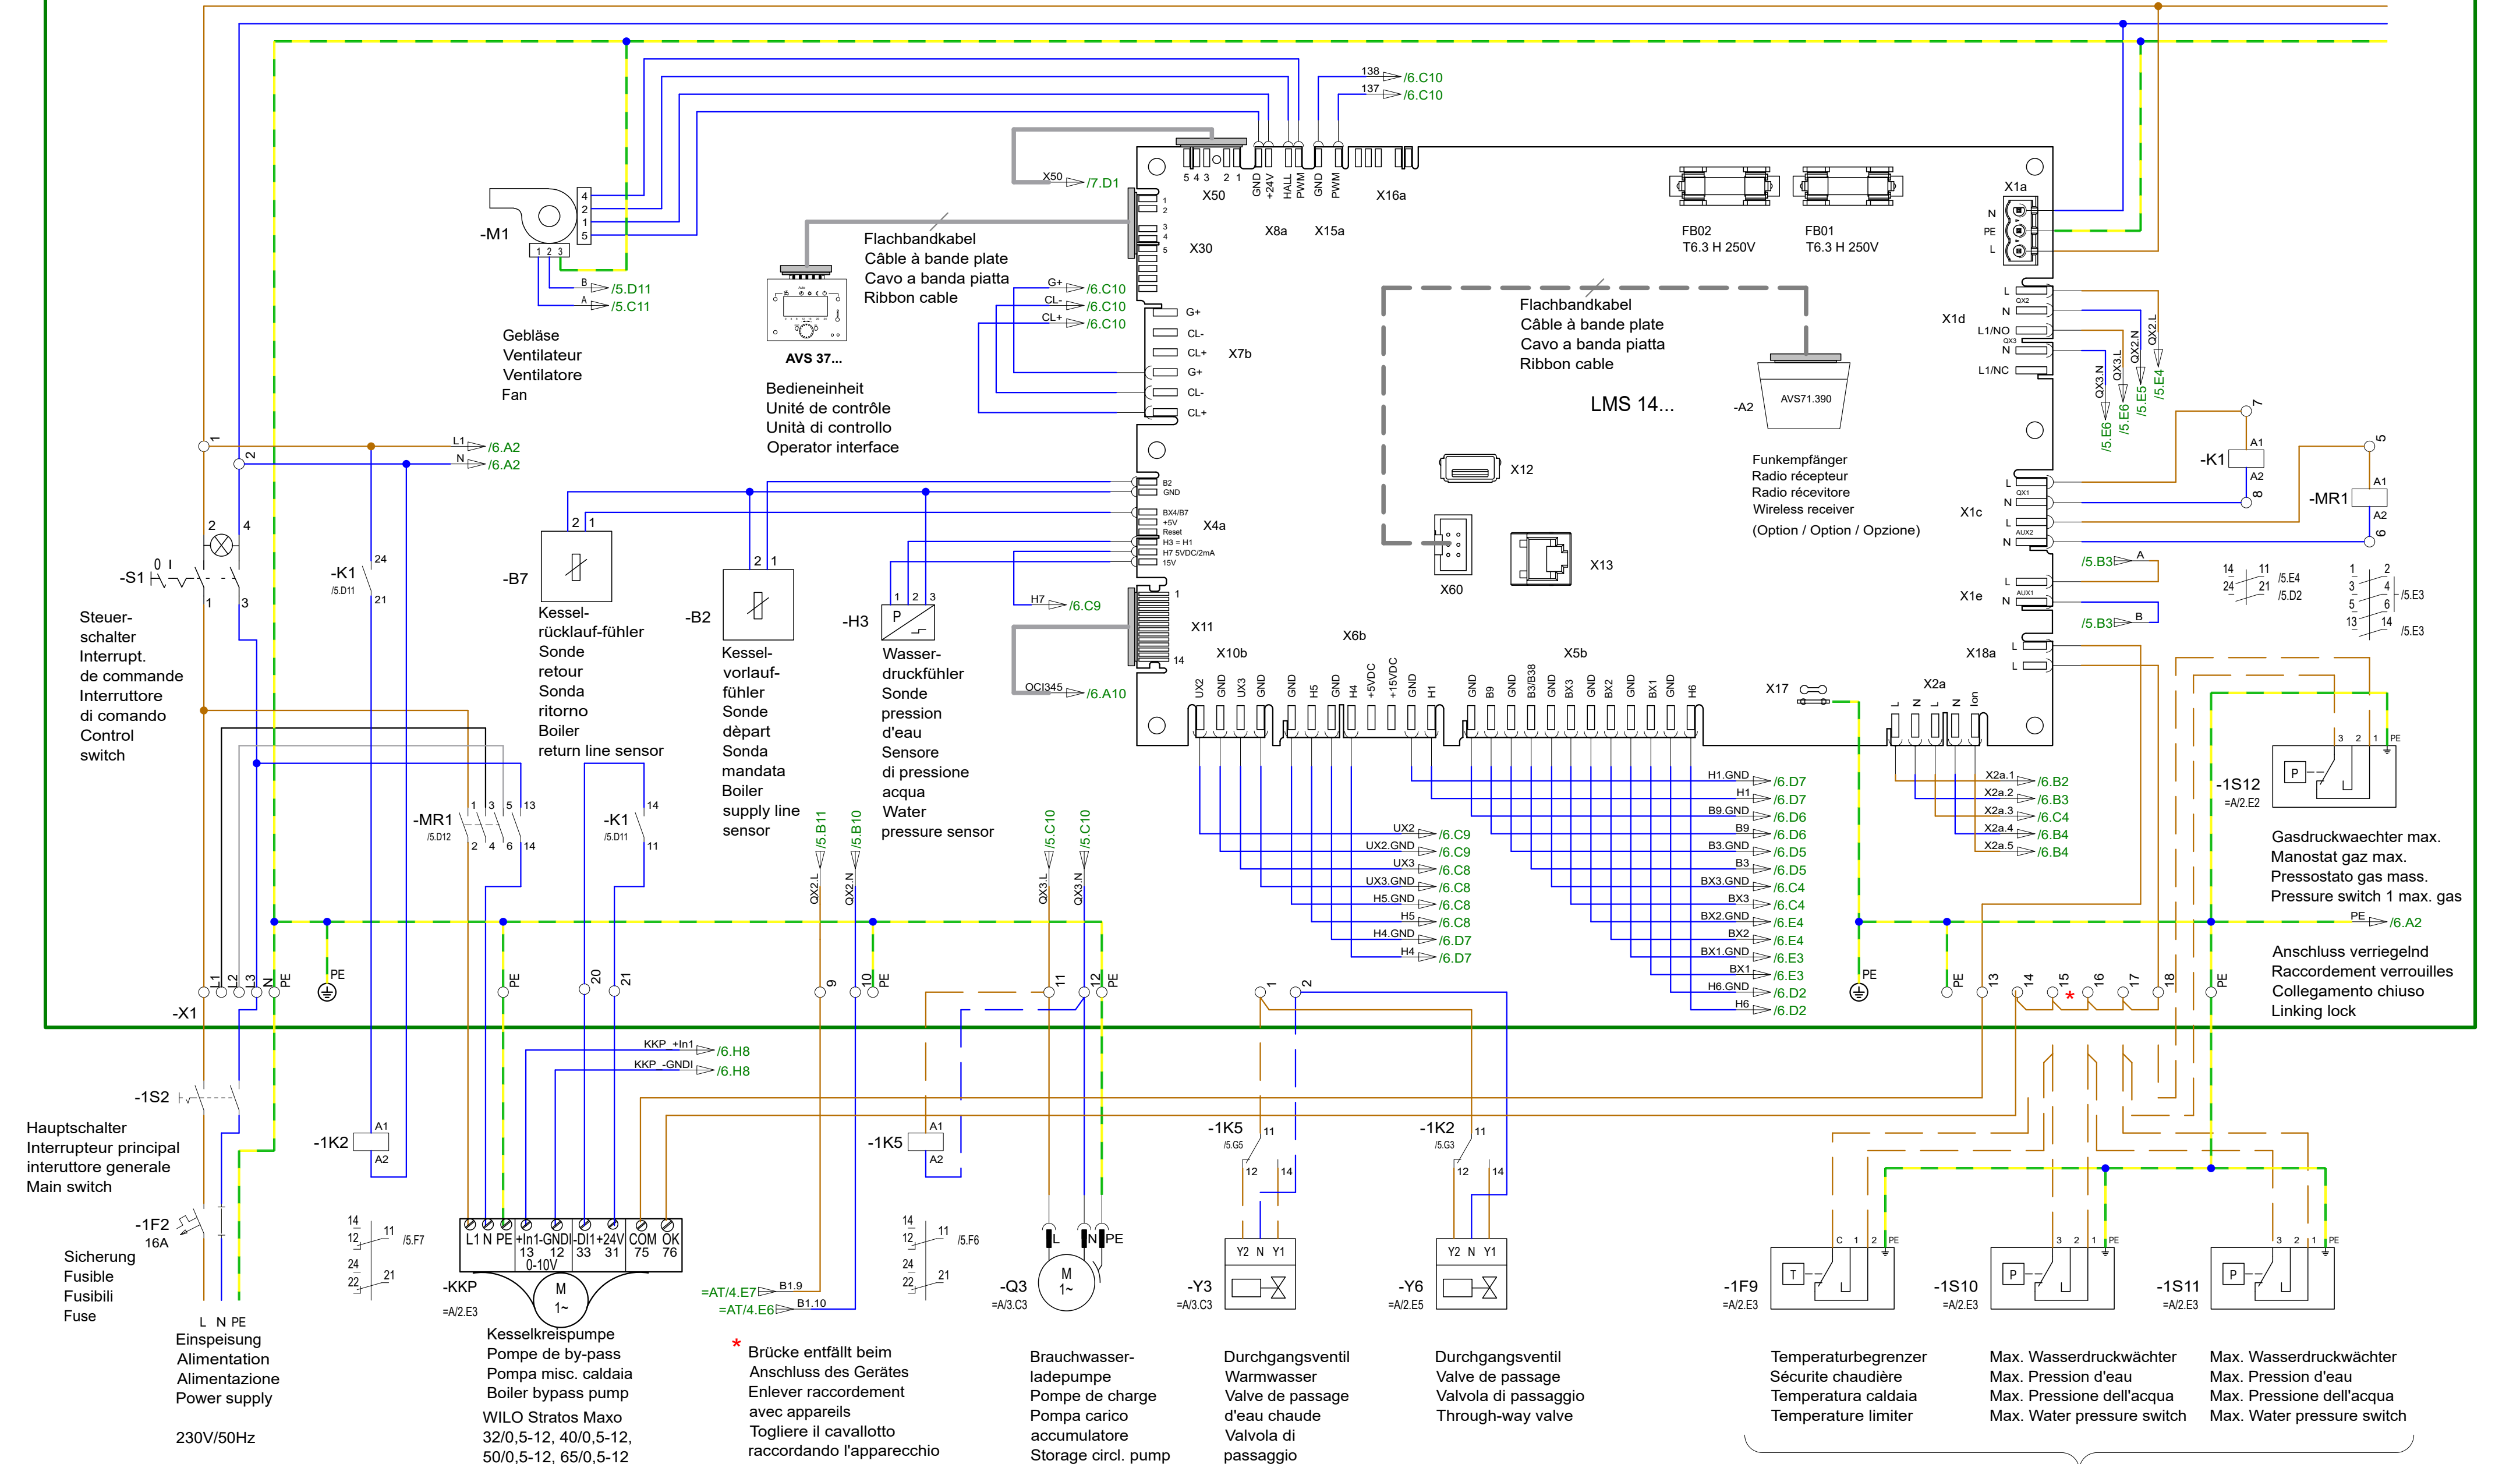

Achtung Kesselschaltfeld hat Spannung wenn Steuerschalter S1 auf Aus ist
Attention Chaudière fonct. lorsque l'interrupteur S1 est éteint
Attenzione Caldaia funz. tensione quando l'interruttore S1 è spento
Beware: Voltage on boiler control panel when control switch S1 in OFF position


a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp
b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp			
c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr. Contr.	07.04.2017	wed
d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name	

Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel
Bez./Des.1	TRIGON XL mit LMS 14
Bez./Des.2	Steuerung/Contrôle

Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel
Bez./Des.1	TRIGON XL mit LMS 14
Bez./Des.2	Steuerung/Contrôle

= Anlage:	=B1	+ Ort:		Blatt/Page	5
Schema/Draw	K 01.1.0844	Total Bl./Pg	18		

+TRIGON XL (B1 - MASTER)

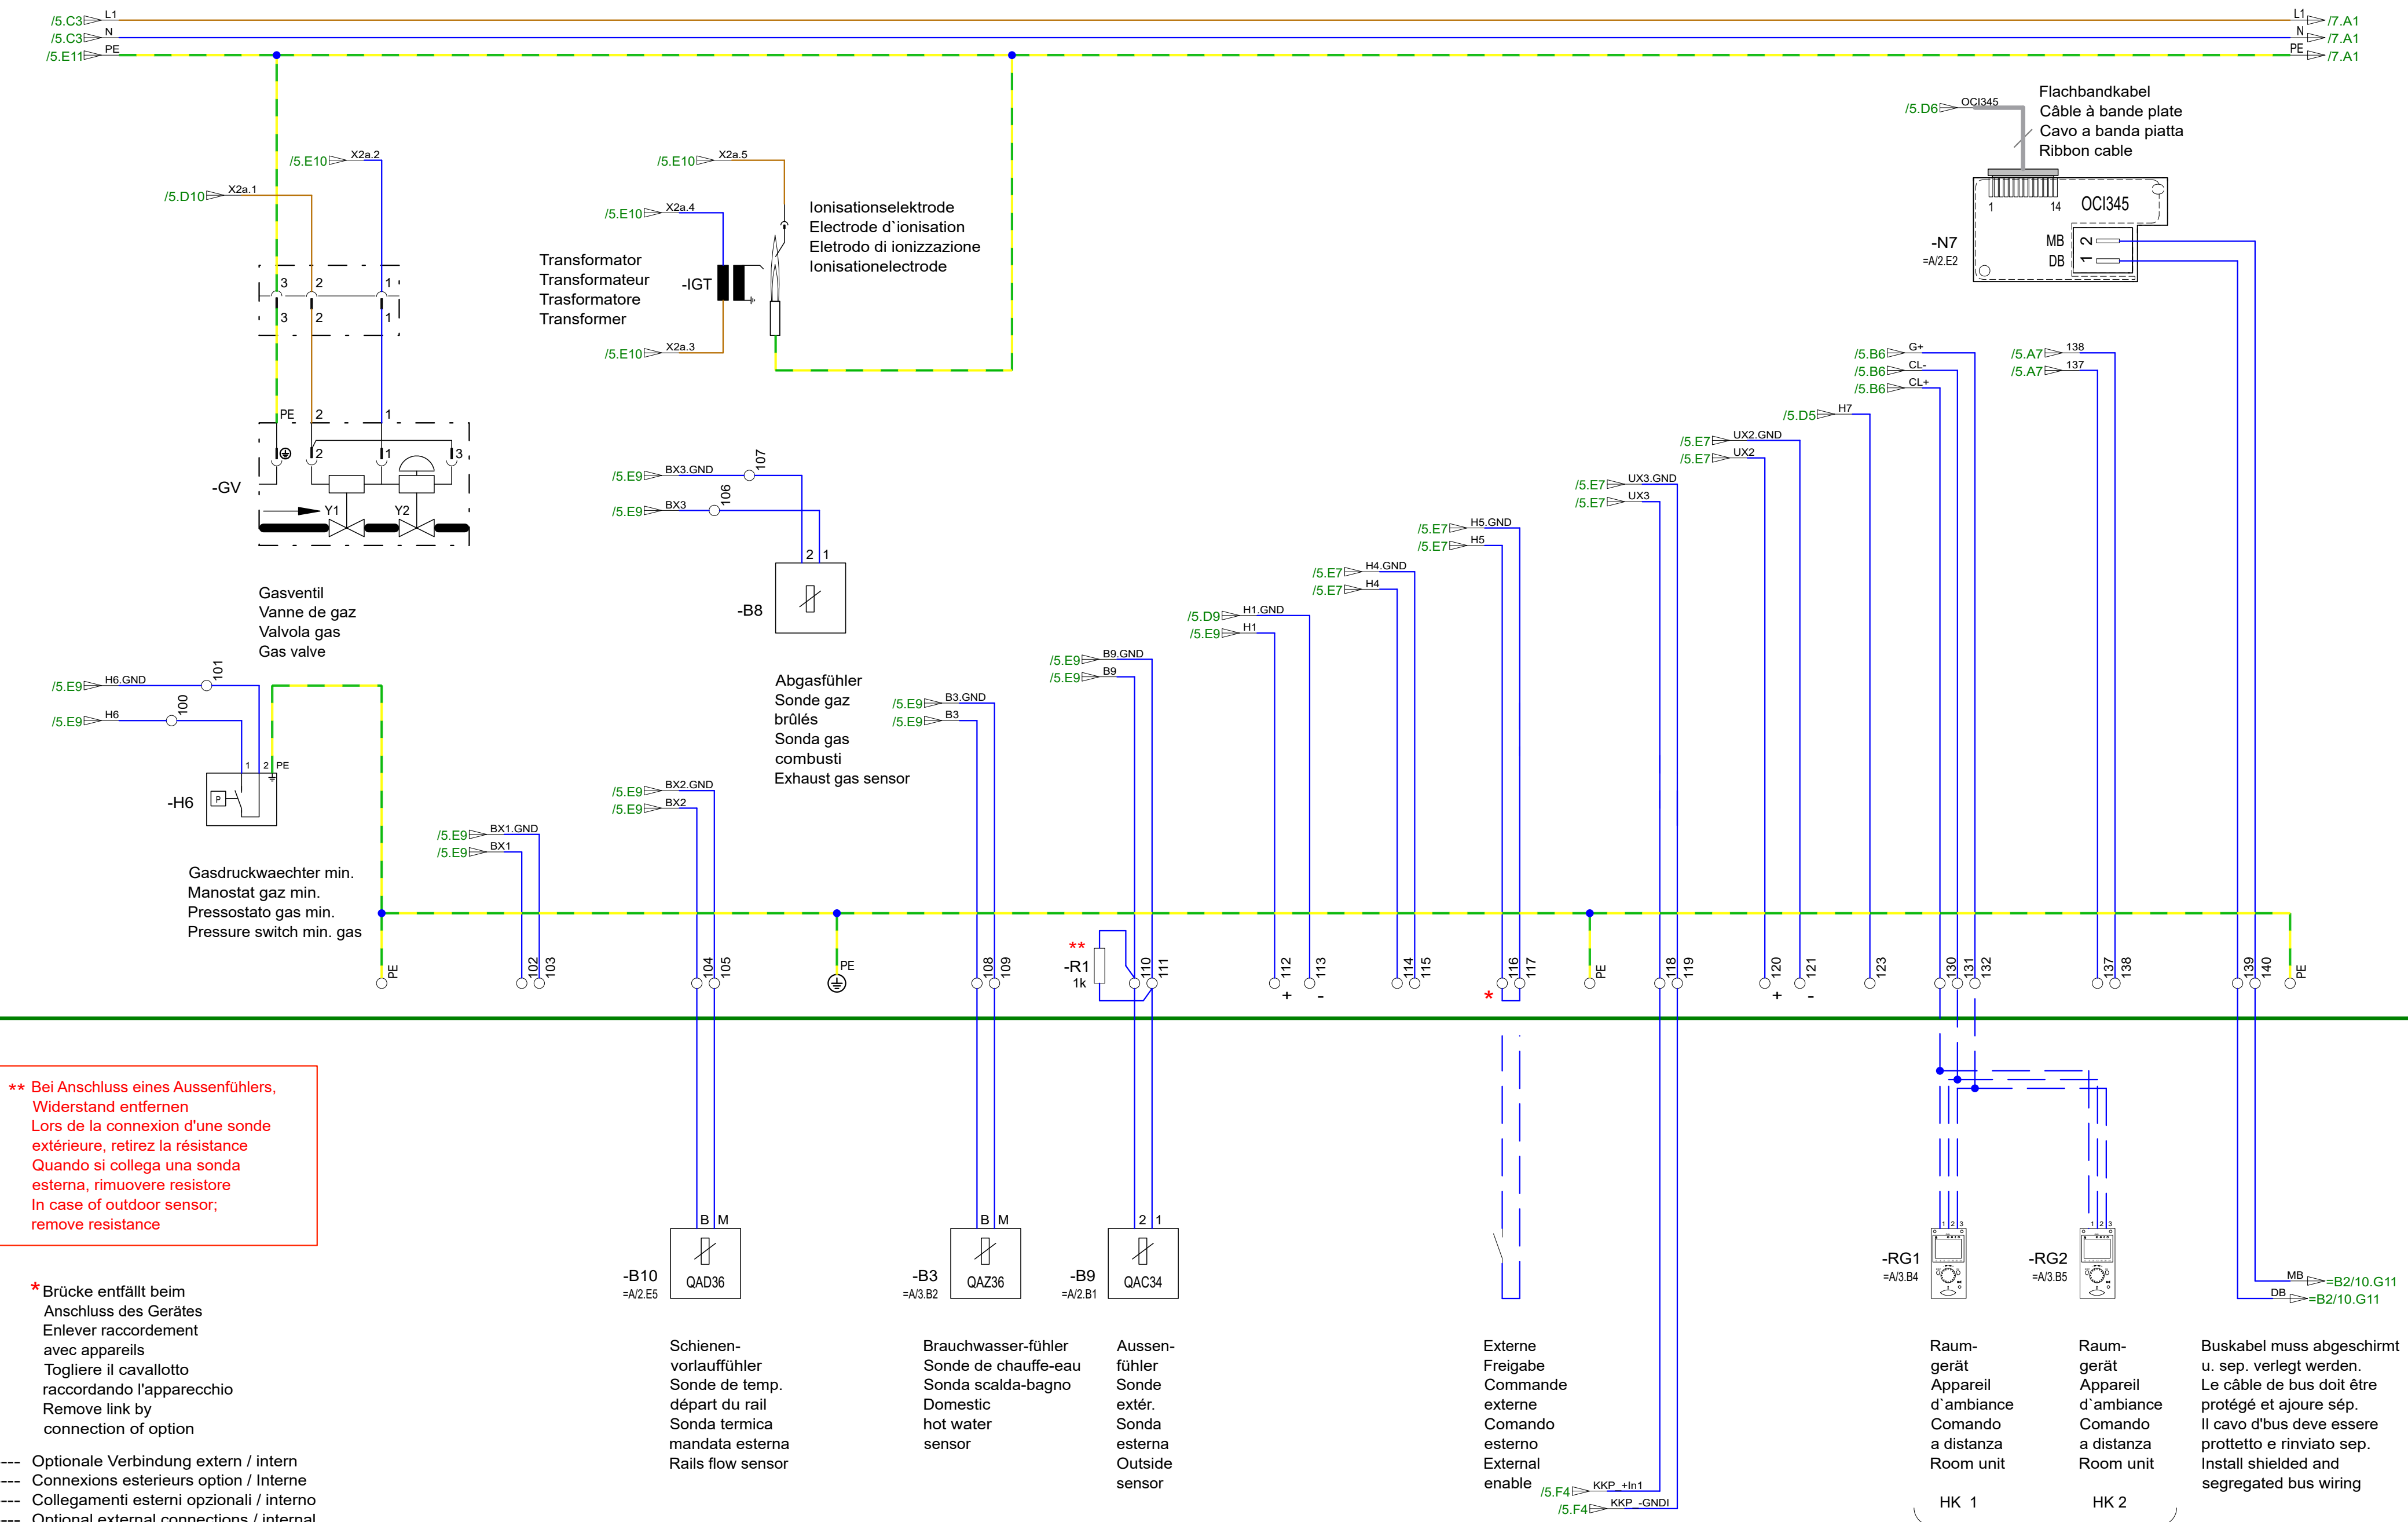

**** Bei Anschluss eines Aussenfühlers, Widerstand entfernen**
Lors de la connexion d'une sonde extérieure, retirez la résistance
Quando si collega una sonda esterna, rimuovere resistore
In case of outdoor sensor; remove resistance

*** Brücke entfällt beim Anschluss des Gerätes**
Enlever raccordement avec appareils
Togliere il cavallotto raccordando l'apparecchio
Remove link by connection of option

----- Optionale Verbindung extern / intern
----- Connexions esterieurs option / Interne
----- Collegamenti esterni opzionali / interno
----- Optional external connections / internal

a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp
b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp			
c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr. Contr.	07.04.2017	wed
d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name	

Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel
Bez./Des.1	TRIGON XL mit LMS 14
Bez./Des.2	Steuerung/Contrôle

Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel
Bez./Des.1	TRIGON XL mit LMS 14
Bez./Des.2	Steuerung/Contrôle

= Anlage:	=B1	+ Ort:		Blatt/Page	6
Schema/Draw	K 01.1.0844	Total Bl./Pg	18		

+TRIGON XL (B1 - MASTER)

Heizkreis 1
Circuit de chauffage 1
Circuito riscaldamento 1
Heating circuit 1

Heizkreis 2
Circuit de chauffage 2
Circuito riscaldamento 2
Heating circuit 2

/6.A11 L1
/6.A11 N
/6.A11 PE
/8.A1 L1
/8.A1 N
/8.A1 PE

-N4
=A/2.E2

Modul 1
Module 1
Modulo 1
Module 1

-N5
=A/2.E2


Modul 2
Module 2
Modulo 2
Module 2

/5.B6 X50
/8.D7 X50

Flachbandkabel
Câble à bande plate
Cavo a banda piatta
Ribbon cable

Flachbandkabel
Câble à bande plate
Cavo a banda piatta
Ribbon cable


Flachbandkabel
Câble à bande plate
Cavo a banda piatta
Ribbon cable

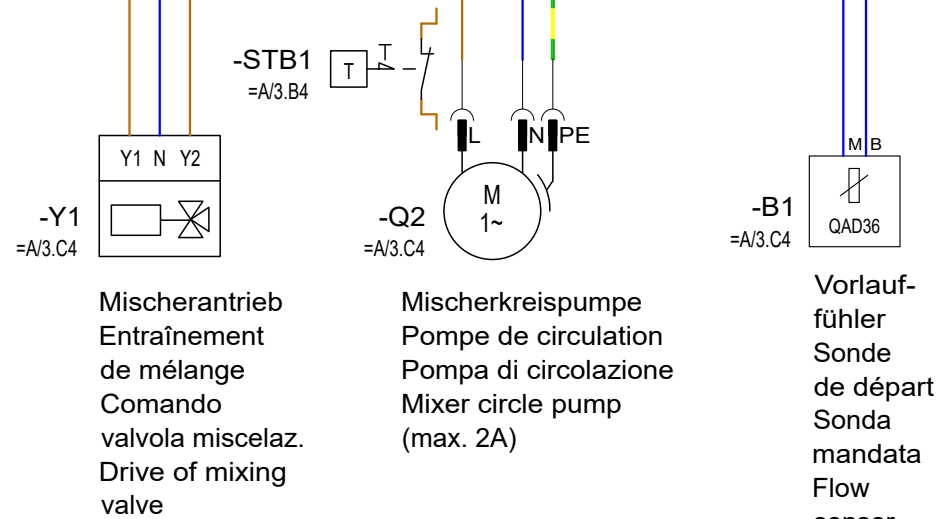

HK1

HK1

HK1

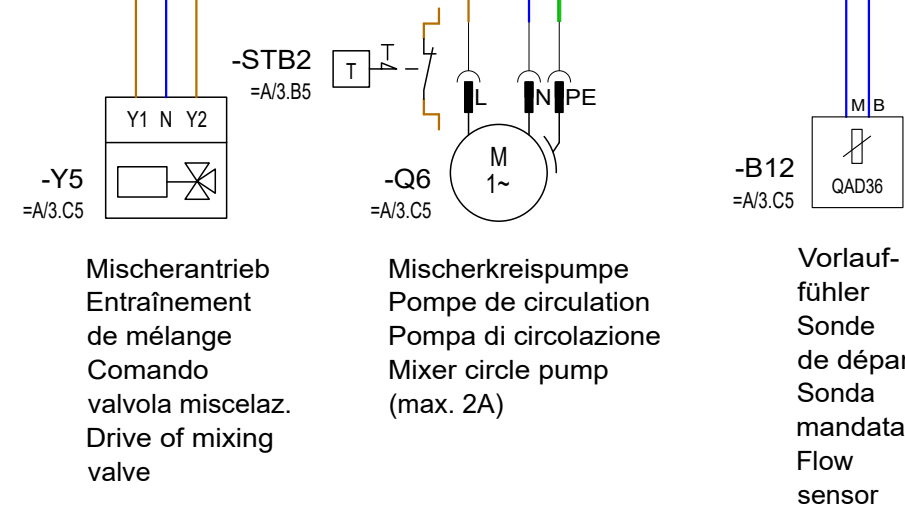

HK2

HK2

HK2

STB 1 Sicherheitsthermostat
STB 2 für Bodenheizung (Option)
Thermostat de sécurité
pour chauffage par le sol (Option)
Termostato di sicurezza per
pannelli radianti (Opzione)
Safety limit thermostat
of floor heating (Option)


a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp
b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Dess.		
c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr.	07.04.2017	wed
d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm	Contr.		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name

elco

Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14
Bez./Des.1	Steuerung/Contrôle
Bez./Des.2	Controllo/Control

= Anlage:	=B1	+ Ort:		Blatt/Page	7
Schema/Draw	K 01.1.0844	Total Bl./Pg	18		

+TRIGON XL (B1 - MASTER)

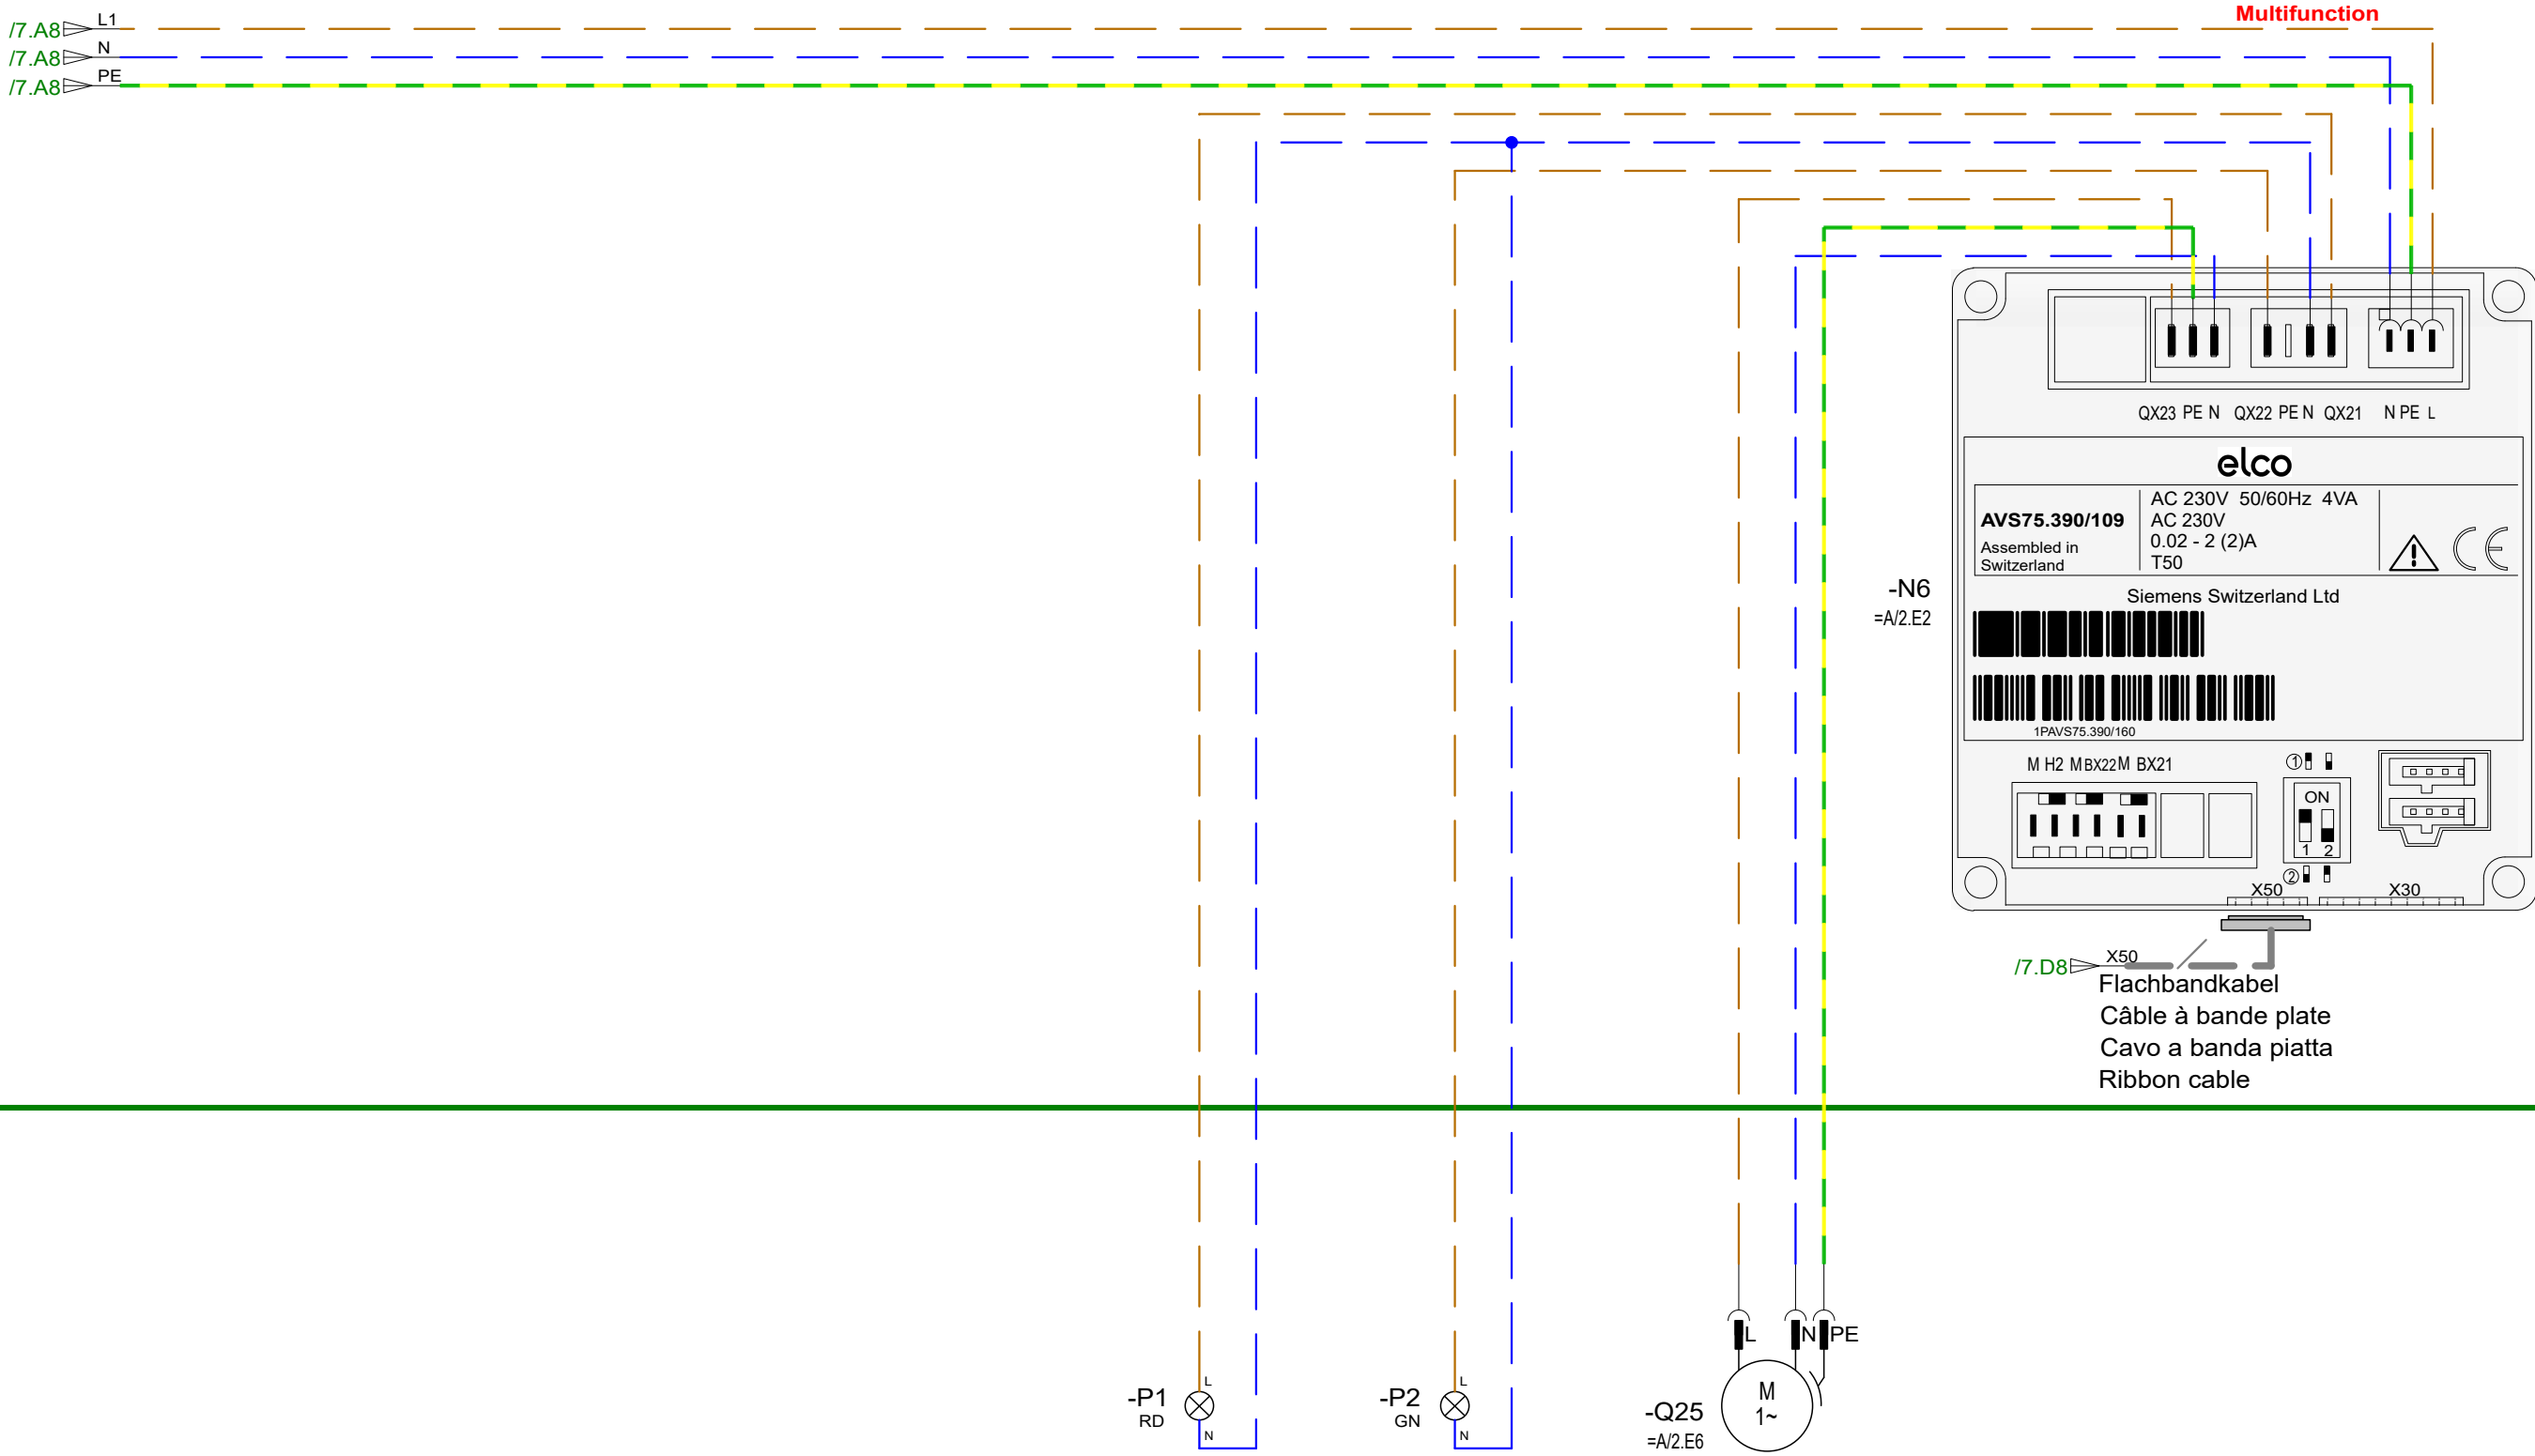

Multifunktional
Multifunction
Multifunzionale
Multifunction


Modul 3
Module 3
Modulo 3
Module 3

- P1 RD
Alarmausgang
Sortie d'alarme
Uscita allarme
Alarm output
230VAC/50Hz
(max. 2A)
(Option)
- P2 GN
Betriebslampe
Lampe de service
Spia esercizio
Operating lamp
230VAC/50Hz
(max. 2A)
(Option)
- Q25
Kaskadenpumpe
Pompe de cascade
Pompa di cascata
Cascade pump
(max. 2A)
(Option)

----- Optionale Verbindung extern / intern
----- Connexions esterieurs option / Interne
----- Collegamenti esterni opzionali / interno
----- Optional external connections / internal

a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	8
b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp					Bez./Des.1	Steuerung/Contrôle	=B1			
c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr. Contr.	07.04.2017	wed		Bez./Des.2	Controllo/Controllo				
d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm							Schema/Draw	K 01.1.0844	Total Bl./Pg	18
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name							

+TRIGON XL (B2 - SLAVE)

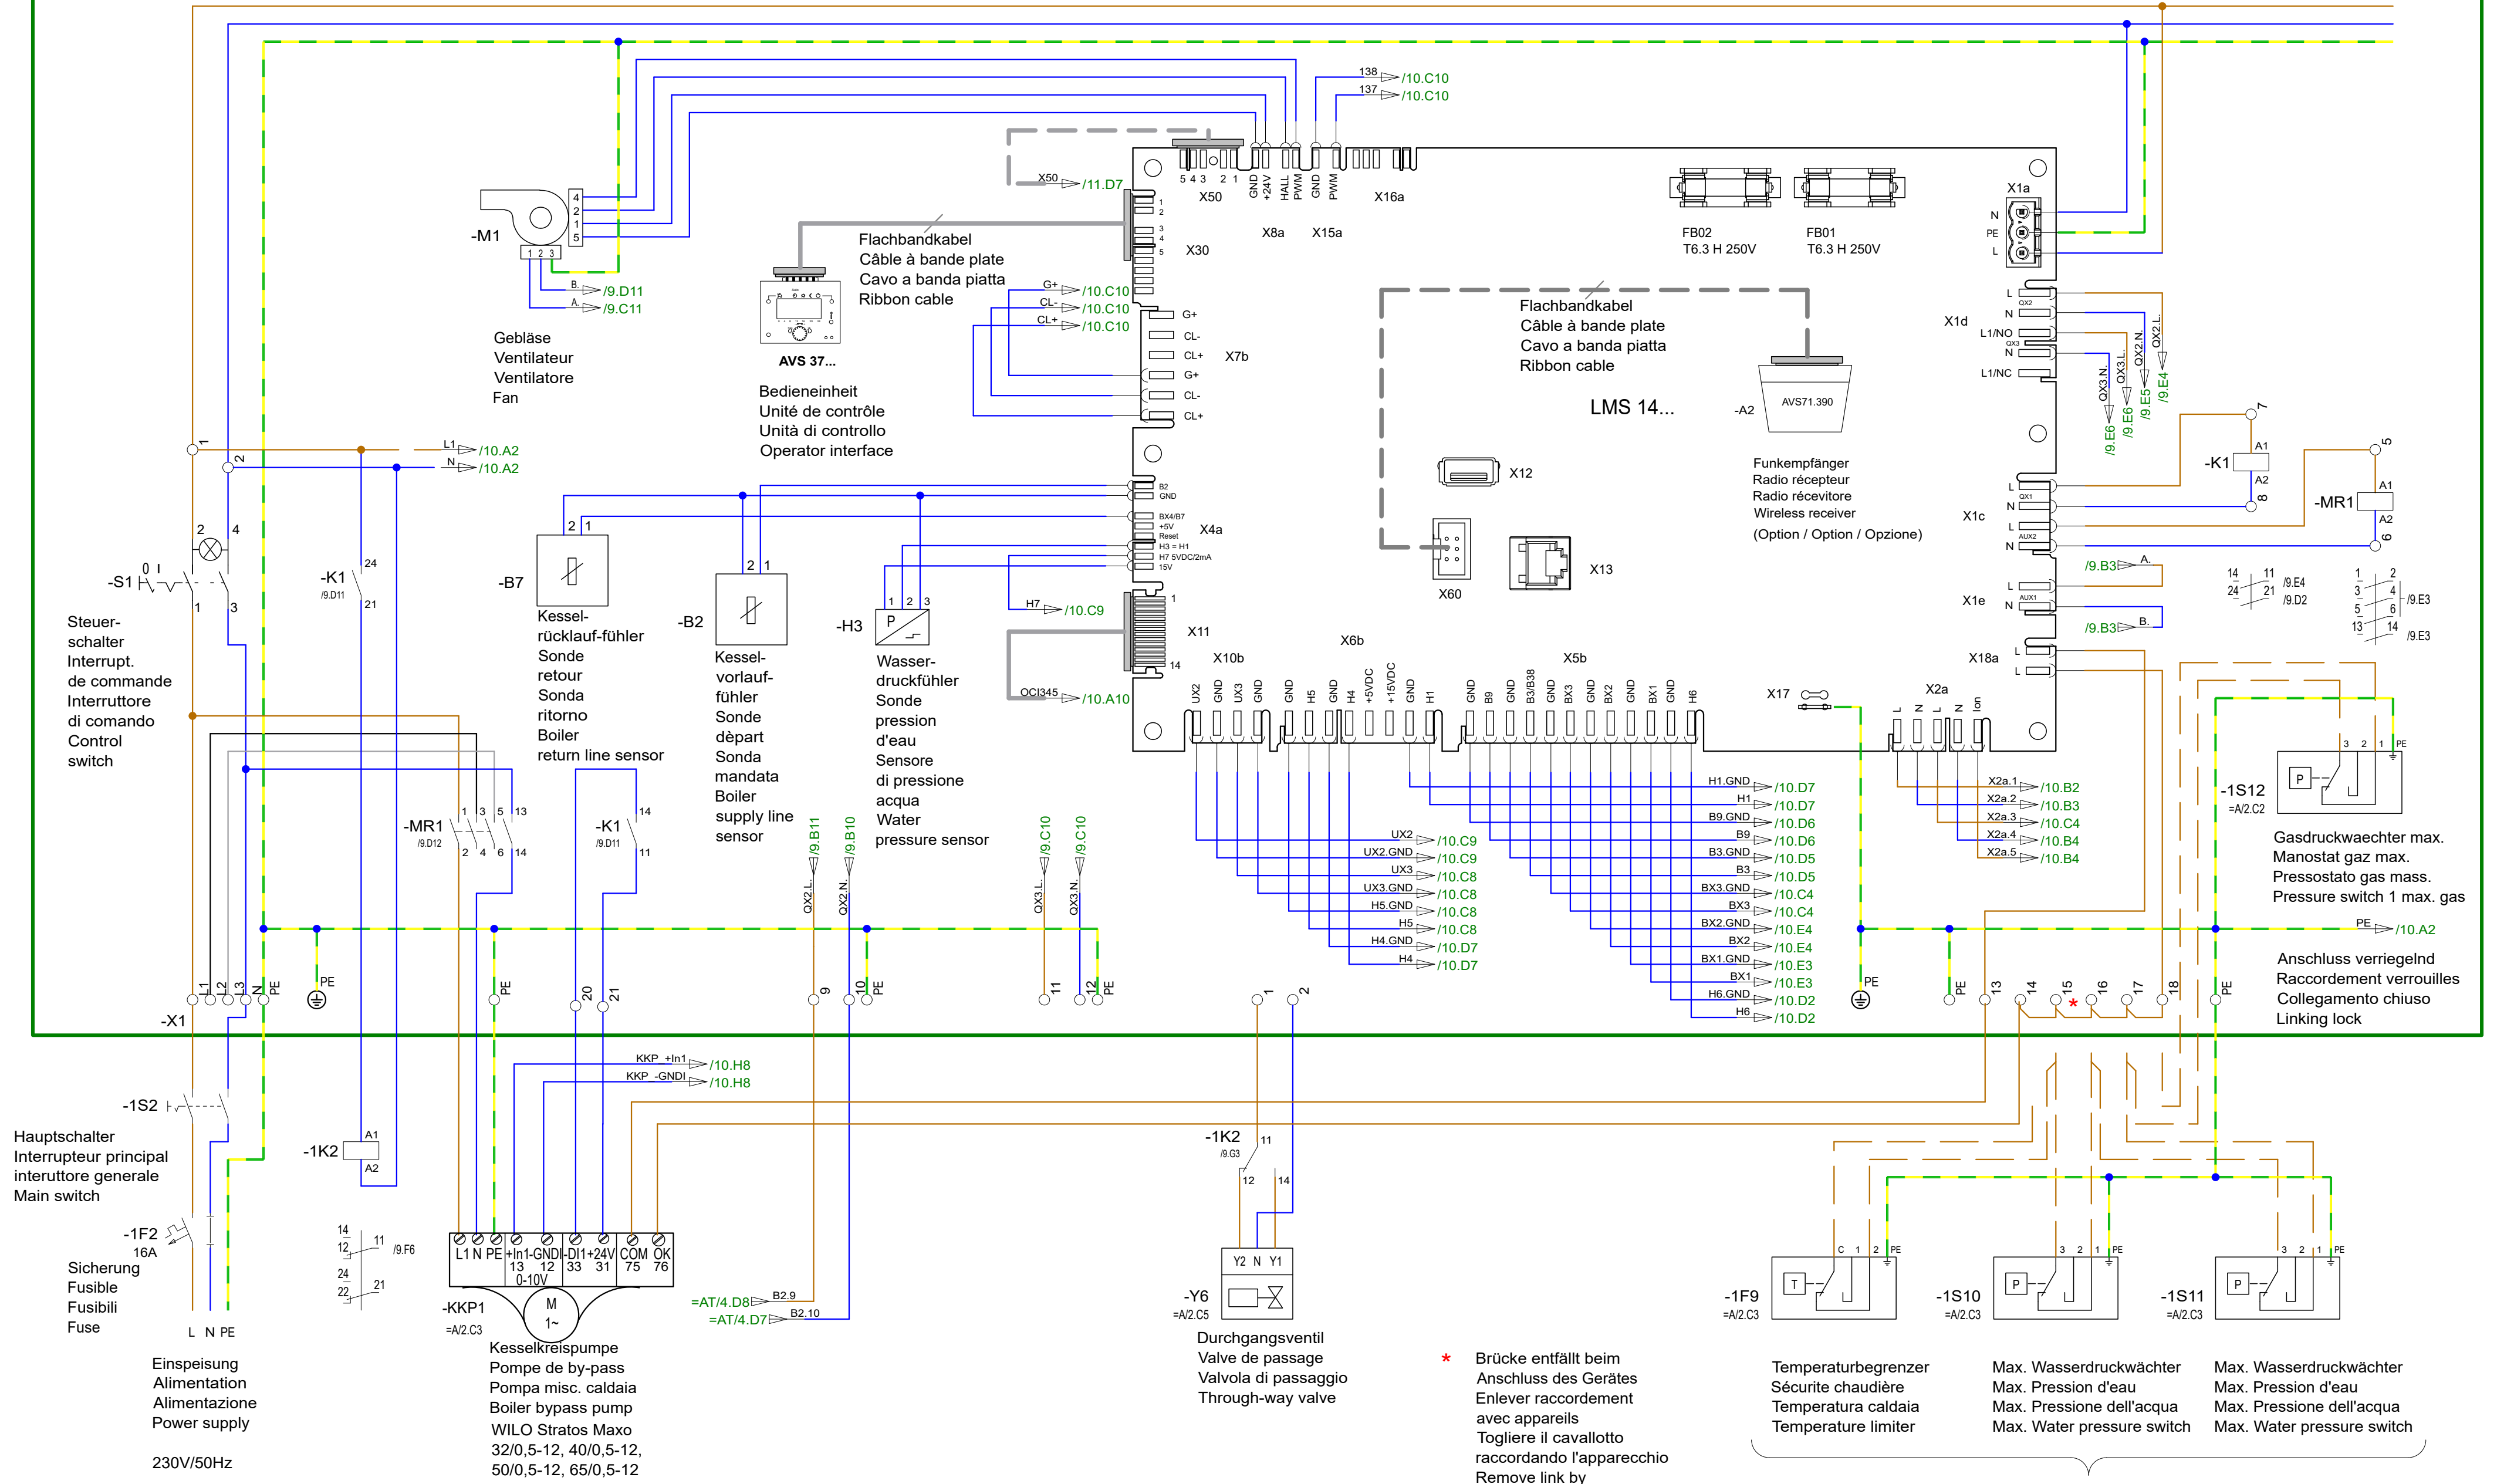

Achtung Kesselschaltfeld hat Spannung wenn Steuerschalter S1 auf Aus ist
Attention Chaudière fonct. lorsque l'interrupteur S1 est éteint
Attenzione Caldaia funz. tensione quando l'interruttore S1 è spento
Beware: Voltage on boiler control panel when control switch S1 in OFF position

* Brücke entfällt beim Anschluss des Gerätes
 Enlever raccordement avec appareils
 Togliere il cavallotto raccordando l'apparecchio
 Remove link by connection of option

Temperaturbegrenzer
 Sécurité chaudière
 Temperature limiter

Max. Wasserdruckwächter
 Max. Pression d'eau
 Max. Pressione dell'acqua
 Max. Water pressure switch


Max. Wasserdruckwächter
 Max. Pression d'eau
 Max. Pressione dell'acqua
 Max. Water pressure switch

a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp
b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp			
c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr. Contr.	07.04.2017	wed
d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name	

Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel
Bez./Des.1	TRIGON XL mit LMS 14
Bez./Des.2	Steuerung/Contrôle

= Anlage:	=B2	+ Ort:		Blatt/Page	9
Schema/Draw	K 01.1.0844	Total Bl./Pg	18		

+TRIGON XL (B2 - SLAVE)

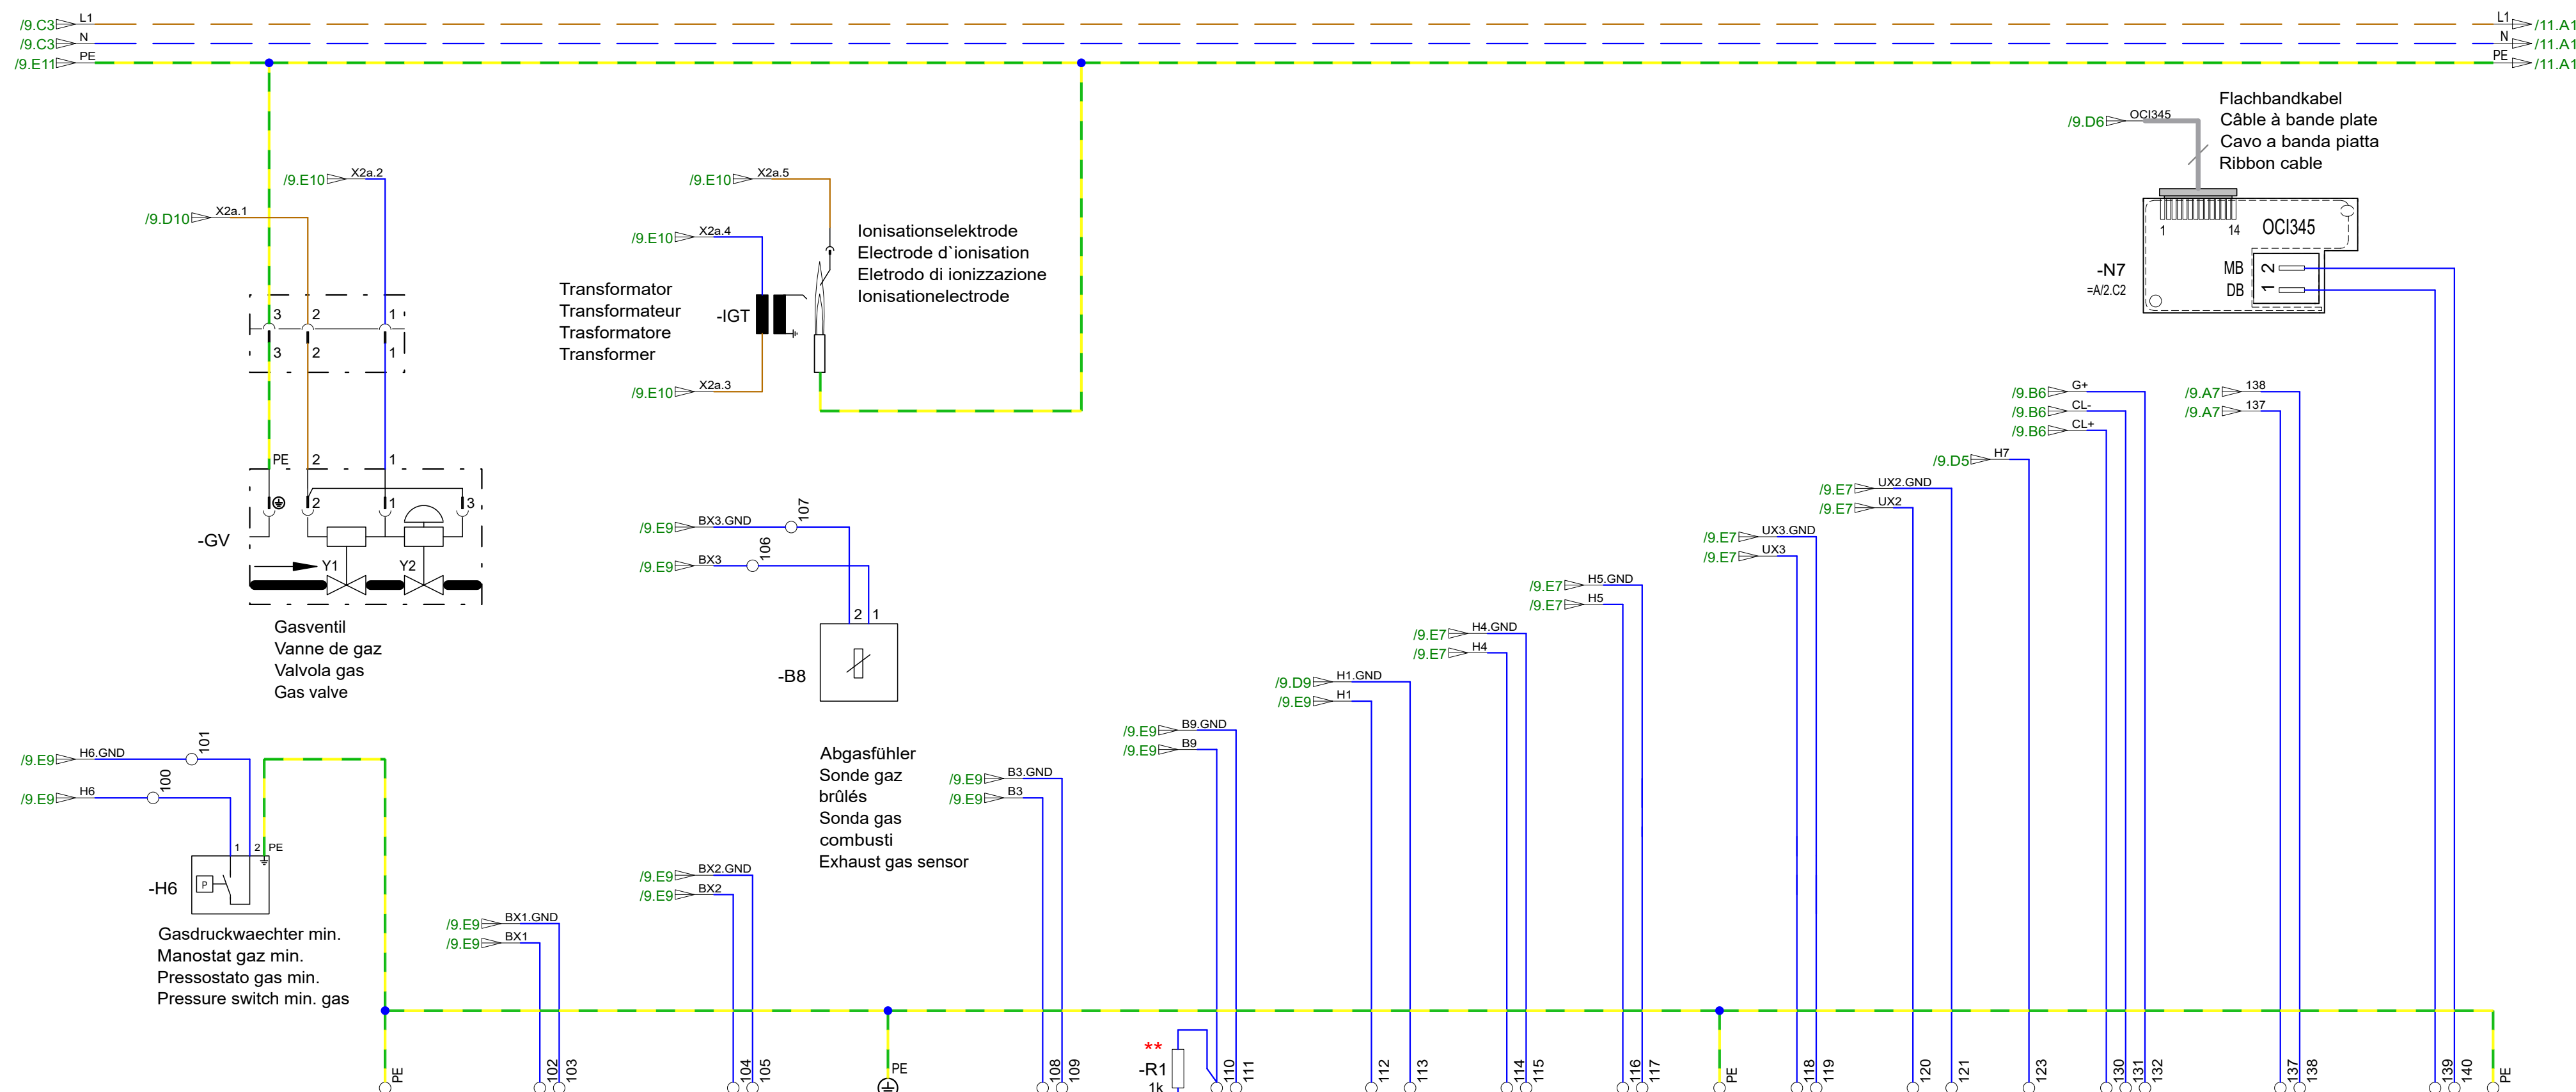

**** Bei Anschluss eines Aussenfühlers,
Widerstand entfernen**
Lors de la connexion d'une sonde
extérieure, retirez la résistance
Quando si collega una sonda
esterna, rimuovere resistore
In case of outdoor sensor;
remove resistance

- * Brücke entfällt beim Anschluss des Gerätes

Enlever raccordement avec appareils
Togliere il cavallotto raccordando l'apparecchio
Remove link by connection of option

----- Optionale Verbindung extern / intern
----- Connexions esterieurs option / Interne
----- Collegamenti esterni opzionali / interno
----- Optional external connections / internal


Externe
Freigabe
Commande
externe
Comando
esterno
External
enable

$=B1/6.G11$ MB
 $=B1/6.G11$ DB


Buskabel muss abgeschirmt
u. sep. verlegt werden.
Le câble de bus doit être
protégé et ajouré sép.
Il cavo d'bus deve essere
prottetto e rinviato sep.
Install shielded and
segregated bus wiring

a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	=B2	+ Ort:	Blatt/Page	10	
b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Dess.				Bez./Des.1	Steuerung/Contrôle						
c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr.	07.04.2017	wed		Bez./Des.2	Controllo/Control						
d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm	Contr.											
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name					Schema/Draw	K 01.1.0844		Total Bl./Pg	18

+TRIGON XL (B2 - SLAVE)





Multifunktional
Multifunction
Multifunzionale
Multifunction

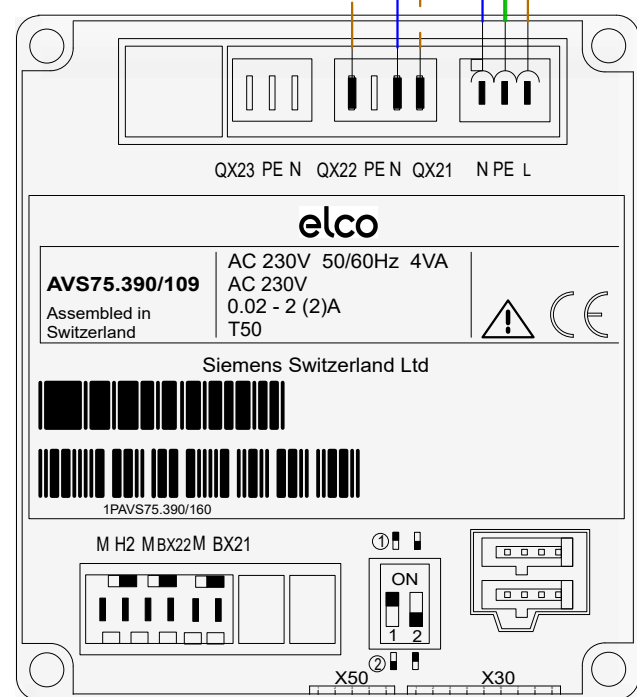

-N6
=A/2.C2

Modul 3
Module 3
Modulo 3
Module 3

/9.B6 X50
Flachbandkabel
Câble à bande plate
Cavo a banda piatta
Ribbon cable




Alarmausgang
Sortie d'alarme
Uscita allarme
Alarm output
230VAC/50Hz
(max. 2A)
(Option)

Betriebslampe
Lampe de service
Spia esercizio
Operating lamp
230VAC/50Hz
(max. 2A)
(Option)

----- Optionale Verbindung extern / intern
----- Connexions esterieurs option / Interne
----- Collegamenti esterni opzionali / interno
----- Optional external connections / internal /

a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 11
b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp					Bez./Des.1	Steuerung/Contrôle	=B2		
c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr. Contr.	07.04.2017	wed		Bez./Des.2	Controllo/Control			
d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm							Schema/Draw	K 01.1.0844	Total Bl./Pg 18
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name						

(EN) Pump	(ES) Bomba	(TR) Pompa
(DE) Pumpe	(CS) Čerpadlo	(RU) Насос
(NL) Pomp	(SL) Črpalke	(HU) Szivattyú
(FR) Pompe	(DA) Pumpe	(PL) Pompa
(IT) Pompa	(EL) Αντλία	(RO) Pompă

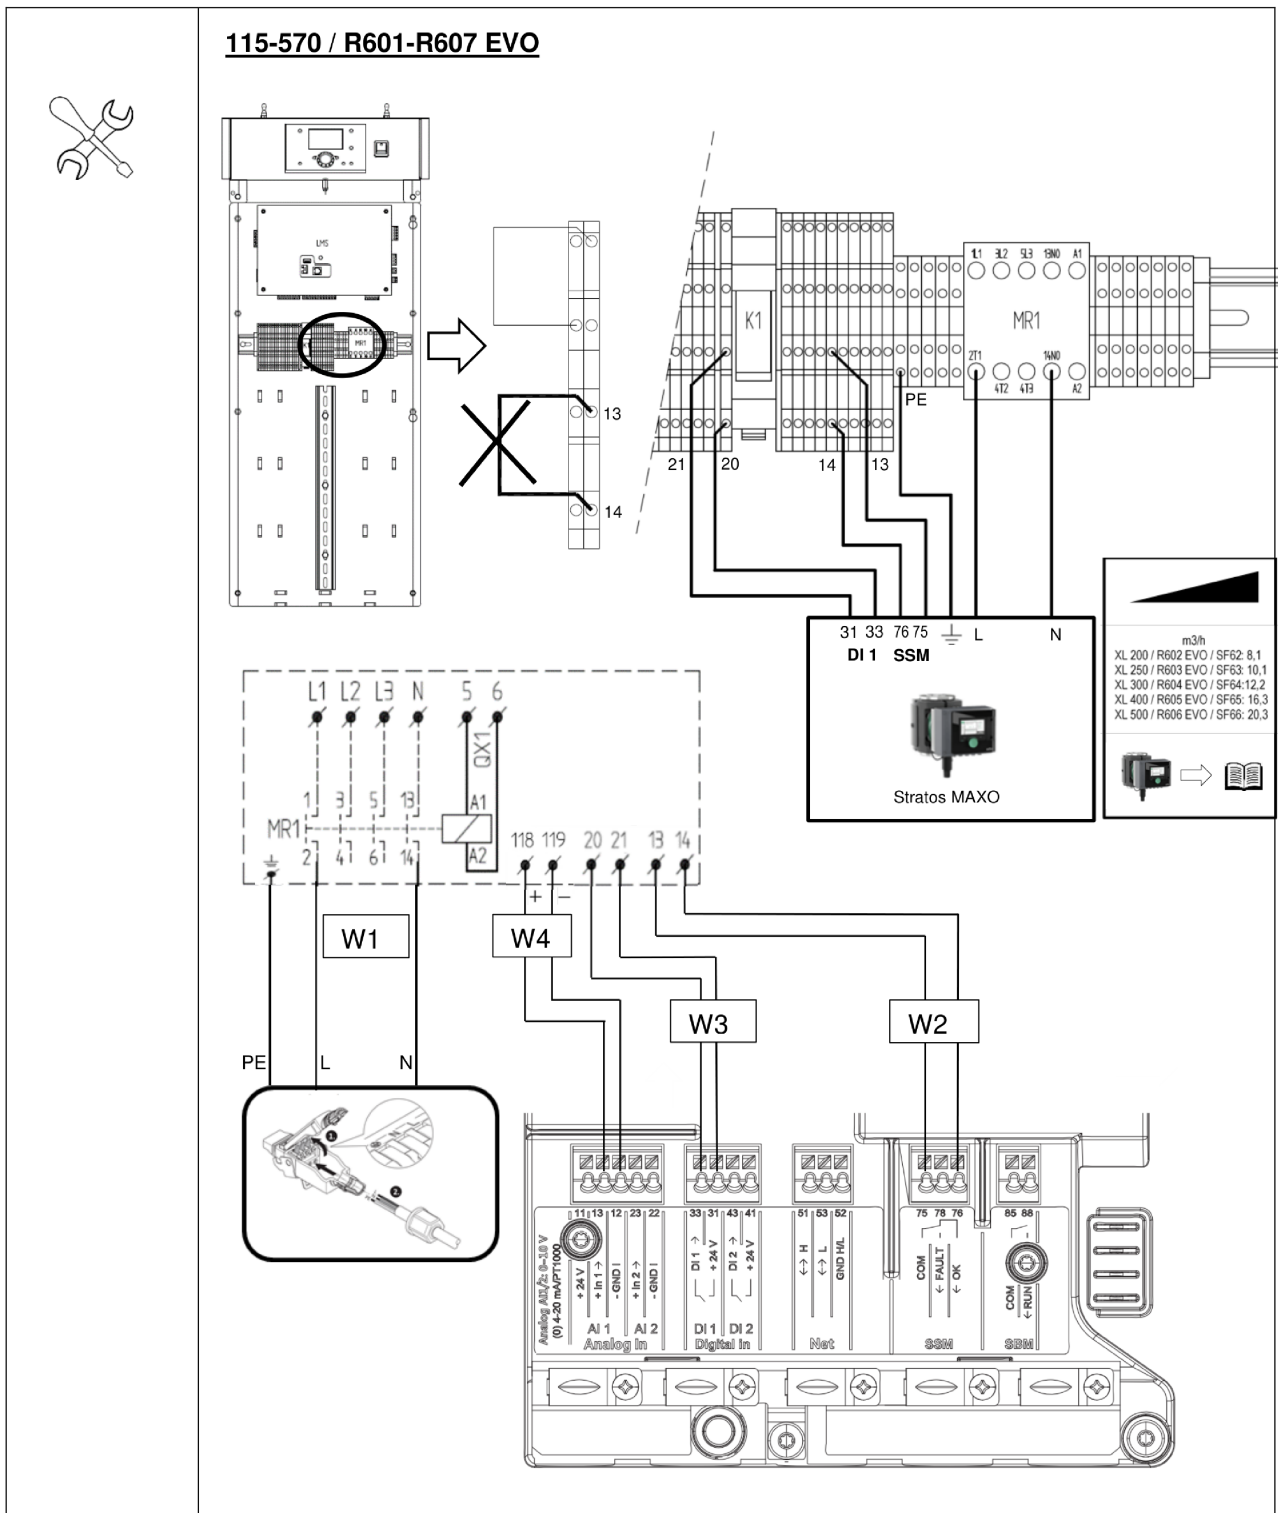

420010777104

05-2023

5

(EN) Pump	(ES) Bomba	(TR) Pompa
(DE) Pumpe	(CS) Čerpadlo	(RU) Насос
(NL) Pomp	(SL) Črpalke	(HU) Szivattyú
(FR) Pompe	(DA) Pumpe	(PL) Pompa
(IT) Pompa	(EL) Αντλία	(RO) Pompă

		W1 3x1,5²				
L	→	brown braun brun brun marrone	marron hnědy rjav brun καστανός	kahverengi коричневый barna brązowy marró	→	MR1-2
N	→	blue blau blauw bleu azzurro	azul modry blue bla μπλε	maví синий kék niebieski albastru	→	MR1-14
	→	green/yellow grün/gelb groen/geel vert/jaune verde/giallo	verde/amarillo zelena/zluta zelena/rumena ron/gul πράσινο/κίτρινο	yeşil/sarı зеленый/желтый zöld/sárga zielony/żółty verde/galben	→	PE
W2 2x1²						
SSM 75	→	white weiß wit blanc bianco	blanco bílý bela hvid λευκός	beyaz белый fehér biały alb	→	13
SSM 76	→	red rot rood rouge rosso	rojo Červené rdeča rød το κόκκινο	kırmızı красный piros czerwony roșu	→	14
W3 2x1²						
DI 1/2 31/41	→	white weiß wit blanc bianco	blanco bílý bela hvid λευκός	beyaz белый fehér biały alb	→	21
DI 1/2 33/43	→	white weiß wit blanc bianco	blanco bílý bela hvid λευκός	beyaz белый fehér biały alb	→	20
W4 2x1²						
AI 1/2 13/23 (+)	→	white weiß wit blanc bianco	blanco bílý bela hvid λευκός	beyaz белый fehér biały alb	→	118
AI 1/2 12/22 (-)	→	white weiß wit blanc bianco	blanco bílý bela hvid λευκός	beyaz белый fehér biały alb	→	119

420010777104

05-2023

6

a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp
b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Dess.		
c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr.	07.04.2017	wed
d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm	Contr.		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name	

elco

Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	=B2	+ Ort:		Blatt/Page	12
Bez./Des.1	Pumpe/Pompe/Pompa/Pump	Schema/Draw	K 01.1.0844	Total Bl./Pg	18		
Bez./Des.2	WILO Stratos Maxo						

1	2	3	4	5	6	7	8
A							
B							
C							
D							
E							
F							

a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage: =P	+ Ort:	Blatt/Page 14
b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp					Bez./Des.1	Parameterliste/Liste des paramètres	Schema/Draw K 01.1.0844	Total Bl./Pg 18	
c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr. Contr.	07.04.2017	wed		Bez./Des.2	Elenco dei parametri/Parameter list			
d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm									
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name						

1	2	3	4	5	6	7	8			
Menü Menue Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level	Funktion Fonction Funzione Function		Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting	Min. Min. Min. min.	Max. Max. Max. max.	Einheit Unité Unità Unit	Aenderung Modification Modifica Modification	
Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite Input/output test	7700	I	Relaistest Test des relais Test relè Relay test		Kein Test Aucun test Nessun test No test	0	20		*	
	7730	I	Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9 Outside temperature B9		0°C	-50	50	°C	Wert Indication Indicazione valuation	
	7750	I	Trinkwassertemperatur B3 Temp. ECS B3 Temperatura ACS B3 Potable water temperature B3		0°C	0	140	°C	Wert Indication Indicazione valuation	
	7760	I	Kesseltemperatur B2 Temp. chaudière B2 Temperatura caldaia B2 Boiler temp B2		0°C	0	140	°C	Wert Indication Indicazione valuation	
	7821	I	Fühlertemperatur BX2 Température sonde BX2 Temperatura sonda BX2 Sensor temp BX2		Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10	0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation
	7830	I	Fühlertemp BX21 Modul 1 Température sonde BX21 module 1 Temperatura sonda BX21 modulo 1 Sensor temp BX21 module 1		Vorlauffühler B1 Sonde de départ B1 Sonda mandata B1 Flow sensor B1	0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation
	7832	I	Fühlertemp BX21 Modul 2 Température sonde BX21 module 2 Temperatura sonda BX21 modulo 2 Sensor temp BX21 module 2		Vorlauffühler B12 Sonde de départ B12 Sonda mandata B12 Flow sensor B12	0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation
Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1 Heating circuit 1 timer program	500	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default		Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su				*	
	501	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on		06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	
	502	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off		22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	
Zeitprogramm Heizkreis 2 Prog horaire circuit chauff 2 Programma orario circuito di riscaldamento 2 Heating circuit 2 timer program	520	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default		Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su				*	
	521	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on		06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	
	522	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off		22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	
Zeitprogramm 4 / TWW Programme horaire 4 / ECS Programma orario 4/ACS timer program 4 / DHW	560	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default		Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su				*	
	561	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on		06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	
	562	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off		22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	
Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements										

a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage: =P	+ Ort:	Blatt/Page 15
b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp					Bez./Des.1	Parameterliste/Liste des paramètres			
c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr. Contr.	07.04.2017	wed		Bez./Des.2	Elenco dei parametri/Parameter list	Schema/Draw K 01.1.0844	Total Bl./Pg 18	
d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm									
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name						

1	2		3	4	5	6	7	8										
A	Menü Menue Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level	Funktion Fonction Funzione Function	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting	Min. Min. Min. min.	Max. Max. Max. max.	Einheit Unité Unità Unit	Aenderung Modification Modifica Modification									
										Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1	710	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint	20°C	BZ 712	BZ 716	°C	*
											712	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting	16°C	BZ 714	BZ 710	°C	*
											714	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint	10°C	4	BZ 712	°C	*
											720	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope	1.5	0.1	4	-	*
											730	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit	18°C	--- / 8	30	°C	*
											732	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit	-3°C	--- / -10	10	°C	*
											741	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint	80°C	BZ 740	95	°C	Rad 80°/FBH 50°
											780	F	Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida Quick cool-down	Bis Reduz. Réduit Ridotto Reduced	0	2		*
											830	F	Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato Mixer exceeded	5°C	0	50	°C	*
834	F	Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore Actuator running time	120 s	30	873	s	*											
B	Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2	1010	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint	20°C	BZ 1012	BZ 1016	°C	*									
		1012	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting	16°C	BZ 1014	BZ 1010	°C	*									
		1014	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint	10°C	4	BZ 1012	°C	*									
		1020	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope	1.5	0.1	4		*									
		1030	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit	18°C	--- / 8	30	°C	*									
		1032	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit	-3°C	--- / -10	10	°C	*									
		1041	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint	80°C	BZ 1040	95	°C	Rad 80°/FBH 50°									
		1080	F	Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida Quick cool-down	Bis Reduz. Réduit Ridotto Reduced	0	2		*									
		1130	F	Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato Mixer exceeded	5°C	0	50	°C	*									
		1134	F	Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore Actuator running time	120 s	30	873	s	*									
C	Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2	1010	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint	20°C	BZ 1012	BZ 1016	°C	*									
		1012	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting	16°C	BZ 1014	BZ 1010	°C	*									
		1014	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint	10°C	4	BZ 1012	°C	*									
		1020	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope	1.5	0.1	4		*									
		1030	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit	18°C	--- / 8	30	°C	*									
		1032	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit	-3°C	--- / -10	10	°C	*									
		1041	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint	80°C	BZ 1040	95	°C	Rad 80°/FBH 50°									
		1080	F	Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida Quick cool-down	Bis Reduz. Réduit Ridotto Reduced	0	2		*									
		1130	F	Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato Mixer exceeded	5°C	0	50	°C	*									
		1134	F	Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore Actuator running time	120 s	30	873	s	*									
D	Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2	1010	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint	20°C	BZ 1012	BZ 1016	°C	*									
		1012	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting	16°C	BZ 1014	BZ 1010	°C	*									
		1014	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint	10°C	4	BZ 1012	°C	*									
		1020	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope	1.5	0.1	4		*									
		1030	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit	18°C	--- / 8	30	°C	*									
		1032	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit	-3°C	--- / -10	10	°C	*									
		1041	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint	80°C	BZ 1040	95	°C	Rad 80°/FBH 50°									
		1080	F	Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida Quick cool-down	Bis Reduz. Réduit Ridotto Reduced	0	2		*									
		1130	F	Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato Mixer exceeded	5°C	0	50	°C	*									
		1134	F	Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore Actuator running time	120 s	30	873	s	*									
E	Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2	1010	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint	20°C	BZ 1012	BZ 1016	°C	*									
		1012	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting	16°C	BZ 1014	BZ 1010	°C	*									
		1014	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint	10°C	4	BZ 1012	°C	*									
		1020	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope	1.5	0.1	4		*									
		1030	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit	18°C	--- / 8	30	°C	*									
		1032	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit	-3°C	--- / -10	10	°C	*									
		1041	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint	80°C	BZ 1040	95	°C	Rad 80°/FBH 50°									
		1080	F	Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida Quick cool-down	Bis Reduz. Réduit Ridotto Reduced	0	2		*									
		1130	F	Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato Mixer exceeded	5°C	0	50	°C	*									
		1134	F	Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore Actuator running time	120 s	30	873	s	*									
F	Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2	1010	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint	20°C	BZ 1012	BZ 1016	°C	*									
		1012	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting	16°C	BZ 1014	BZ 1010	°C	*									
		1014	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint	10°C	4	BZ 1012	°C	*									
		1020	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope	1.5	0.1	4		*									
		1030	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit	18°C	--- / 8	30	°C	*									
		1032	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit	-3°C	--- / -10	10	°C	*									
		1041	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint	80°C	BZ 1040	95	°C	Rad 80°/FBH 50°									
		1080	F	Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida Quick cool-down	Bis Reduz. Réduit Ridotto Reduced	0	2		*									
		1130	F	Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato Mixer exceeded	5°C	0	50	°C	*									
		1134	F	Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore Actuator running time	120 s	30	873	s	*									
F	Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2	1010	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint	20°C	BZ 1012	BZ 1016	°C	*									
		1012	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting	16°C	BZ 1014	BZ 1010	°C	*									
		1014	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint	10°C	4	BZ 1012	°C	*									
		1020	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope	1.5	0.1	4		*									
		1030	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit	18°C	--- / 8	30	°C	*									
		1032	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit	-3°C	--- / -10	10	°C	*									
		1041	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint	80°C	BZ 1040	95	°C	Rad 80°/FBH 50°									
		1080	F	Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida Quick cool-down	Bis Reduz. Réduit Ridotto Reduced	0	2		*									
		1130	F	Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato Mixer exceeded	5°C	0	50	°C	*									
		1134	F	Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore Actuator running time	120 s	30	873	s	*									
F	Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2	1010	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint	20°C	BZ 1012	BZ 1016	°C	*									
		1012	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting	16°C	BZ 1014	BZ 1010	°C	*									
		1014	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint	10°C	4	BZ 1012	°C	*									
		1020	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope	1.5	0.1	4		*									
		1030	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit	18°C	--- / 8	30	°C	*									
		1032	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit	-3°C	--- / -10	10	°C	*									
		1041	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint	80°C	BZ 1040	95	°C	Rad 80°/FBH 50°									
		1080	F	Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida Quick cool-down	Bis Reduz. Réduit Ridotto Reduced	0	2		*									
		1130	F	Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato Mixer exceeded	5°C	0	50	°C	*									
		1134	F	Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore Actuator running time	120 s	30	873	s	*									
F	Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2	1010	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint	20°C	BZ 1012	BZ 1016	°C	*									
		1012	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting	16°C	BZ 1014	BZ 1010	°C	*									
		1014	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint	10°C	4	BZ 1012	°C	*									
		1020	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope	1.5	0.1	4		*									
		1030	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit	18°C	--- / 8	30	°C	*									
		1032	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit	-3°C	--- / -10	10	°C	*									
		1041	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint	80°C	BZ 1040	95	°C	Rad 80°/FBH 50°									
		1080	F	Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida Quick cool-down	Bis Reduz. Réduit Ridotto Reduced	0	2		*									
		1130	F	Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato Mixer exceeded	5°C	0	50	°C	*									
		1134	F	Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore Actuator running time	120 s	30	873	s	*									
F	Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2	1010	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint	20°C	BZ 1012	BZ 1016	°C	*									
		1012	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting	16°C	BZ 1014	BZ 1010	°C	*									
		1014	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint	10°C	4	BZ 1012	°C	*									
		1020	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope	1.5	0.1	4		*									
		1030	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit	18°C	--- / 8	30	°C	*									
		1032	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit	-3°C	--- / -10	10	°C	*									
		1041	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint	80°C	BZ 1040	95	°C	Rad 80°/FBH 50°									
		1080	F	Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida Quick cool-down	Bis Reduz. Réduit Ridotto Reduced	0	2		*									
		1130	F	Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato Mixer exceeded	5°C	0	50	°C	*									
		1134	F	Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore Actuator running time	120 s	30	873	s	*									
F	Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2	1010	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint	20°C	BZ 1012	BZ 1016	°C	*									
		1012	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting	16°C	BZ 1014	BZ 1010	°C	*									
		1014																

1	2		3	4	5	6	7	8							
A	Menü Menue Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level	Funktion Fonction Funzione Function	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting	Min. Min. Min. min.	Max. Max. Max. max.	Einheit Unité Unità Unit	Aenderung Modification Modifica Modification						
	B	Trinkwasser ECS ACS Potable water	1610	E	Nennsollwert Consigne nominale Temperatura nominale Nominal setpoint	55°C	BZ 1612	BZ 1614	°C	*					
			1612	E	Reduziertsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting	40°C	8	BZ 1610	°C	*					
			1614	F	Nennsollwert Maximum Point de fonctionamentonominale - maximum Punto di funzionamentonominale - massimo Max. nominal DHW setpoint	65°C	BZ 1610	80	°C	*					
			1620	I	Freigabe Déblocage Inserimento Release	Zeitschaltprogramm HK Horaire HK (circuit) Programma orario circuito riscaldamento Heating circuit (HK) timer program	0	2		*					
			1630	I	Ladevorrang Priorité charge ECS Priorità di carico Charging priority	Absolut Absolue Assoluta Direct	0	3		*					
C	Kaskade Cascade Cascata Cascade	3510	O	Führungsstrategie Stratégie de conduction Strategia di conduzione gjuide strategy	Spät ein, früh aus Encl. retardé, arrêt anticipé Late on, early off Late on, early off	1	3		*						
		3533	F	Zuschaltverzögerung Temporisation d'enclenchement Rallentamento allo spegnimento Switch on delay	5 min.	0	120	min.	*						
		3540	F	Auto Erzeugerfolge Umschaltung Commutation auto séq. gén. Commutazione automatica successione del produttore Auto source seq ch'over	500 h	--- / 10	990	h	*						
	D	LPB-System LPB-système LPB-Sistema LPB-System	6600	F	Geräteadresse Adresse de l'appareil Indirizzo apparecchio Device address	1	0	16		1					
			6601	F	Segmentadresse Adresse segment Indirizzo segmento Segment address	0	0	14		0					
			6640	I	Uhrbetrieb Service horloge Programma orario Timer operation	Autonom Autonome Autonomo autonomous	1	4		Master Maitre Principale Master					
	E	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements													
F	a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	17	
	b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Dess.				Bez./Des.1	Parameterliste/Liste des paramètres	=P				
	c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr.	07.04.2017	wed		Bez./Des.2	Elenco dei parametri/Parameter list					
	d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm	Contr.						Schema/Draw	K 01.1.0844		Total Bl./Pg	18
	Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name								
	1	2		3		4		5		6		7		8	

1	2		3	4	5	6	7	8						
A	Menü Menue Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level	Funktion Fonction Funzione Function	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting	Min. Min. Min. min.	Max. Max. Max. max.	Einheit Unité Unità Unit	Aenderung Modification Modifica Modification					
	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS14...	B2		SLAVE										
	Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando Operator interface	20	E	Sprache Langue Lingua Language	Deutsch Allemand Tedesco German				*					
	Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data Time and date	1	E	Stunden Heures Ore Hours		00:00	23:59	hh:mm	*					
		2	E	Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno day / month		01.01	31.12	tt.MM	*					
		3	E	Jahr An Anno Year		2004	2099	JJJJ	*					
	Konfiguration Configuration Configurazione Configuration	5710	I	Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1		Ein EN Inserito ON	Aus Arrêt Disinserito OFF	Ein EN Inserito ON	Aus Arrêt Disinserito OFF					
		5891	I	Relaisausgang QX2 Sortie de relais QX2 Uscita del relè QX2 Relay output QX2		Kein Aucun Nessuno None	0	37	Meldeausgang K35 Sortie de signalisation K35 Uscita di signalisation K35 Signal output K35					
		6022	I	Funktion Erweiterungsmodul 3 Fonction module extension 3 Modulo di espansione funzione 3 Function extension module 3	(Option) (Option) (Opzione) (Option)	Kein Aucun Nessuno None	0	7	Multifunktional Multifonction Multifunzionale Multifunction					
		6036	I	Relaisausgang QX21 Modul 3 Sortie relais QX21 module 3 Uscita relè QX21 modulo 3 Relay output QX21 module 3	(Option) (Option) (Opzione) (Option)	Kein Aucun Nessuno None	0	37	Alarmausgang K10 Sortie alarme K10 Uscita allarme K10 Alarm output K10					
6037		I	Relaisausgang QX22 Modul 3 Sortie relais QX22 module 3 Uscita relè QX22 modulo 3 Relay output QX22 module 3	(Option) (Option) (Opzione) (Option)	Kein Aucun Nessuno None	0	37	Betriebsmeldung K36 Message d'état K36 Stato info K36 Status information K36						
6200		F	Fühler speichern enregistrer sondes registrare sonda Save sensor		Nein Non No No	Nein Non No No	Nein Non No No	Ja Oui Si Yes						
Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite Input/output test	7700	I	Relaistest Test des relais Test relè Relay test		Kein Test Aucun test Nessun test No test	0	20	*						
	7760	I	Kesseltemperatur B2 Temp. chaudière B2 Temperatura caldaia B2 Boiler temp B2		0°C	0	140	°C Wert Indication Indicazione valuation						
Kessel Chaudière Caldaia Boiler	2243	F	Brennerpausenzeit Minimum Brûleur temps de pause minimum Bruciatore tempo minimo di pausa burner timeout min		0 Min.	0	20	Min.	5 Min.					
LPB-System LPB-système LPB-Sistema LPB-System	6600	F	Geräteadresse Adresse de l'appareil Indirizzo apparecchio Device address		1	0	16		2					
	6601	F	Segmentadresse Adresse segment Indirizzo segmento Segment address		0	0	14		0					
	6640	I	Uhrbetrieb Service horloge Programma orario Timer operation		Autonom Autonome Autonomo autonomous	1	4		Slave mit Fernverstellung Esclave avec ajustement à distance Secondario con impostazione remota Slave with remote adjustment					
Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements														
F	a	Anschl. Durchgangsventil Y6	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	18
	b	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Dess.				Bez./Des.1	Parameterliste/Liste des paramètres	=P			
	c	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr.	07.04.2017	wed		Bez./Des.2	Elenco dei parametri/Parameter list	Schema/Draw	K 01.1.0844	Total Bl./Pg	18
	d	Kesselkr.Pumpe getauscht	10.09.2025	bm	Contr.									
	Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name							
1	2		3		4		5		6		7		8	