

Installation
Installatie
Anlæg


Commision No.
Bestelnr
Ordre nr.

Installation material, as well as connections and grounding must the
EN 60335-1 + EN 60335-2-102 and local regulations.
Het installatiemateriaal zowel als aansluitingen en aarding dienen conform te zijn
aan de EN 60335-1 + EN 60335-2-102 en de lokaal geldende voorschriften
Installationen materiale, samt forbindelser og grundstødninger er
EN 60335-1 + EN 60335-2-102 svarer og lokale bestemmelser.

Heat generator type Keteltype Varmegeneratortype	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14
Heat generator type Versie keteltype Varmegeneratortype-udførelse	Standard 1-A-C
Diagram order number Art.nr schema Scheme SKU	3724680

Enclosure / page - list: =A 1 - 2
Bijlage/pagina - lijst =B 3 - 7
Anlæg/blad fortegnelse: =P 8 - 11

Note: Operation diagramme only for the electrician valid!
Opmerking: Operatiediagram alleen geldig voor de elektricien!
Bemærk: Operationsdiagrammet er kun gyldigt for elektrikerer!

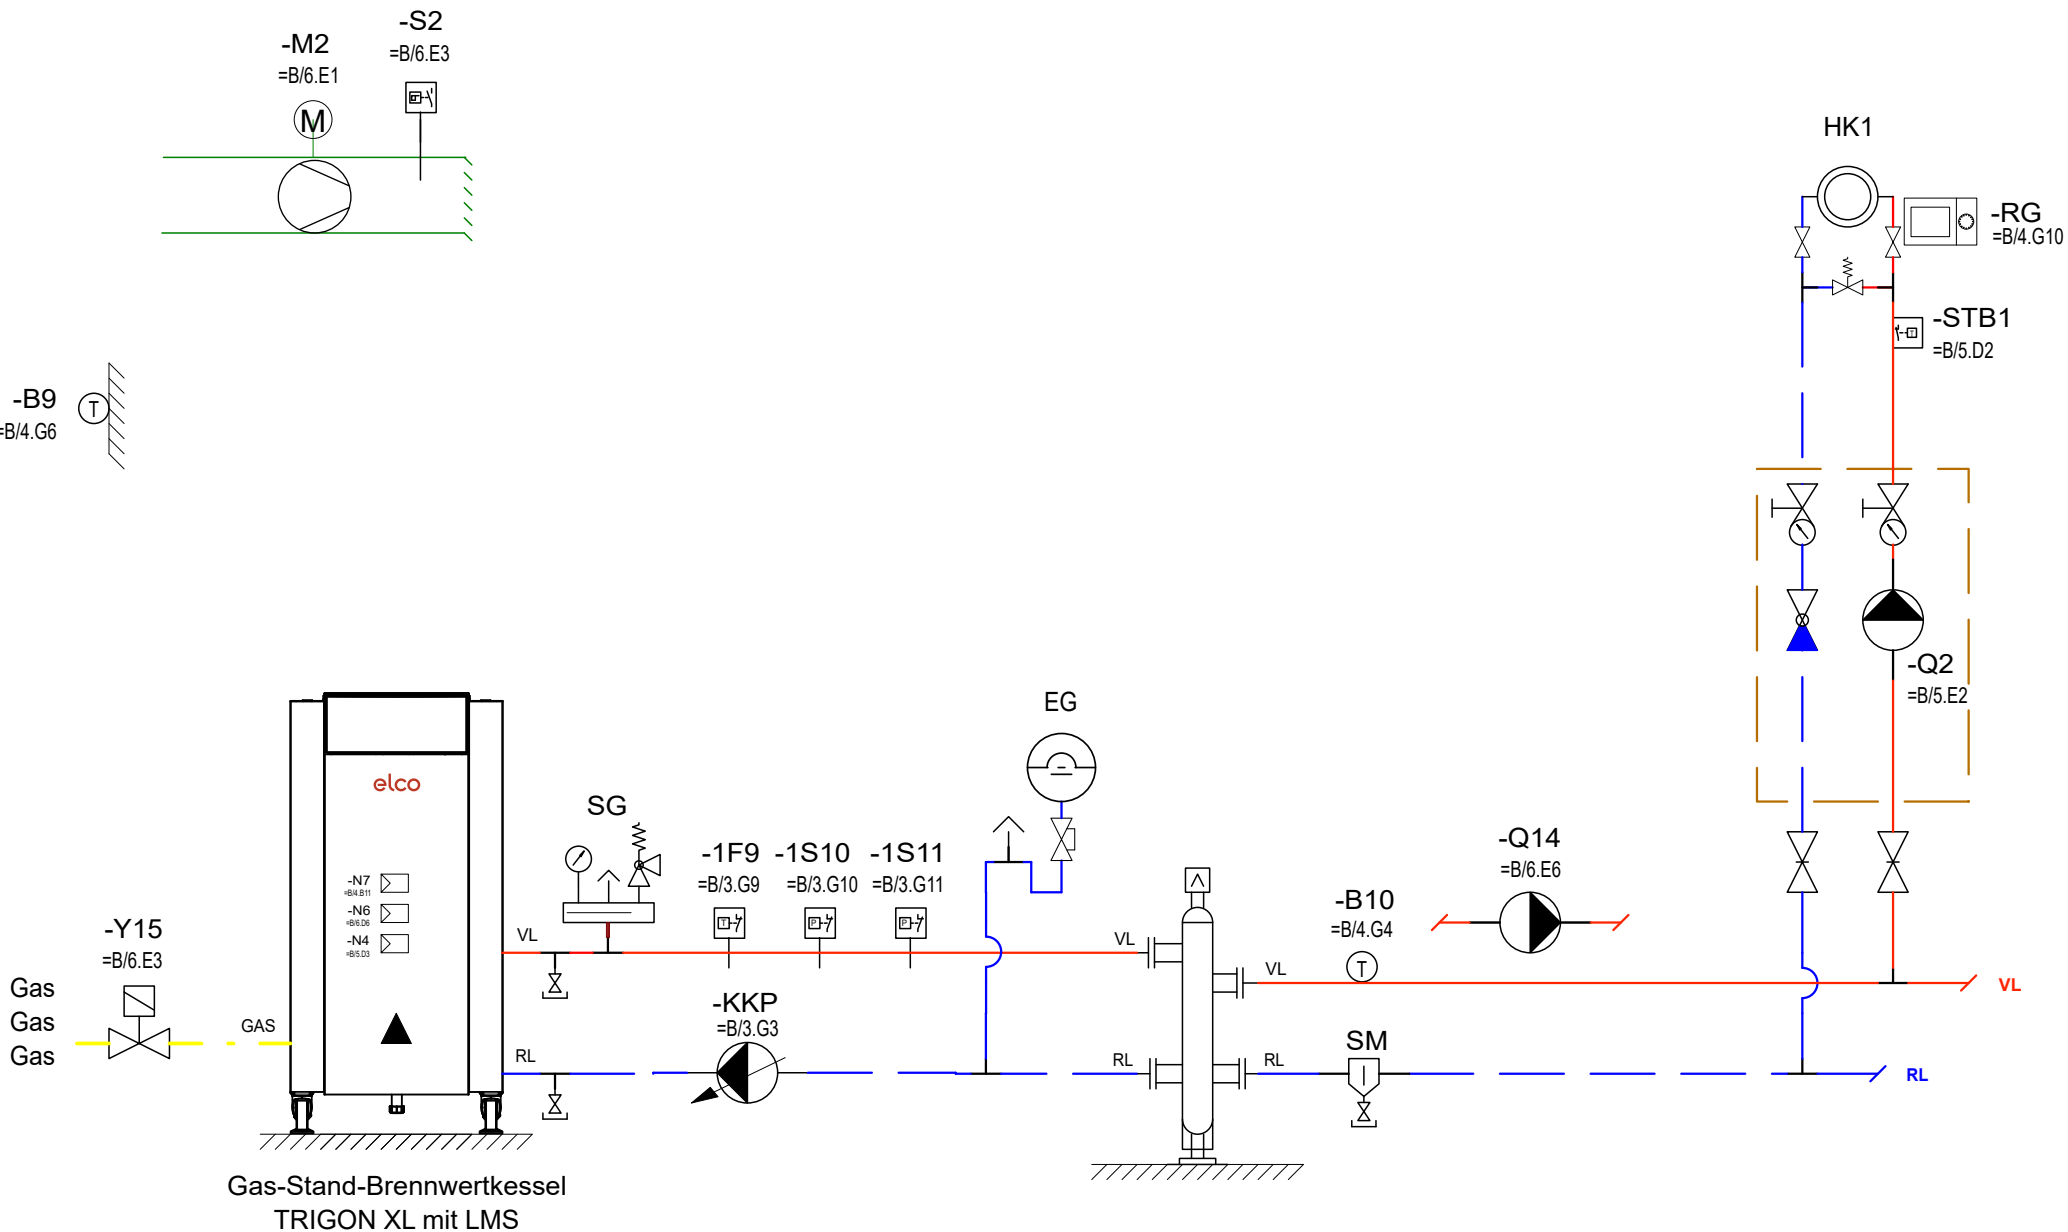

Legend
Legende
Forklaring

1F9 Temperature limiter (Option)
Temperatuur begrenzer (Optie)
Temperaturbegrænser (Valgfri)

B10 Common flow sensor
Verdelervoelver
Fælles fremløbsføler

KKP Boiler bypass pump
Ketel pomp
Kredsløbspumpe

Q2 Mixer circle pump
Mengkraankring pomp
Blandingskredsløbspumpe

SG Saftey group
Veiligheidsgroep
Sikkerhedsgruppe

Y15 External gas valve (Option)
Hoofdgasklep (Optie)
Hovedgasventil (Valgfri)

1S10 Water pressure switch (Option)
1S11 Waterdrukschakelaar (Optie)
Vandtrykskontakt (Valgfri)

EG Expansion tank
Expansievat
Ekspansionskar

M2 Room fan (Option)
Verse luchtventilator (Optie)
Indblæsningsventilator (Valgfri)

Q14 Feed pump (Option)
voedingspomp (Optie)
Tilførselspumpe (Valgfri)

SM Skimmer
Vuilafscheider
Slamudskiller

B9 Outside sensor
Buitenvoeler
Udeføler

HK1 Heating circuit
Verwarmingskring
Varmekreds


RG Room unit (Option)
Ruinie unit (Optie)
Rumenhed (Valgfri)

S2 Flow switch (Option)
Flow switch (Optie)
Flowkontakt (Valgfri)

STB1 Safety limit thermostat of floor heating (Option)
 Veiligheidsaquastaat voor vloerverwarming (Optie)
 Sikkerhedstermostat for gulvvarme (Valgfri)

a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez.				Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:		+ Ort:		Blatt/Page	2
b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Dess.	28.03.2019	se		Bez./Des.1	Functional diagram/Functieschema	=A	Schema/Draw	K02.1.0140		Total Bl./Pg	11
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr.	28.03.2019	scd		Bez./Des.2	Funktionsskema						
d				Contr.											
Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name									

+TRIGON XL

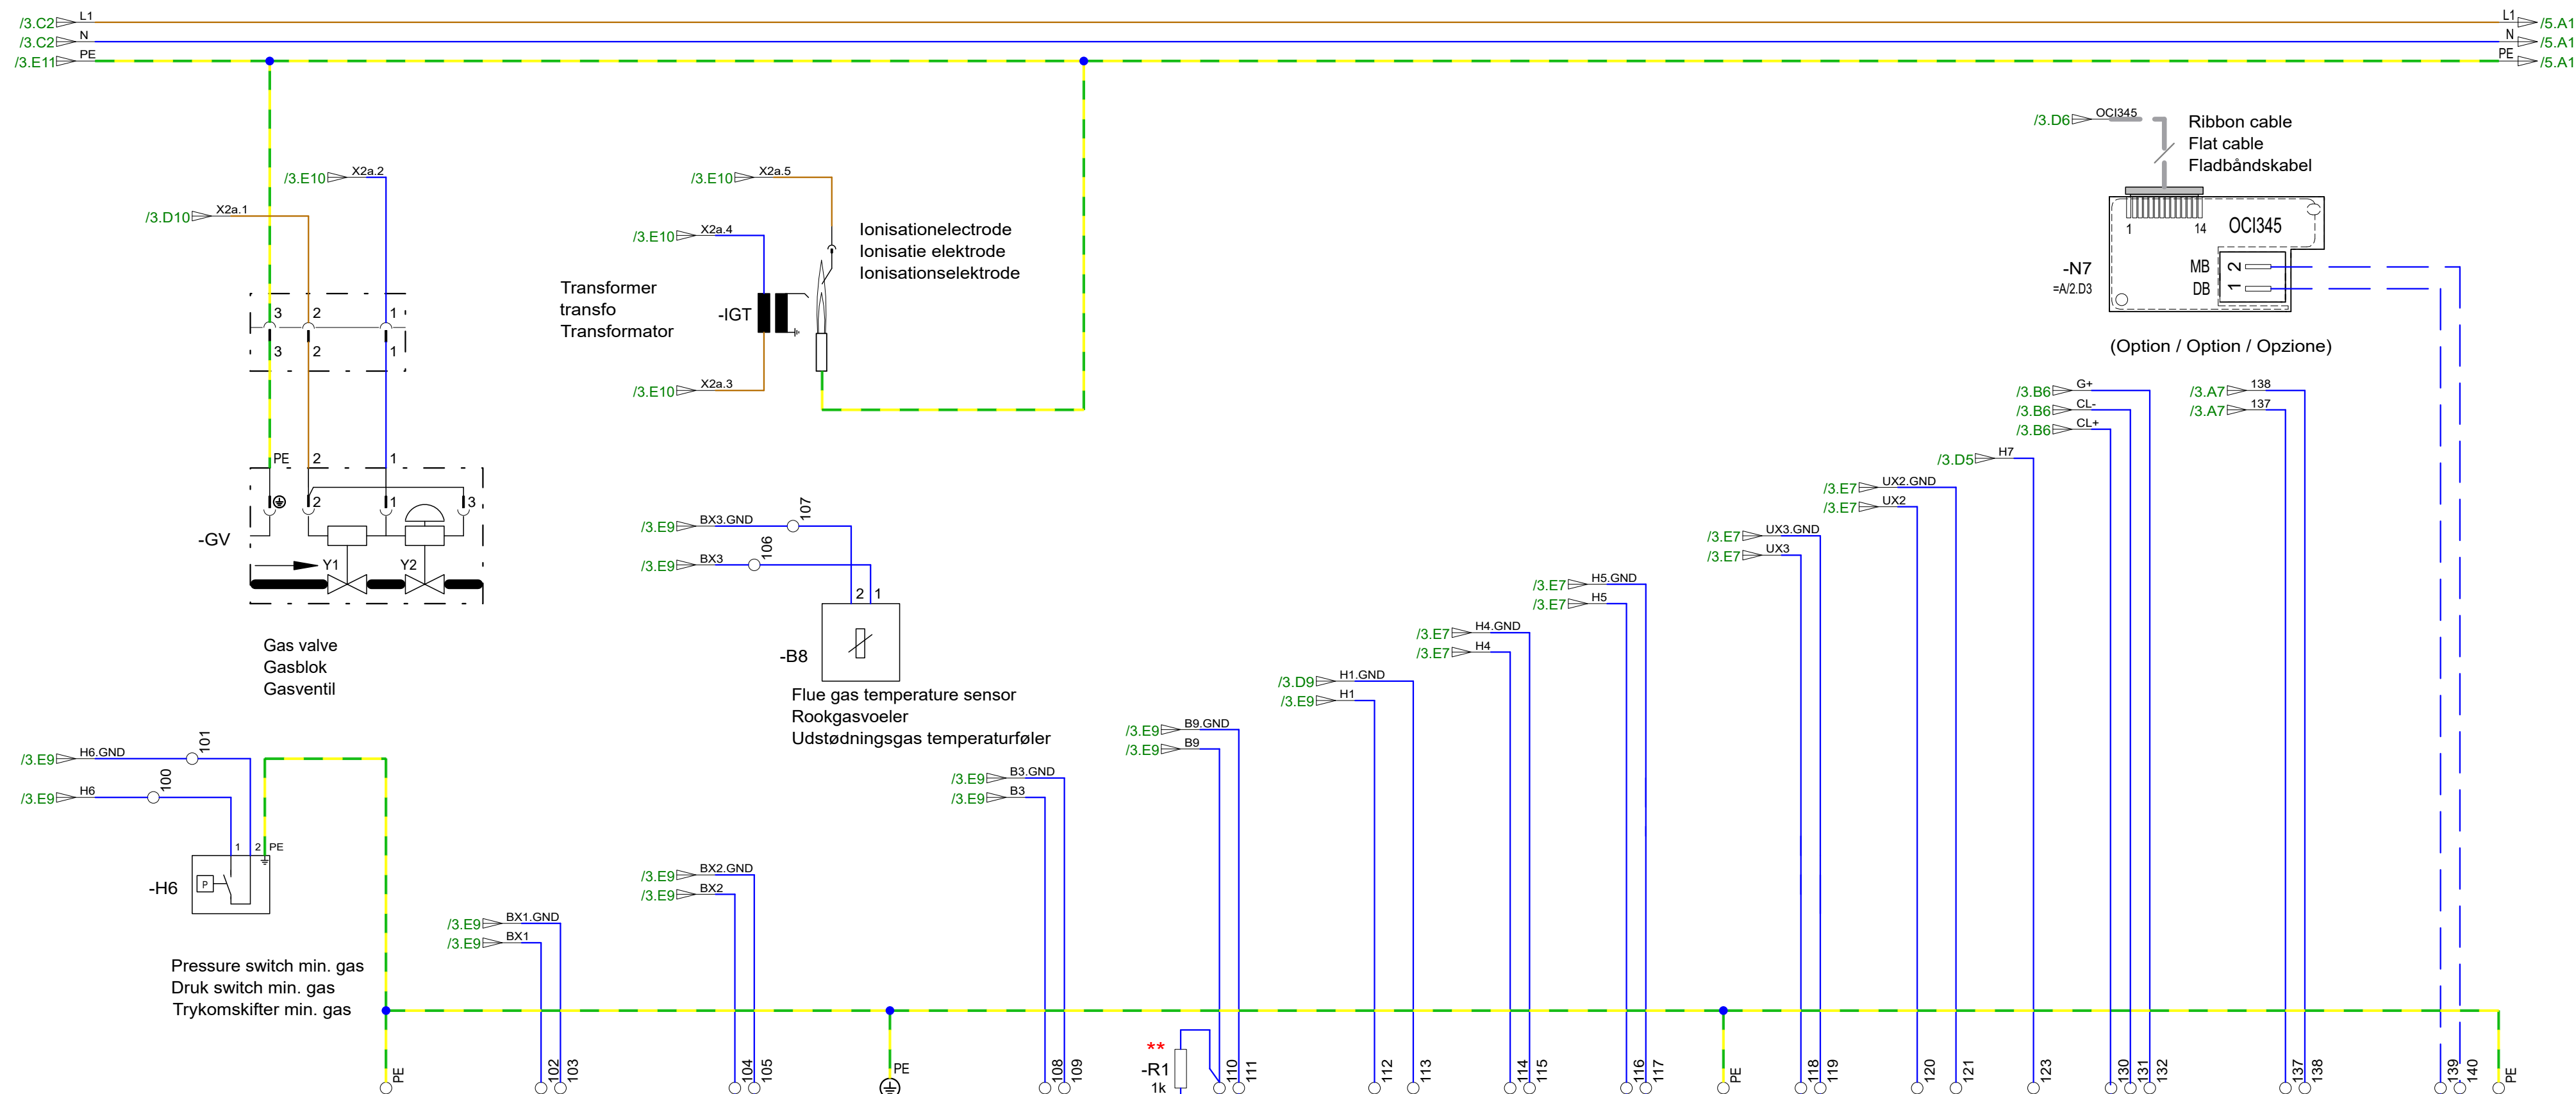

**** In case of outdoor sensor;
 remove resistance
 Bij het aansluiten van een externe
 sonde, weerstand te verwijderen
 Ved tilslutning af en ekstern sensor,
 Fjern modstand**

*** Remove the link when connecting the device
 Verwijder brug als toestel wordt aangesloten
 Brokobling bortfalder ved tilslutning af enhed**



----- Optional external connections / internal / internal
 ----- Optionele externe forbindingen / intern / intern
 ----- Valgfri ekstern tilslutning / interne / Internt

elco

Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	=B	+ Ort:		Blatt/Page	4
Bez./Des.1	Control/Besturing	Schema/Draw	K02.1.0140	Total Bl./Pg	11		
Bez./Des.2	Betjening						

(Option / Option / Opzione / Option)

+TRIGON XL

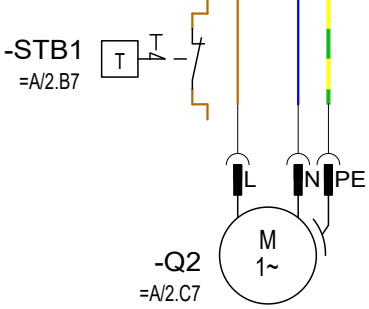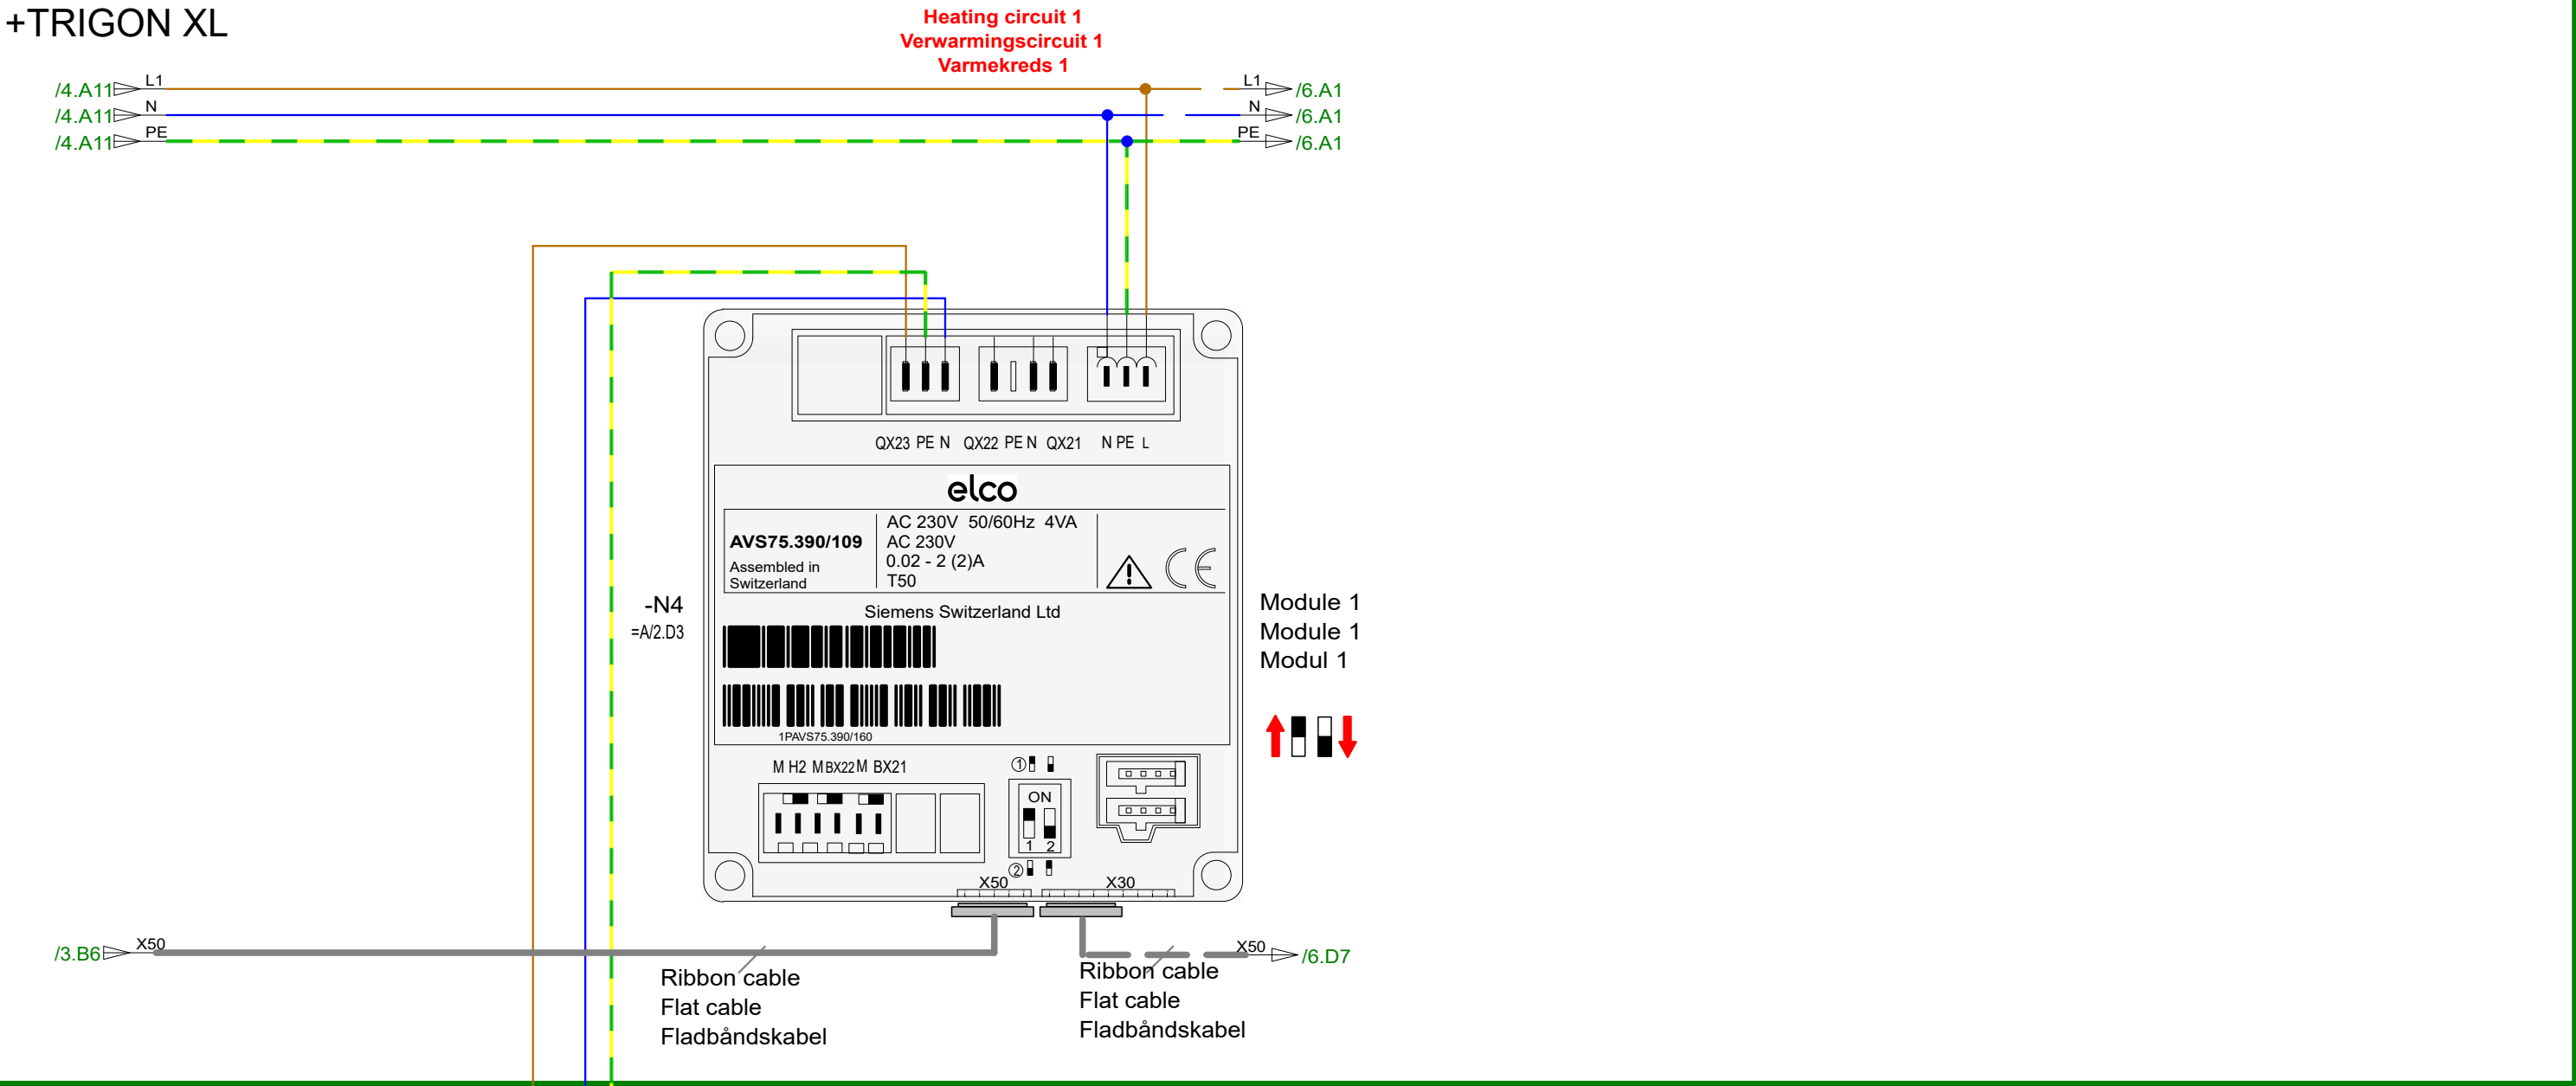


Heating zone pump
CV pump
Varmekredsløbspumpe
(max. 2A)

STB 1 Safety limit thermostat
of floor heating (Option)
Veiligheids
aquastaat vloerverwarming (Optie)
Sikkerhedstermostat
for gulvvarme (Valgfri)


a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez.	28.03.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	5
b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Dess.				Bez./Des.1	Control/Besturing		=B			
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr.	28.03.2019	scd		Bez./Des.2	Betjening		Schema/Draw	K02.1.0140	Total Bl./Pg	11
d				Contr.										
Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name								

+TRIGON XL

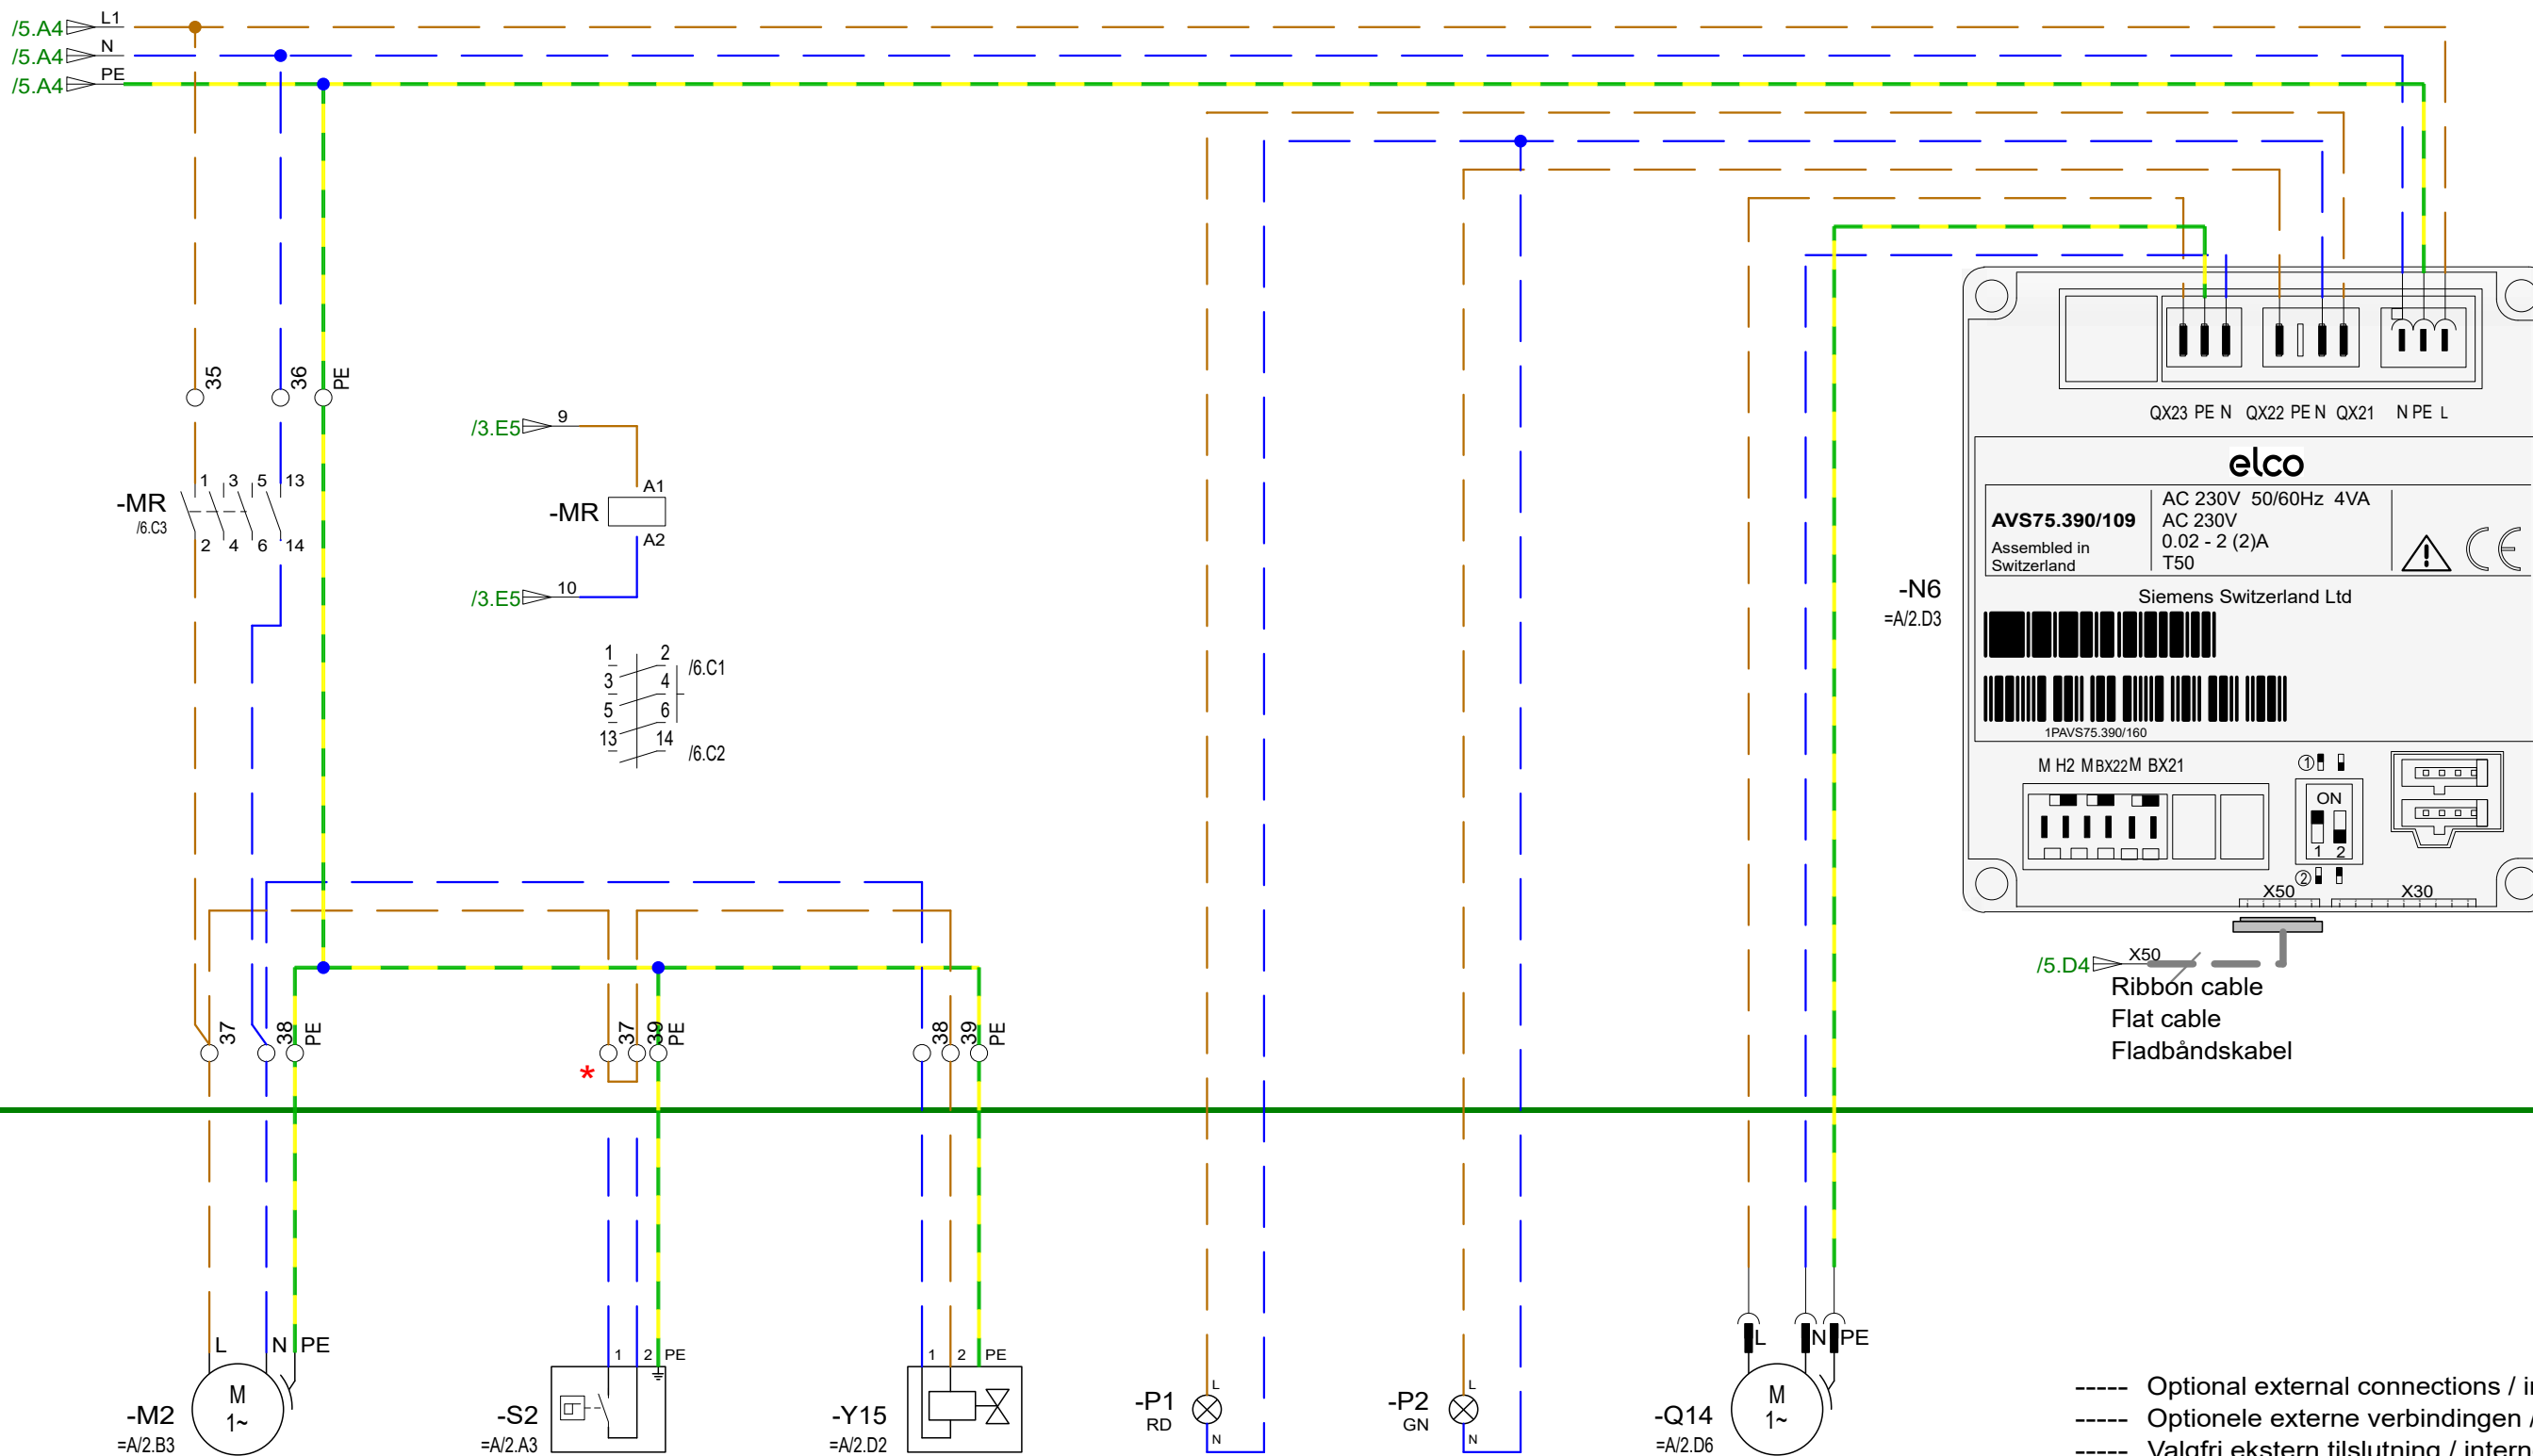

Multifunction
Multifunctioneel
Multifunktionel

Module 3
Module 3
Modul 3



----- Optional external connections / internal / internal
----- Optionele externe verbindingen / intern / intern
----- Valgfri ekstern tilslutning / interne / Internt

* Remove the link when connecting the device
Verwijder brug als toestel wordt aangesloten
Brokobling bortfalder ved tilslutning af enhed

a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez.	28.03.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	=B	+ Ort:	Blatt/Page	6
b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Gez.	28.03.2019	scd		Bez./Des.1	Control/Besturing	Schema/Draw	K02.1.0140		Total Bl./Pg	11
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr.	28.03.2019			Bez./Des.2	Betjening					
d				Contr.										
Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name								

Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage: =B	+ Ort:	Blatt/Page	7
Bez./Des.1	Pump/Pomp/Pumpe	Schema/Draw K02.1.0140		Total Bl./Pg	11
Bez./Des.2	WILO Stratos Maxo				

Programming
Programmatie
programmering

Main menu
Basis aanduiding
Grundlæggende display
(Menu level)
(Toets-niveau)
(Nøgler fly)

Push OK-Button (1x)
Toets OK drukken (1x)
Tryk på OK (1x)

Push OK-Button (1x)
Toets OK drukken (1x)
Tryk på OK (1x)

Push INFO-Button (4. sec.)
INFO toets indrukken (4. sec.)
Tryk på INFO-tasten (4 sek.)

End user
Eindgebruiker
Slutbruger

- choose desired menu
gewenst menu selecteren
Vælg den ønskede menu
- confirm with OK-Button
met OK toets bevestigen
tryk på OK for at bekræfte
- choose desired parameter
gewenste parameter selecteren
vælg de ønskede parametre
- confirm with OK-Button
met OK toets bevestigen
tryk på OK for at bekræfte
- change with + - rotary knob
met + - wiel aanpassen
ændre hjul - med +
- confirm with OK-Button
met OK toets bevestigen
tryk på OK for at bekræfte
- push ESC-Button to return to main menu
met de ESC toets terug naar basisscherm
med nøgle ESC for at vende tilbage til den grundlæggende display

Comissioning
Inbedrijfstelling
Opstart

Specialist
Installateur
Fagmand

- choose desired user-level
gewenst bedienniveau selecteren
vælg det ønskede brugerniveau
- confirm with OK-Button
met OK toets bevestigen
tryk på OK for at bekræfte
- choose desired menu
gewenst menu selecteren
Vælg den ønskede menu
- confirm with OK-Button
met OK toets bevestigen
tryk på OK for at bekræfte
- choose desired parameter
gewenste parameter selecteren
vælg de ønskede parametre
- confirm with OK-Button
met OK toets bevestigen
tryk på OK for at bekræfte
- change with + - rotary knob
met + - wiel aanpassen
ændre hjul - med +
- confirm with OK-Button
met OK toets bevestigen
tryk på OK for at bekræfte
- push ESC-Button to return to main menu
met de ESC toets terug naar basisscherm
med nøgle ESC for at vende tilbage til den grundlæggende display

a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez.	28.03.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	8
b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Dess.					TRIGON XL mit LMS 14	=P			
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr.	28.03.2019	scd		Bez./Des.1	Programming/Programmering	Schema/Draw	K02.1.0140	Total Bl./Pg	11
d				Contr.				Bez./Des.2	Programmering				
Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name							

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																
A	<table><tr><th>Menu Menu Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Level Niveau Niveau</th><th>Function Functie Funktion</th><th>Standard setting Standaard instelling Standardværdi</th><th>min. min. min.</th><th>max. max. max.</th><th>Unit Eenheid Enhed</th><th>Modification Wijziging Ændring</th></tr><tr><td>Operator interface Bedieneenhed Betjeningsenhed</td><td>20</td><td>E</td><td>Language Taal Sprog</td><td>German Duits Tysk</td><td></td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="3">Time and date Datum en tijd Klokkeslæt og dato</td><td>1</td><td>E</td><td>Hours Uren Timer</td><td></td><td>00:00</td><td>23:59</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>2</td><td>E</td><td>day / month Dag / maand Dag / Måned</td><td></td><td>01.01</td><td>31,12</td><td>tt.MM</td><td>*</td></tr><tr><td>3</td><td>E</td><td>Year Jaar År</td><td></td><td>2004</td><td>2099</td><td>JJJJ</td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="9">Configuration Configuratie Konfiguration</td><td>5891</td><td>I</td><td>Relay output QX2 (Option) Relaisuitgang QX2 (Optie) Relæudgang QX2 (Valgfri)</td><td>None Geen Ingen</td><td>0</td><td>37</td><td></td><td>Signal output K35 Signaaluitgang K35 Signaludgang K35</td></tr><tr><td>5931</td><td>I</td><td>Sensor input BX2 Opnemeringang BX2 Følerindgang BX2</td><td>None Geen Ingen</td><td>0</td><td>17</td><td></td><td>Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10 Rails flowsensor B10</td></tr><tr><td>6020</td><td>I</td><td>Function expansion module 1 Functie uitbreidingsmodule 1 Funktion udvidelsesmodul 1</td><td>None Geen Ingen</td><td>0</td><td>7</td><td></td><td>Multifunction Multifunctioneel Multifunktionel</td></tr><tr><td>6022</td><td>I</td><td>Function extension module 3 (Option) Functie uitbreidingsmodule 3 (Optie) Funktion udvidelsesmodul 3 (Valgfri)</td><td>None Geen Ingen</td><td>0</td><td>7</td><td></td><td>Multifunction Multifunctioneel Multifunktionel</td></tr><tr><td>6032</td><td>I</td><td>Relay output QX23 module 1 Relaisuitgang QX23 module 1 Relæ output QX23 module 1</td><td>None Geen Ingen</td><td>0</td><td>37</td><td></td><td>Heating circuit pump HC1 Q2 Verw grp pomp HC1 Q2 Cirkulationspumpe VK1 Q2</td></tr><tr><td>6036</td><td>I</td><td>Relay output QX21 module 3 (Option) Relaisuitgang QX21 module 3 (Optie) Relæ udgang QX21 modul 3 (Valgfri)</td><td>None Geen Ingen</td><td>0</td><td>37</td><td></td><td>Alarm output K10 Alarmuitgangt K10 Alarmudgang K10</td></tr><tr><td>6037</td><td>I</td><td>Relay output QX22 module 3 (Option) Relaisuitgang QX22 module 3 (Optie) Relæ output QX22 module 3 (Valgfri)</td><td>None Geen Ingen</td><td>0</td><td>37</td><td></td><td>Status information K36 Bedrijfsmelding K36 Driftsmelding K36</td></tr><tr><td>6038</td><td>I</td><td>Relay output QX23 module 3 (Option) Relaisuitgang QX23 module 3 (Optie) Relæ output QX23 module 3 (Valgfri)</td><td>None Geen Ingen</td><td>0</td><td>37</td><td></td><td>Feed pump Q14 Circ pomp Q14 Fødepumpe Q14</td></tr><tr><td>6117</td><td>F</td><td>Central setpt compensation Centrale gew wrde beïnvl Central kompensation setpunkt</td><td>20°C</td><td>--- / 1</td><td>100</td><td>°C</td><td>application specific toepassings afhankelijk specifik installation</td></tr><tr><td>6200</td><td>F</td><td>Save sensor Opnemer opslaan Gem føler</td><td>No Nee Nej</td><td>Yes Ja Ja</td><td>No Nee Nej</td><td></td><td>Yes Ja Ja</td></tr><tr><td rowspan="4">Input/output test In-/uitgangtest Ind-/udgangstest</td><td>7700</td><td>I</td><td>Relay test Relaistest Relætest</td><td>No test Geen test Ingen test</td><td>0</td><td>20</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>7730</td><td>I</td><td>Outside temperature B9 Buitentemperatuur B9 Udetemperatur B9</td><td>0°C</td><td>-50</td><td>50</td><td>°C</td><td>valuation waarde værdi</td></tr><tr><td>7760</td><td>I</td><td>Boiler temp B2 Keteltemperatuur B2 Kedel temperatur B2</td><td>0°C</td><td>0</td><td>140</td><td>°C</td><td>valuation waarde værdi</td></tr><tr><td>7821</td><td>I</td><td>Sensor temp BX2 Opnemertemperatuur BX2 Temperaturføler BX2</td><td>Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10 Rails flowsensor B10</td><td>0°C</td><td>-28</td><td>350</td><td>°C</td><td>valuation waarde værdi</td></tr><tr><td rowspan="2">Supplements Uitbreidingen Tilføjelser</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Level Niveau Niveau	Function Functie Funktion	Standard setting Standaard instelling Standardværdi	min. min. min.	max. max. max.	Unit Eenheid Enhed	Modification Wijziging Ændring	Operator interface Bedieneenhed Betjeningsenhed	20	E	Language Taal Sprog	German Duits Tysk				*	Time and date Datum en tijd Klokkeslæt og dato	1	E	Hours Uren Timer		00:00	23:59	hh:mm	*	2	E	day / month Dag / maand Dag / Måned		01.01	31,12	tt.MM	*	3	E	Year Jaar År		2004	2099	JJJJ	*	Configuration Configuratie Konfiguration	5891	I	Relay output QX2 (Option) Relaisuitgang QX2 (Optie) Relæudgang QX2 (Valgfri)	None Geen Ingen	0	37		Signal output K35 Signaaluitgang K35 Signaludgang K35	5931	I	Sensor input BX2 Opnemeringang BX2 Følerindgang BX2	None Geen Ingen	0	17		Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10 Rails flowsensor B10	6020	I	Function expansion module 1 Functie uitbreidingsmodule 1 Funktion udvidelsesmodul 1	None Geen Ingen	0	7		Multifunction Multifunctioneel Multifunktionel	6022	I	Function extension module 3 (Option) Functie uitbreidingsmodule 3 (Optie) Funktion udvidelsesmodul 3 (Valgfri)	None Geen Ingen	0	7		Multifunction Multifunctioneel Multifunktionel	6032	I	Relay output QX23 module 1 Relaisuitgang QX23 module 1 Relæ output QX23 module 1	None Geen Ingen	0	37		Heating circuit pump HC1 Q2 Verw grp pomp HC1 Q2 Cirkulationspumpe VK1 Q2	6036	I	Relay output QX21 module 3 (Option) Relaisuitgang QX21 module 3 (Optie) Relæ udgang QX21 modul 3 (Valgfri)	None Geen Ingen	0	37		Alarm output K10 Alarmuitgangt K10 Alarmudgang K10	6037	I	Relay output QX22 module 3 (Option) Relaisuitgang QX22 module 3 (Optie) Relæ output QX22 module 3 (Valgfri)	None Geen Ingen	0	37		Status information K36 Bedrijfsmelding K36 Driftsmelding K36	6038	I	Relay output QX23 module 3 (Option) Relaisuitgang QX23 module 3 (Optie) Relæ output QX23 module 3 (Valgfri)	None Geen Ingen	0	37		Feed pump Q14 Circ pomp Q14 Fødepumpe Q14	6117	F	Central setpt compensation Centrale gew wrde beïnvl Central kompensation setpunkt	20°C	--- / 1	100	°C	application specific toepassings afhankelijk specifik installation	6200	F	Save sensor Opnemer opslaan Gem føler	No Nee Nej	Yes Ja Ja	No Nee Nej		Yes Ja Ja	Input/output test In-/uitgangtest Ind-/udgangstest	7700	I	Relay test Relaistest Relætest	No test Geen test Ingen test	0	20		*	7730	I	Outside temperature B9 Buitentemperatuur B9 Udetemperatur B9	0°C	-50	50	°C	valuation waarde værdi	7760	I	Boiler temp B2 Keteltemperatuur B2 Kedel temperatur B2	0°C	0	140	°C	valuation waarde værdi	7821	I	Sensor temp BX2 Opnemertemperatuur BX2 Temperaturføler BX2	Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10 Rails flowsensor B10	0°C	-28	350	°C	valuation waarde værdi	Supplements Uitbreidingen Tilføjelser																	B
Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Level Niveau Niveau	Function Functie Funktion	Standard setting Standaard instelling Standardværdi	min. min. min.	max. max. max.	Unit Eenheid Enhed	Modification Wijziging Ændring																																																																																																																																																																																
Operator interface Bedieneenhed Betjeningsenhed	20	E	Language Taal Sprog	German Duits Tysk				*																																																																																																																																																																																
Time and date Datum en tijd Klokkeslæt og dato	1	E	Hours Uren Timer		00:00	23:59	hh:mm	*																																																																																																																																																																																
	2	E	day / month Dag / maand Dag / Måned		01.01	31,12	tt.MM	*																																																																																																																																																																																
	3	E	Year Jaar År		2004	2099	JJJJ	*																																																																																																																																																																																
Configuration Configuratie Konfiguration	5891	I	Relay output QX2 (Option) Relaisuitgang QX2 (Optie) Relæudgang QX2 (Valgfri)	None Geen Ingen	0	37		Signal output K35 Signaaluitgang K35 Signaludgang K35																																																																																																																																																																																
	5931	I	Sensor input BX2 Opnemeringang BX2 Følerindgang BX2	None Geen Ingen	0	17		Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10 Rails flowsensor B10																																																																																																																																																																																
	6020	I	Function expansion module 1 Functie uitbreidingsmodule 1 Funktion udvidelsesmodul 1	None Geen Ingen	0	7		Multifunction Multifunctioneel Multifunktionel																																																																																																																																																																																
	6022	I	Function extension module 3 (Option) Functie uitbreidingsmodule 3 (Optie) Funktion udvidelsesmodul 3 (Valgfri)	None Geen Ingen	0	7		Multifunction Multifunctioneel Multifunktionel																																																																																																																																																																																
	6032	I	Relay output QX23 module 1 Relaisuitgang QX23 module 1 Relæ output QX23 module 1	None Geen Ingen	0	37		Heating circuit pump HC1 Q2 Verw grp pomp HC1 Q2 Cirkulationspumpe VK1 Q2																																																																																																																																																																																
	6036	I	Relay output QX21 module 3 (Option) Relaisuitgang QX21 module 3 (Optie) Relæ udgang QX21 modul 3 (Valgfri)	None Geen Ingen	0	37		Alarm output K10 Alarmuitgangt K10 Alarmudgang K10																																																																																																																																																																																
	6037	I	Relay output QX22 module 3 (Option) Relaisuitgang QX22 module 3 (Optie) Relæ output QX22 module 3 (Valgfri)	None Geen Ingen	0	37		Status information K36 Bedrijfsmelding K36 Driftsmelding K36																																																																																																																																																																																
	6038	I	Relay output QX23 module 3 (Option) Relaisuitgang QX23 module 3 (Optie) Relæ output QX23 module 3 (Valgfri)	None Geen Ingen	0	37		Feed pump Q14 Circ pomp Q14 Fødepumpe Q14																																																																																																																																																																																
	6117	F	Central setpt compensation Centrale gew wrde beïnvl Central kompensation setpunkt	20°C	--- / 1	100	°C	application specific toepassings afhankelijk specifik installation																																																																																																																																																																																
6200	F	Save sensor Opnemer opslaan Gem føler	No Nee Nej	Yes Ja Ja	No Nee Nej		Yes Ja Ja																																																																																																																																																																																	
Input/output test In-/uitgangtest Ind-/udgangstest	7700	I	Relay test Relaistest Relætest	No test Geen test Ingen test	0	20		*																																																																																																																																																																																
	7730	I	Outside temperature B9 Buitentemperatuur B9 Udetemperatur B9	0°C	-50	50	°C	valuation waarde værdi																																																																																																																																																																																
	7760	I	Boiler temp B2 Keteltemperatuur B2 Kedel temperatur B2	0°C	0	140	°C	valuation waarde værdi																																																																																																																																																																																
	7821	I	Sensor temp BX2 Opnemertemperatuur BX2 Temperaturføler BX2	Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10 Rails flowsensor B10	0°C	-28	350	°C	valuation waarde værdi																																																																																																																																																																															
Supplements Uitbreidingen Tilføjelser																																																																																																																																																																																								
C									C																																																																																																																																																																															
D									D																																																																																																																																																																															
E									E																																																																																																																																																																															
F									F																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>19.12.2019</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>28.03.2019</td><td>se</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Stand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td rowspan="2">Blatt/Page 9</td></tr><tr><td>b</td><td>Param. 6020 / 6032</td><td>03.02.2020</td><td>se</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td>TRIGON XL mit LMS 14</td><td></td><td>=P</td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Kesselkr.Pumpe getauscht</td><td>11.09.2025</td><td>bm</td><td>Gepr.</td><td>28.03.2019</td><td>scd</td><td>Bez./Des.1</td><td>Parameter list/Parameterlijst</td><td rowspan="2">Schema/Draw K02.1.0140</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg 11</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.2</td><td>Parameterliste</td></tr><tr><td>Status</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td>Date</td><td>Name</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>									a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez.	28.03.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 9	b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Dess.			TRIGON XL mit LMS 14		=P		c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr.	28.03.2019	scd	Bez./Des.1	Parameter list/Parameterlijst	Schema/Draw K02.1.0140	Total Bl./Pg 11	d				Contr.			Bez./Des.2	Parameterliste	Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name							F																																																																																																																						
a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez.	28.03.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 9																																																																																																																																																																												
b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Dess.				TRIGON XL mit LMS 14		=P																																																																																																																																																																														
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr.	28.03.2019	scd		Bez./Des.1	Parameter list/Parameterlijst	Schema/Draw K02.1.0140	Total Bl./Pg 11																																																																																																																																																																													
d				Contr.				Bez./Des.2	Parameterliste																																																																																																																																																																															
Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name																																																																																																																																																																																		

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th colspan="2">Menu Menu Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Level Niveau Niveau</th><th colspan="2">Function Functie Funktion</th><th>Standard setting Standaard instelling Standardværdi</th><th>min. min. min.</th><th>max. max. max.</th><th>Unit Eenheid Enhed</th><th>Modification Wijziging Ændring</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1 Tidsprogram varmekreds 1</td><td>500</td><td>E</td><td colspan="2">Default Voorselectie Forvalg</td><td>Mo-su ma-zo Ma-sø</td><td></td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>501</td><td>E</td><td colspan="2">First phase on 1e fase AAN 1. periode Til</td><td>06:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>502</td><td>E</td><td colspan="2">First phase off 1e fase UIT 1. periode Fra</td><td>22:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="9">Heating circuit 1 Verwarmingscircuit 1 Varmekreds 1</td><td>710</td><td>E</td><td colspan="2">Comfort setpoint Gewenste wrde comfort Komfortsetpunkt</td><td>20°C</td><td>BZ 712</td><td>BZ 716</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>712</td><td>E</td><td colspan="2">Setback setting Gewenste wrde gereduceerd Reduceret setpunkt</td><td>16°C</td><td>BZ 714</td><td>BZ 710</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>714</td><td>E</td><td colspan="2">Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst Frostbeskyttelsessetpunkt</td><td>10°C</td><td>4</td><td>BZ 712</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>720</td><td>E</td><td colspan="2">Curve slope Steilheid stooklijn Karakteristik stejlhed</td><td>1,5</td><td>0,1</td><td>4</td><td>-</td><td>*</td></tr><tr><td>730</td><td>E</td><td colspan="2">Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens Sommer-/vintervarmegr.</td><td>18°C</td><td>--- / 8</td><td>30</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>732</td><td>F</td><td colspan="2">Day heating limit 24 h verwarmingsgrens Døgnvarmegrænse</td><td>-3°C</td><td>--- / -10</td><td>10</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>741</td><td>I</td><td colspan="2">Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp Fremløbssetpunkt maks.</td><td>80°C</td><td>BZ 740</td><td>95</td><td>°C</td><td>Rad 80°/FBH 50°</td></tr><tr><td>780</td><td>F</td><td colspan="2">Quick cool-down Snelle verlaging Hurtigsænkning</td><td>Reduced gereduceerd ned til reduceret</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>872</td><td>F</td><td colspan="2">With prim contr/system pump Met primaire/systeem pomp Med primstyring / systempumpe</td><td>(Option) (Optie) (Valgfri)</td><td>No Nee Nej</td><td>Yes Ja Ja</td><td>No Nee Nej</td><td>Yes Ja Ja</td></tr><tr><td colspan="2">Boiler Ketel Kedel</td><td>2243</td><td>F</td><td colspan="2">burner timeout min Min branderpauzetijd Brænder minimum pause tid</td><td>0 Min.</td><td>0</td><td>20</td><td>Min.</td><td>5 Min.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="4">Configuration Configuratie Konfiguration</td><td>6212</td><td>F</td><td colspan="2">Heat source 1 reference number controle nr warmtebron 1 Kontrolnr. varmegiver 1</td><td>-</td><td>0</td><td>199999</td><td></td><td>12</td></tr><tr><td>6213</td><td>F</td><td colspan="2">Heat source 2 reference number controle nr warmtebron 2 Kontrolnr. varmegiver 2</td><td>-</td><td>0</td><td>199999</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>6215</td><td>F</td><td colspan="2">Storage tank reference number controle nr opslagtank Kontrolnr. beholder</td><td>-</td><td>0</td><td>199999</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>6217</td><td>F</td><td colspan="2">Heating circuit reference number controle nr verw groepen Kontrolnr. varmekredse</td><td>-</td><td>0</td><td>199999</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">Supplements Uitbreidingen Tilføjelser</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																Menu Menu Menu		LMS14... ZNR.	Level Niveau Niveau	Function Functie Funktion		Standard setting Standaard instelling Standardværdi	min. min. min.	max. max. max.	Unit Eenheid Enhed	Modification Wijziging Ændring	Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1 Tidsprogram varmekreds 1		500	E	Default Voorselectie Forvalg		Mo-su ma-zo Ma-sø				*	501	E	First phase on 1e fase AAN 1. periode Til		06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	502	E	First phase off 1e fase UIT 1. periode Fra		22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	Heating circuit 1 Verwarmingscircuit 1 Varmekreds 1		710	E	Comfort setpoint Gewenste wrde comfort Komfortsetpunkt		20°C	BZ 712	BZ 716	°C	*	712	E	Setback setting Gewenste wrde gereduceerd Reduceret setpunkt		16°C	BZ 714	BZ 710	°C	*	714	E	Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst Frostbeskyttelsessetpunkt		10°C	4	BZ 712	°C	*	720	E	Curve slope Steilheid stooklijn Karakteristik stejlhed		1,5	0,1	4	-	*	730	E	Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens Sommer-/vintervarmegr.		18°C	--- / 8	30	°C	*	732	F	Day heating limit 24 h verwarmingsgrens Døgnvarmegrænse		-3°C	--- / -10	10	°C	*	741	I	Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp Fremløbssetpunkt maks.		80°C	BZ 740	95	°C	Rad 80°/FBH 50°	780	F	Quick cool-down Snelle verlaging Hurtigsænkning		Reduced gereduceerd ned til reduceret	0	2		*	872	F	With prim contr/system pump Met primaire/systeem pomp Med primstyring / systempumpe		(Option) (Optie) (Valgfri)	No Nee Nej	Yes Ja Ja	No Nee Nej	Yes Ja Ja	Boiler Ketel Kedel		2243	F	burner timeout min Min branderpauzetijd Brænder minimum pause tid		0 Min.	0	20	Min.	5 Min.	Configuration Configuratie Konfiguration		6212	F	Heat source 1 reference number controle nr warmtebron 1 Kontrolnr. varmegiver 1		-	0	199999		12	6213	F	Heat source 2 reference number controle nr warmtebron 2 Kontrolnr. varmegiver 2		-	0	199999		0	6215	F	Storage tank reference number controle nr opslagtank Kontrolnr. beholder		-	0	199999		0	6217	F	Heating circuit reference number controle nr verw groepen Kontrolnr. varmekredse		-	0	199999		2	Supplements Uitbreidingen Tilføjelser																												
Menu Menu Menu		LMS14... ZNR.	Level Niveau Niveau	Function Functie Funktion		Standard setting Standaard instelling Standardværdi	min. min. min.	max. max. max.	Unit Eenheid Enhed	Modification Wijziging Ændring																																																																																																																																																																																																														
Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1 Tidsprogram varmekreds 1		500	E	Default Voorselectie Forvalg		Mo-su ma-zo Ma-sø				*																																																																																																																																																																																																														
		501	E	First phase on 1e fase AAN 1. periode Til		06:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																																														
		502	E	First phase off 1e fase UIT 1. periode Fra		22:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																																														
Heating circuit 1 Verwarmingscircuit 1 Varmekreds 1		710	E	Comfort setpoint Gewenste wrde comfort Komfortsetpunkt		20°C	BZ 712	BZ 716	°C	*																																																																																																																																																																																																														
		712	E	Setback setting Gewenste wrde gereduceerd Reduceret setpunkt		16°C	BZ 714	BZ 710	°C	*																																																																																																																																																																																																														
		714	E	Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst Frostbeskyttelsessetpunkt		10°C	4	BZ 712	°C	*																																																																																																																																																																																																														
		720	E	Curve slope Steilheid stooklijn Karakteristik stejlhed		1,5	0,1	4	-	*																																																																																																																																																																																																														
		730	E	Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens Sommer-/vintervarmegr.		18°C	--- / 8	30	°C	*																																																																																																																																																																																																														
		732	F	Day heating limit 24 h verwarmingsgrens Døgnvarmegrænse		-3°C	--- / -10	10	°C	*																																																																																																																																																																																																														
		741	I	Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp Fremløbssetpunkt maks.		80°C	BZ 740	95	°C	Rad 80°/FBH 50°																																																																																																																																																																																																														
		780	F	Quick cool-down Snelle verlaging Hurtigsænkning		Reduced gereduceerd ned til reduceret	0	2		*																																																																																																																																																																																																														
		872	F	With prim contr/system pump Met primaire/systeem pomp Med primstyring / systempumpe		(Option) (Optie) (Valgfri)	No Nee Nej	Yes Ja Ja	No Nee Nej	Yes Ja Ja																																																																																																																																																																																																														
Boiler Ketel Kedel		2243	F	burner timeout min Min branderpauzetijd Brænder minimum pause tid		0 Min.	0	20	Min.	5 Min.																																																																																																																																																																																																														
Configuration Configuratie Konfiguration		6212	F	Heat source 1 reference number controle nr warmtebron 1 Kontrolnr. varmegiver 1		-	0	199999		12																																																																																																																																																																																																														
		6213	F	Heat source 2 reference number controle nr warmtebron 2 Kontrolnr. varmegiver 2		-	0	199999		0																																																																																																																																																																																																														
		6215	F	Storage tank reference number controle nr opslagtank Kontrolnr. beholder		-	0	199999		0																																																																																																																																																																																																														
		6217	F	Heating circuit reference number controle nr verw groepen Kontrolnr. varmekredse		-	0	199999		2																																																																																																																																																																																																														
Supplements Uitbreidingen Tilføjelser																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>19.12.2019</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>28.03.2019</td><td>se</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td colspan="2">Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>10</td></tr><tr><td>b</td><td>Param. 6020 / 6032</td><td>03.02.2020</td><td>se</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td colspan="2">Parameter list/Parameterlijst</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Kesselkr.Pumpe getauscht</td><td>11.09.2025</td><td>bm</td><td>Gepr.</td><td>28.03.2019</td><td>scd</td><td>Bez./Des.2</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td>Schema/Draw</td><td colspan="2">K02.1.0140</td><td>Total Bl./Pg</td><td>11</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Status</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr></table>																a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez.	28.03.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	10	b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Dess.			Bez./Des.1	Parameter list/Parameterlijst		=P					c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr.	28.03.2019	scd	Bez./Des.2	Parameterliste		Schema/Draw	K02.1.0140		Total Bl./Pg	11	d				Contr.											Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name																																																																																																																																						
a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez.	28.03.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	10																																																																																																																																																																																																										
b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Dess.				Bez./Des.1	Parameter list/Parameterlijst		=P																																																																																																																																																																																																													
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr.	28.03.2019	scd		Bez./Des.2	Parameterliste		Schema/Draw	K02.1.0140		Total Bl./Pg	11																																																																																																																																																																																																									
d				Contr.																																																																																																																																																																																																																				
Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name																																																																																																																																																																																																																		
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																										

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																									
A	<table><tr><th>Menu Menu Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Level Niveau Niveau</th><th>Function Functie Funktion</th><th>Standard setting Standaard instelling Standardværdi</th><th>min. min. min.</th><th>max. max. max.</th><th>Unit Eenheid Enhed</th><th>Modification Wijziging Ændring</th></tr><tr><td colspan="9">E = Endbenutzer, utilisateur finale, utilizzatore finale</td></tr><tr><td colspan="9">I = Inbetriebsetzung, mise en service, messa in funzione</td></tr><tr><td colspan="9">F = Fachmann, Spécialist, Specialista</td></tr><tr><td colspan="9">O = OEM</td></tr><tr><td colspan="9">ZN = Zeilennummer, numéro de ligne, numero di riga</td></tr><tr><td colspan="9">The settings that need to be adjusted are identified by an asterisk. De instellingen die aangepast moeten worden zijn aangeduid met een * Indstillingerne, som skal tilpasses, er mærket med *.</td></tr><tr><td rowspan="13">C</td><td rowspan="13">Supplements Uitbreidingen Tilføjelser</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>E</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>F</td><td colspan="8"><table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>19.12.2019</td><td>se</td><td>Gez. Dess.</td><td>28.03.2019</td><td>se</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page 11</td></tr><tr><td>b</td><td>Param. 6020 / 6032</td><td>03.02.2020</td><td>se</td><td></td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td>Parameter list/Parameterlijst</td><td>=P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Kesselkr.Pumpe getauscht</td><td>11.09.2025</td><td>bm</td><td>Gepr. Contr.</td><td>28.03.2019</td><td>scd</td><td>Bez./Des.2</td><td>Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw K02.1.0140</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg 11</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Status</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>								Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Level Niveau Niveau	Function Functie Funktion	Standard setting Standaard instelling Standardværdi	min. min. min.	max. max. max.	Unit Eenheid Enhed	Modification Wijziging Ændring	E = Endbenutzer, utilisateur finale, utilizzatore finale									I = Inbetriebsetzung, mise en service, messa in funzione									F = Fachmann, Spécialist, Specialista									O = OEM									ZN = Zeilennummer, numéro de ligne, numero di riga									The settings that need to be adjusted are identified by an asterisk. De instellingen die aangepast moeten worden zijn aangeduid met een * Indstillingerne, som skal tilpasses, er mærket med *.									C	Supplements Uitbreidingen Tilføjelser																																																																																												D									E									F	<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>19.12.2019</td><td>se</td><td>Gez. Dess.</td><td>28.03.2019</td><td>se</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page 11</td></tr><tr><td>b</td><td>Param. 6020 / 6032</td><td>03.02.2020</td><td>se</td><td></td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td>Parameter list/Parameterlijst</td><td>=P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Kesselkr.Pumpe getauscht</td><td>11.09.2025</td><td>bm</td><td>Gepr. Contr.</td><td>28.03.2019</td><td>scd</td><td>Bez./Des.2</td><td>Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw K02.1.0140</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg 11</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Status</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez. Dess.	28.03.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 11	b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se				Bez./Des.1	Parameter list/Parameterlijst	=P			c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr. Contr.	28.03.2019	scd	Bez./Des.2	Parameterliste	Schema/Draw K02.1.0140	Total Bl./Pg 11	d									Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name							1	2	3	4	5	6	7	8
Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Level Niveau Niveau	Function Functie Funktion	Standard setting Standaard instelling Standardværdi	min. min. min.	max. max. max.	Unit Eenheid Enhed	Modification Wijziging Ændring																																																																																																																																																																																																																																																									
E = Endbenutzer, utilisateur finale, utilizzatore finale																																																																																																																																																																																																																																																																	
I = Inbetriebsetzung, mise en service, messa in funzione																																																																																																																																																																																																																																																																	
F = Fachmann, Spécialist, Specialista																																																																																																																																																																																																																																																																	
O = OEM																																																																																																																																																																																																																																																																	
ZN = Zeilennummer, numéro de ligne, numero di riga																																																																																																																																																																																																																																																																	
The settings that need to be adjusted are identified by an asterisk. De instellingen die aangepast moeten worden zijn aangeduid met een * Indstillingerne, som skal tilpasses, er mærket med *.																																																																																																																																																																																																																																																																	
C	Supplements Uitbreidingen Tilføjelser																																																																																																																																																																																																																																																																
D																																																																																																																																																																																																																																																																	
E																																																																																																																																																																																																																																																																	
F	<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>19.12.2019</td><td>se</td><td>Gez. Dess.</td><td>28.03.2019</td><td>se</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page 11</td></tr><tr><td>b</td><td>Param. 6020 / 6032</td><td>03.02.2020</td><td>se</td><td></td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td>Parameter list/Parameterlijst</td><td>=P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Kesselkr.Pumpe getauscht</td><td>11.09.2025</td><td>bm</td><td>Gepr. Contr.</td><td>28.03.2019</td><td>scd</td><td>Bez./Des.2</td><td>Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw K02.1.0140</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg 11</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Status</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez. Dess.	28.03.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 11	b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se				Bez./Des.1	Parameter list/Parameterlijst	=P			c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr. Contr.	28.03.2019	scd	Bez./Des.2	Parameterliste	Schema/Draw K02.1.0140	Total Bl./Pg 11	d									Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name																																																																																																																																																																																																					
a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez. Dess.	28.03.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 11																																																																																																																																																																																																																																																					
b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se					Bez./Des.1	Parameter list/Parameterlijst	=P																																																																																																																																																																																																																																																							
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr. Contr.	28.03.2019	scd		Bez./Des.2	Parameterliste	Schema/Draw K02.1.0140	Total Bl./Pg 11																																																																																																																																																																																																																																																						
d																																																																																																																																																																																																																																																																	
Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name																																																																																																																																																																																																																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																									