

Installation
Installatie
Anlæg


Commision No.
Bestelnr
Ordre nr.

Installation material, as well as connections and grounding must the
EN 60335-1 + EN 60335-2-102 and local regulations.
Het installatiemateriaal zowel als aansluitingen en aarding dienen conform te zijn
aan de EN 60335-1 + EN 60335-2-102 en de lokaal geldende voorschriften
Installationen materiale, samt forbindelser og grundstødninger er
EN 60335-1 + EN 60335-2-102 svarer og lokale bestemmelser.

Heat generator type Keteltype Varmegeneratortype	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14
Heat generator type Versie keteltype Varmegeneratortype-udførelse	Standard 1-B-C
Diagram order number Art.nr schema Scheme SKU	3724681

Enclosure / page - list: =A 1 - 2
Bijlage/pagina - lijst =B 3 - 7
Anlæg/blad fortegnelse: =P 8 - 11

Bemærk: Operationsdiagrammet er kun gyldigt for elektrikeren!

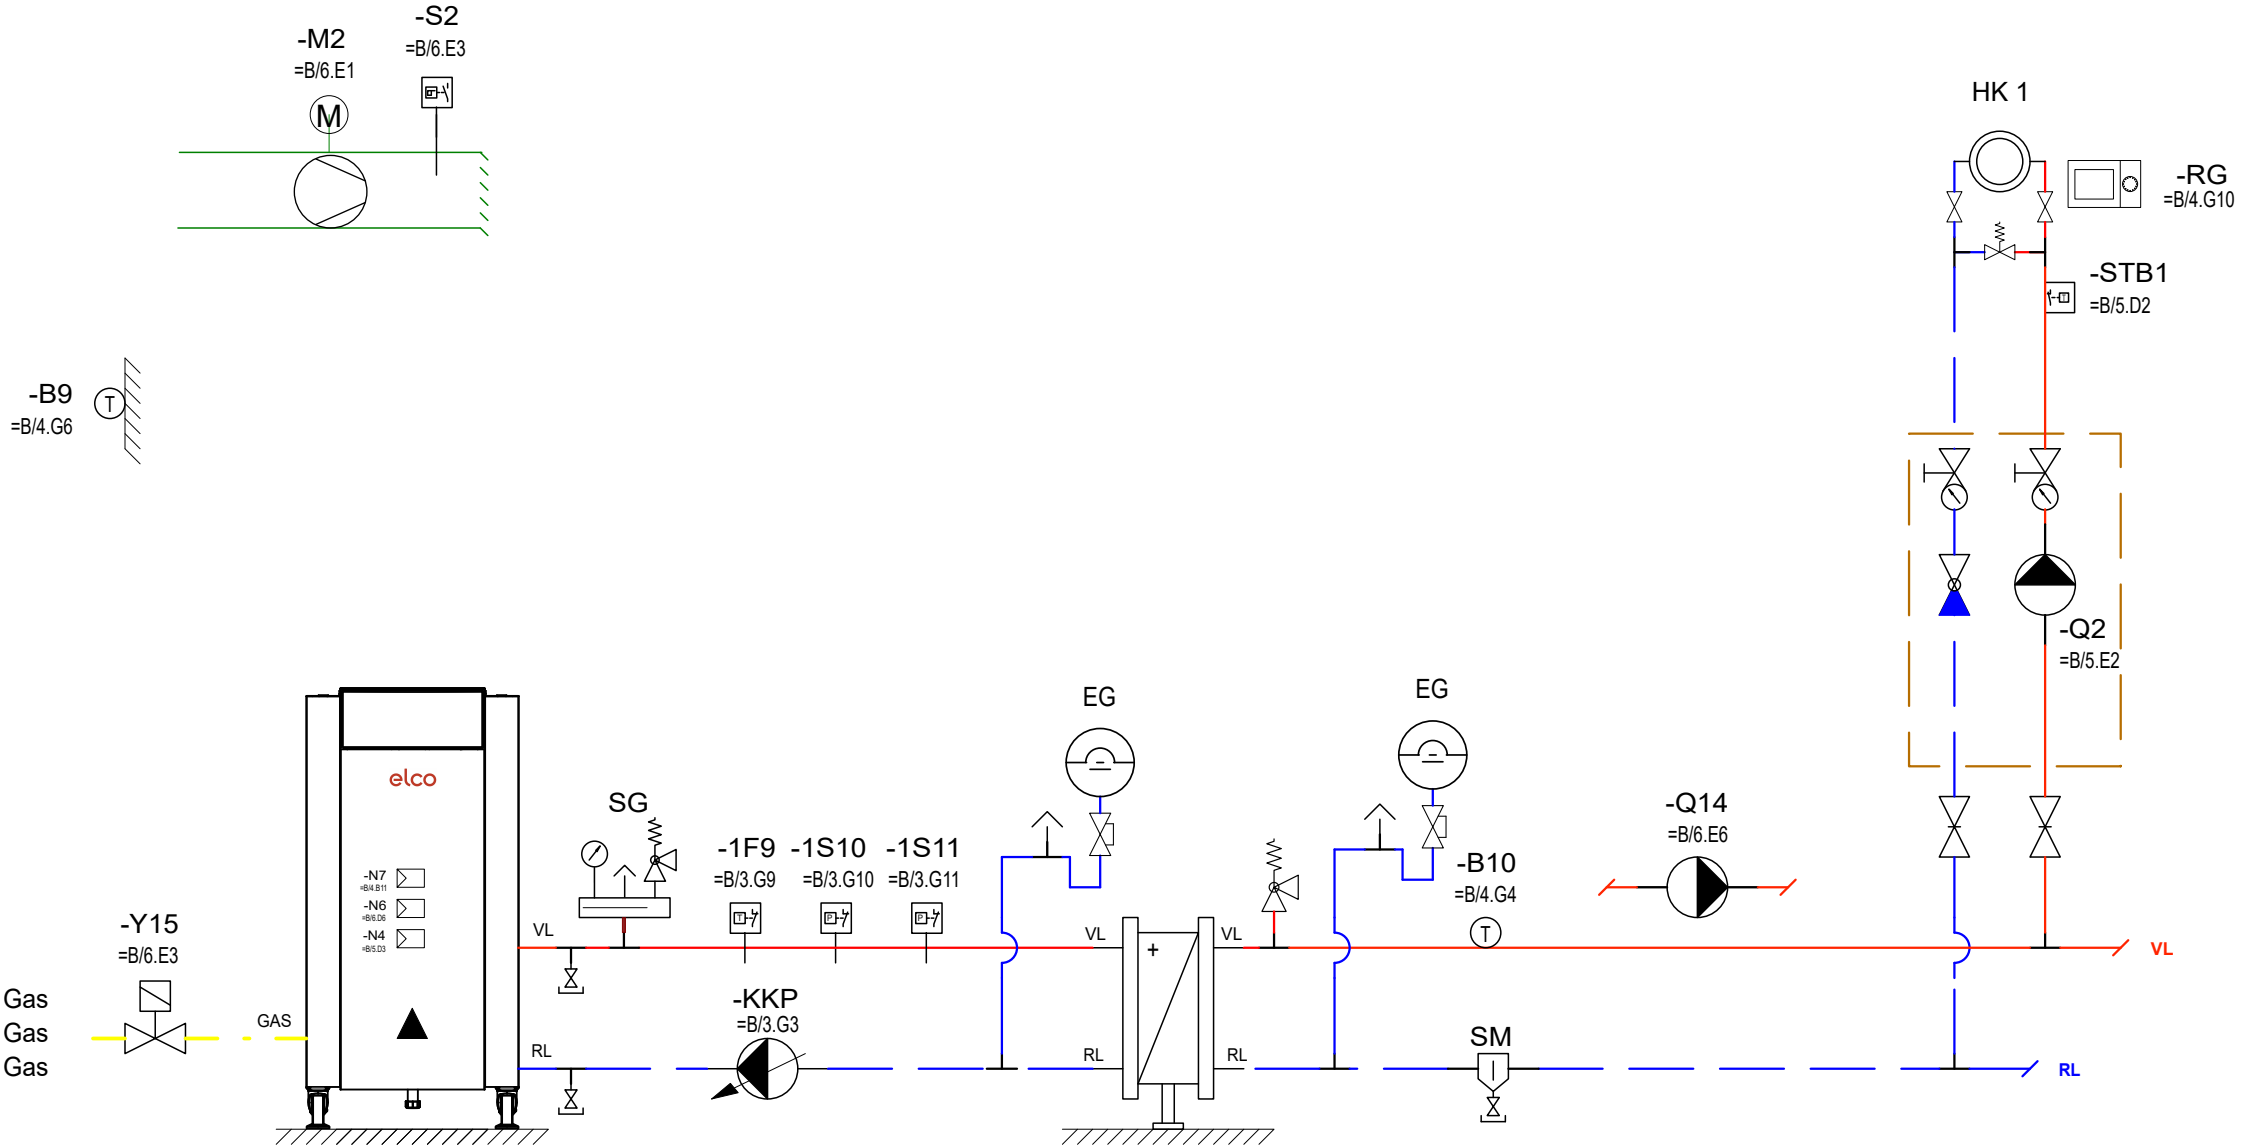

Legend
Legende
Forklaring

1F9 Temperature limiter (Option)
Temperatuur begrenzer (Optie)
Temperaturbegrænser (Valgfri)

B10 Common flow sensor
Verdelervøelver
Fælles fremløbsføler

KKP Boiler bypass pump
Ketel pomp
Kredsløbspumpe

Q2 Mixer circle pump
Mengkraankring pomp
Blandingskredsløbspumpe

SG Saftey group
Veiligheidsgroep
Sikkerhedsgruppe

Y15 External gas valve (Option)
Hoofdgasklep (Optie)
Hovedgasventil (Valgfri)

1S10 Water pressure switch (Option)
1S11 Waterdrukschakelaar (Optie)
Vandtrykskontakt (Valgfri)

EG Expansion tank
Expansievat
Ekspansionskar

M2 Room fan (Option)
Verse luchtventilator (Optie)
Indblæsningsventilator (Valgfri)

Q14 Feed pump (Option)
voedingspomp (Optie)
Tilførselspumpe (Valgfri)

SM Skimmer
Vuilafscheider
Slamudskiller

B9 Outside sensor
Buitenvoeler
Udeføler


HK1 Heating circuit
Verwarmingskring
Varmekreds

RG Room unit (Option)
Ruimte unit (Optie)
Rumenhed (Valgfri)

S2 Flow switch (Option)
Flow switch (Optie)
Flowkontakt (Valgfri)

STB1 Safety limit thermostat of floor heating (Option)
 Veiligheidsaquastaat voor vloerverwarming (Optie)
 Sikkerhedstermostat for gulvvarme (Valgfri)

a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez.	28.03.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	2	
b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Dess.				Bez./Des.1	TRIGON XL mit LMS 14	=A				
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr.	28.03.2019	scd			Functional diagram/Functieschema					
d				Contr.				Bez./Des.2	Funktionsskema	Schema/Draw	K02.1.0141		Total Bl./Pg	11
Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name								

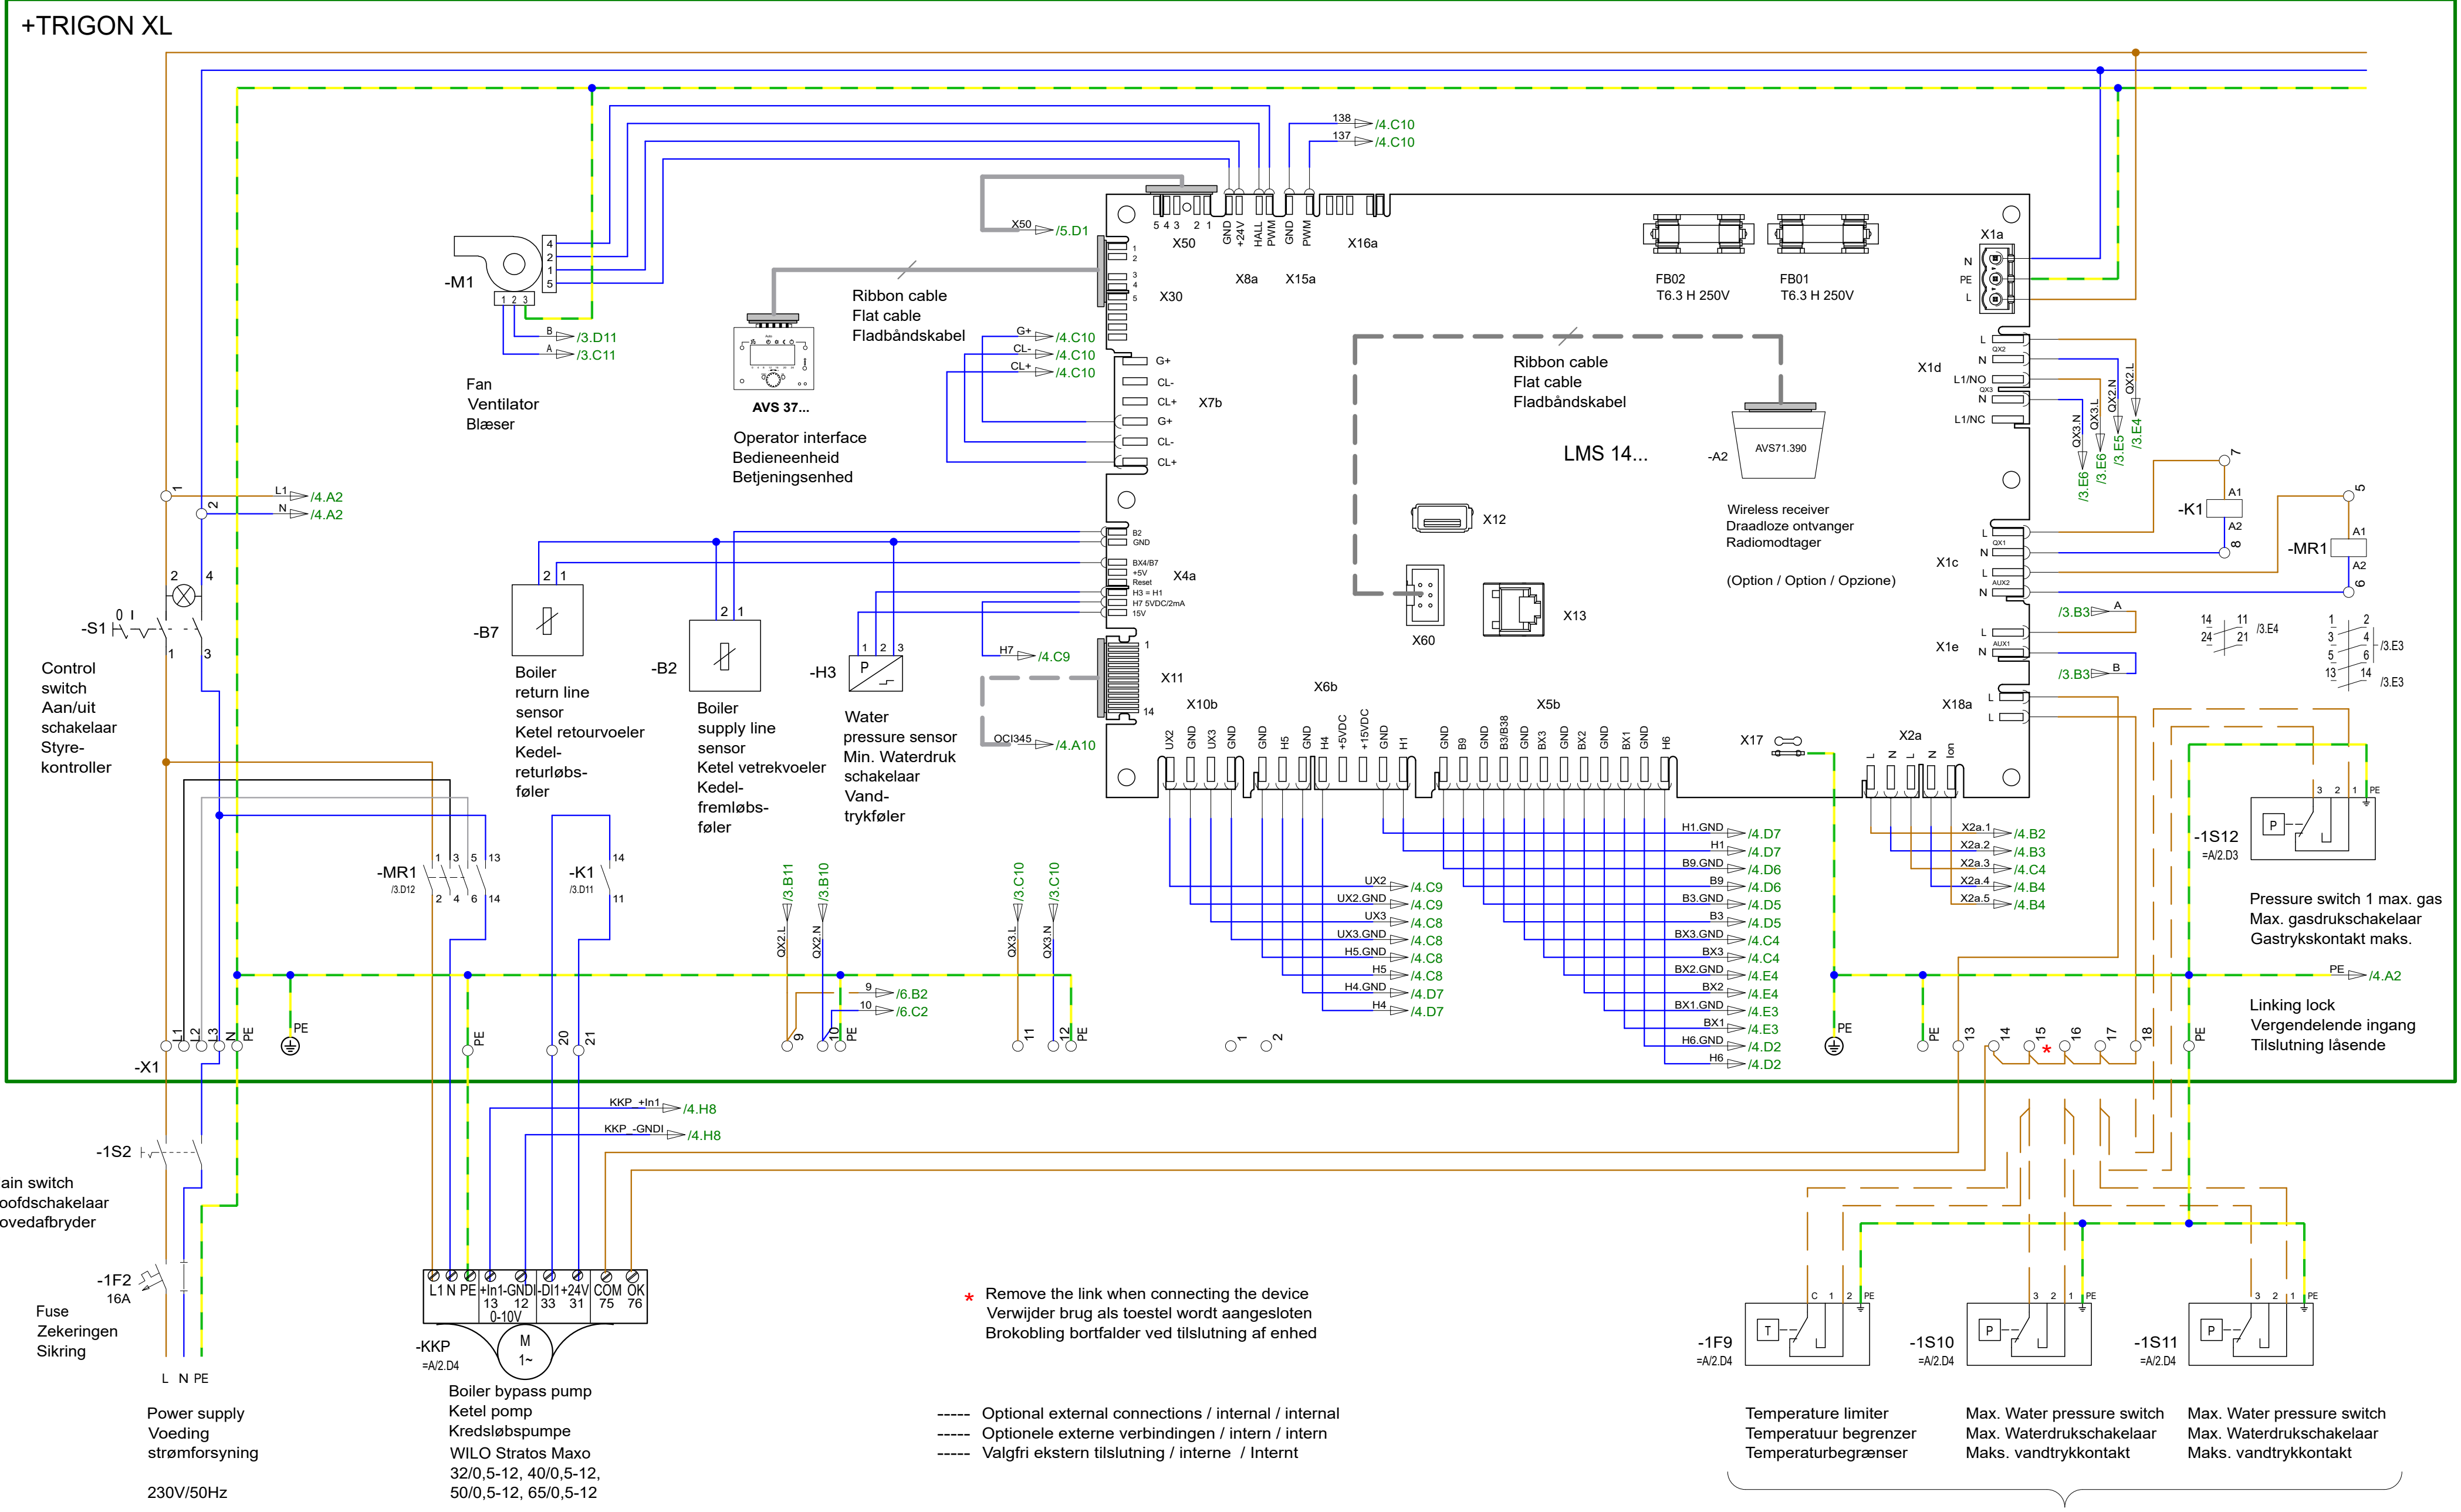

Beware: Voltage on boiler control panel when control switch S1 in OFF position
Pas op: Spanning op electropaneel wanneer schakelaar S1 uitgeschakeld is
Pas på: Spænding på kedelens kontrolpanel, når kontrolkontakt S1 er i OFF-position

* Remove the link when connecting the device
Verwijder brug als toestel wordt aangesloten
Brokobling bortfalder ved tilslutning af enhed


----- Optional external connections / internal / internal
----- Optionele externe verbindingen / intern / intern
----- Valgfri ekstern tilslutning / interne / Internt

Temperature limiter
Temperatuur begrenzer
Temperaturbegrænser
Max. Water pressure switch
Max. Waterdruckschakelaar
Maks. vandtrykkontakt
Max. Water pressure switch
Max. Waterdruckschakelaar
Maks. vandtrykkontakt

(Option / Optie / Valgfri)

a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez.	28.03.2019	se		Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 3		
b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Dess.					TRIGON XL mit LMS 14	=B				
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr.	28.03.2019	scd		Bez./Des.1	Control/Besturing	Schema/Draw			K02.1.0141	Total Bl./Pg 11
d				Contr.				Bez./Des.2	Betjening					
Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name								

+TRIGON XL

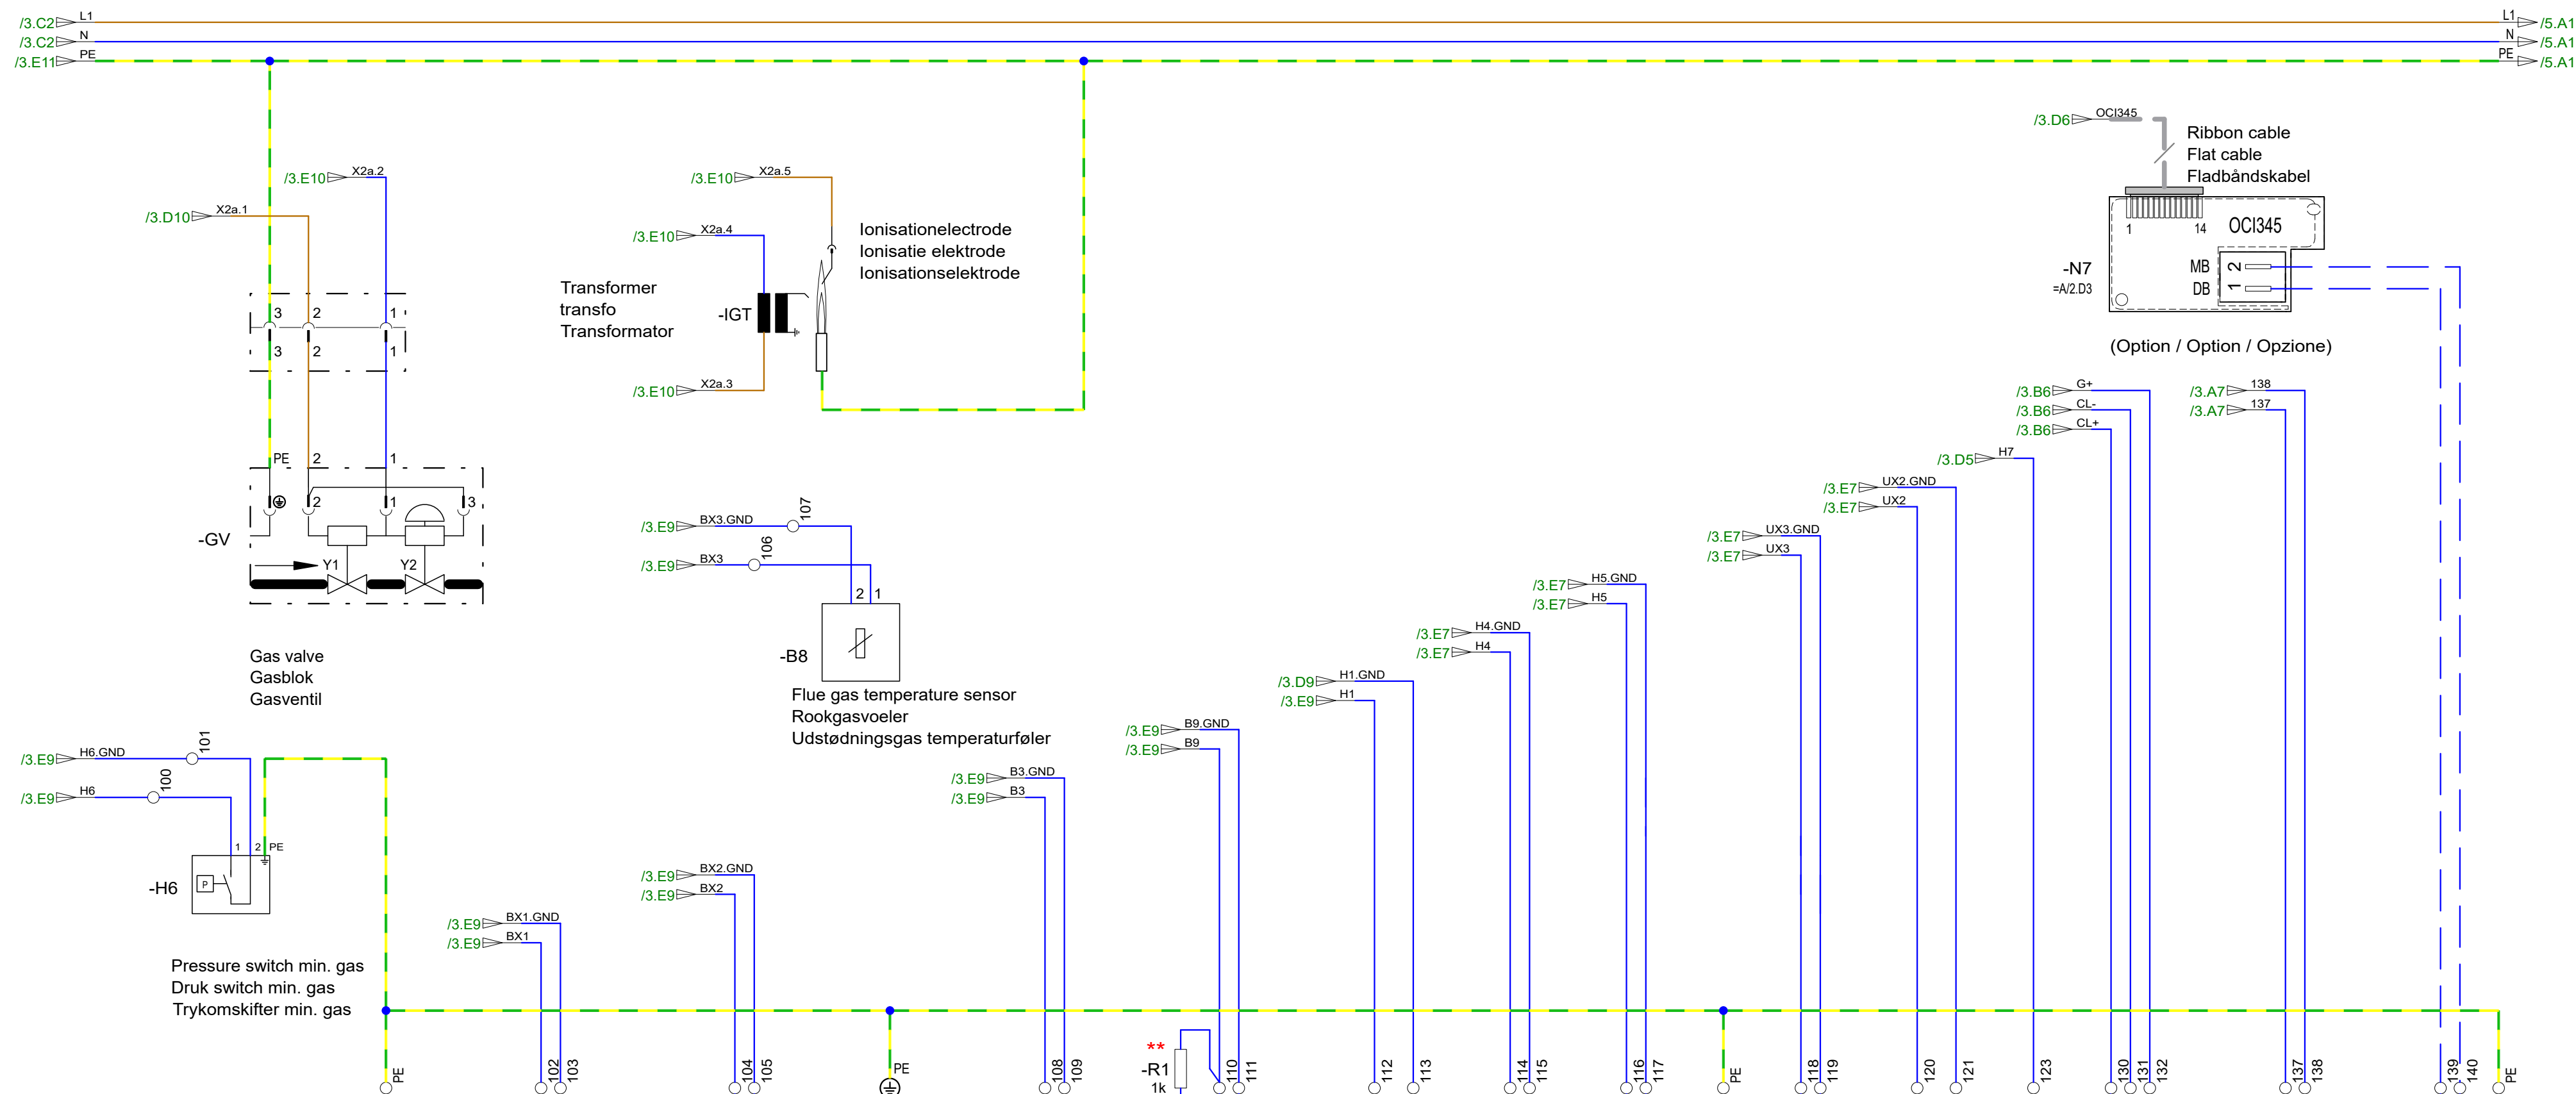

**** In case of outdoor sensor;
 remove resistance
 Bij het aansluiten van een externe
 sonde, weerstand te verwijderen
 Ved tilslutning af en ekstern sensor,
 Fjern modstand**

*** Remove the link when connecting the device
 Verwijder brug als toestel wordt aangesloten
 Brokobling bortfaldet ved tilslutning af enhed**

----- Optional external connections / internal / internal
 ----- Optionele externe forbindingen / intern / intern
 ----- Valgfri ekstern tilslutning / interne / Internt

-B10
 =A/2.D6

Rails flow sensor
 gemeenschappelijk vertrek voeler
 Fælles temperatur sensor

-B9
 =A/2.B2

Outside
 sensor
 Buiten-
 voeler
 Udv.
 føler

External
 enable
 Ekstern
 frigave
 Ekstern
 aktivering

-RG
 =A/2.B7



Room unit
 Rumte unit
 Rumenhed
 HK 1

Install shielded and
 segregated bus wiring
 BUS forbindelse met
 afgeschermd kabel uitvoeren,
 en apart leggen
 BUS-kabel skal være
 afskærmet og føres separat.

(Option / Optie / Valgfri)

a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez.	28.03.2019	se		Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	4
b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Dess.				Bez./Des.1	TRIGON XL mit LMS 14	=B			
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr.	28.03.2019	scd		Bez./Des.2	Control/Besturing	Schema/Draw	K02.1.0141	Total Bl./Pg	11
d	Aenderung/Modific.			Contr.					Betjening				

+TRIGON XL

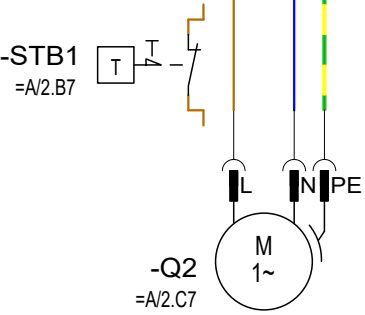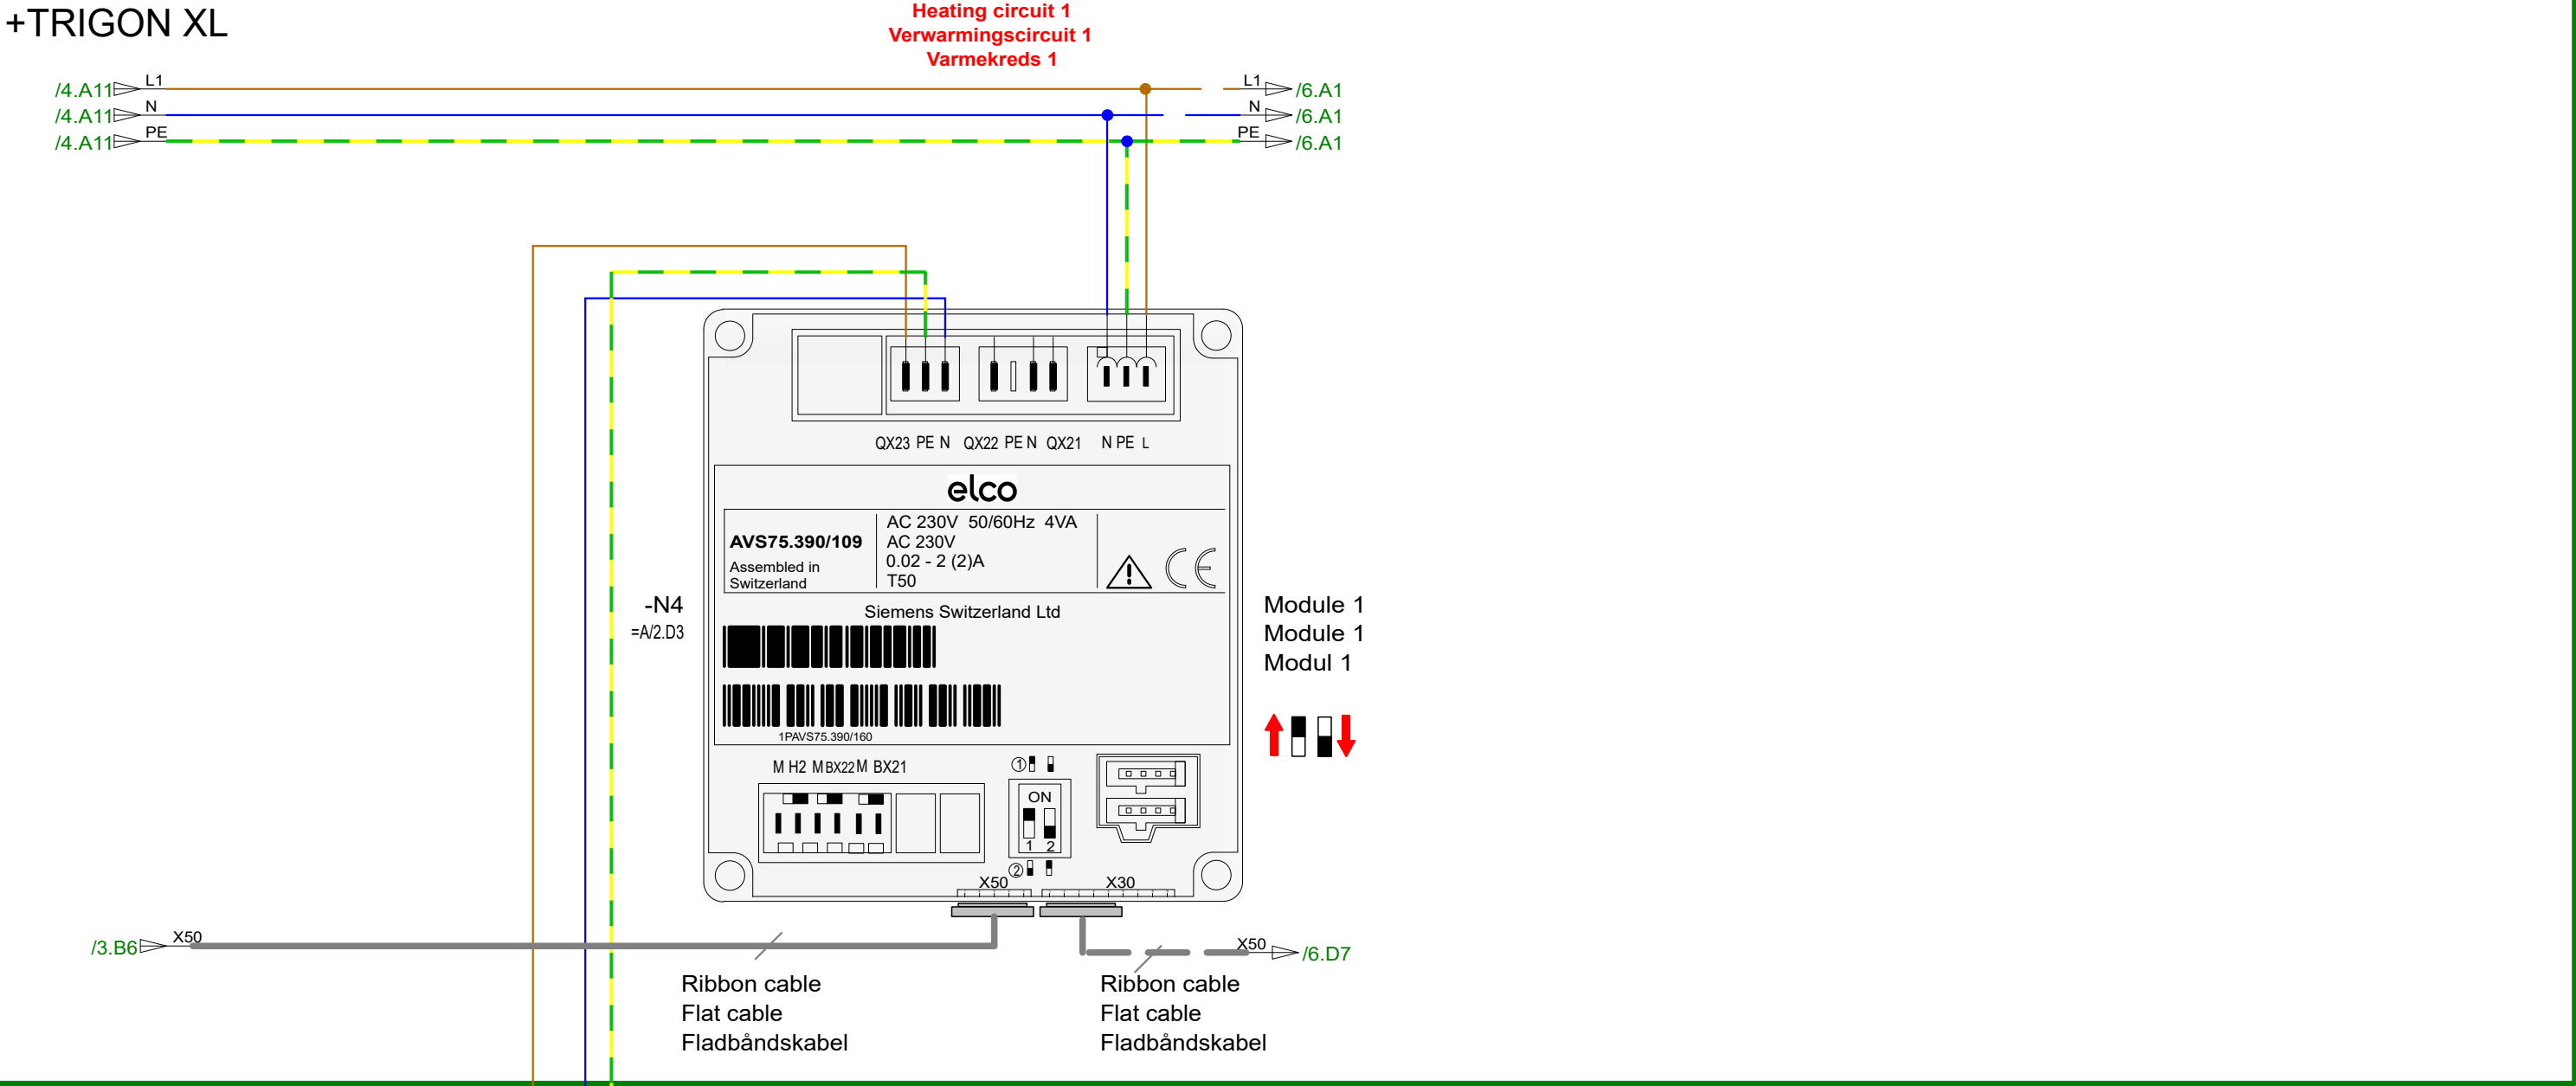


Heating zone pump
CV pump
Varmekredsløbspumpe
(max. 2A)

STB 1 Safety limit thermostat
of floor heating (Option)
Veiligheids
aquastaat vloerverwarming (Optie)
Sikkerhedstermostat
for gulvvarme (Valgfri)

a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez.	28.03.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 5
b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Dess.				Bez./Des.1	Control/Besturing	=B		
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr.	28.03.2019	scd		Bez./Des.2	Betjening			
d				Contr.								
Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name				Schema/Draw	K02.1.0141	Total Bl./Pg 11

+TRIGON XL

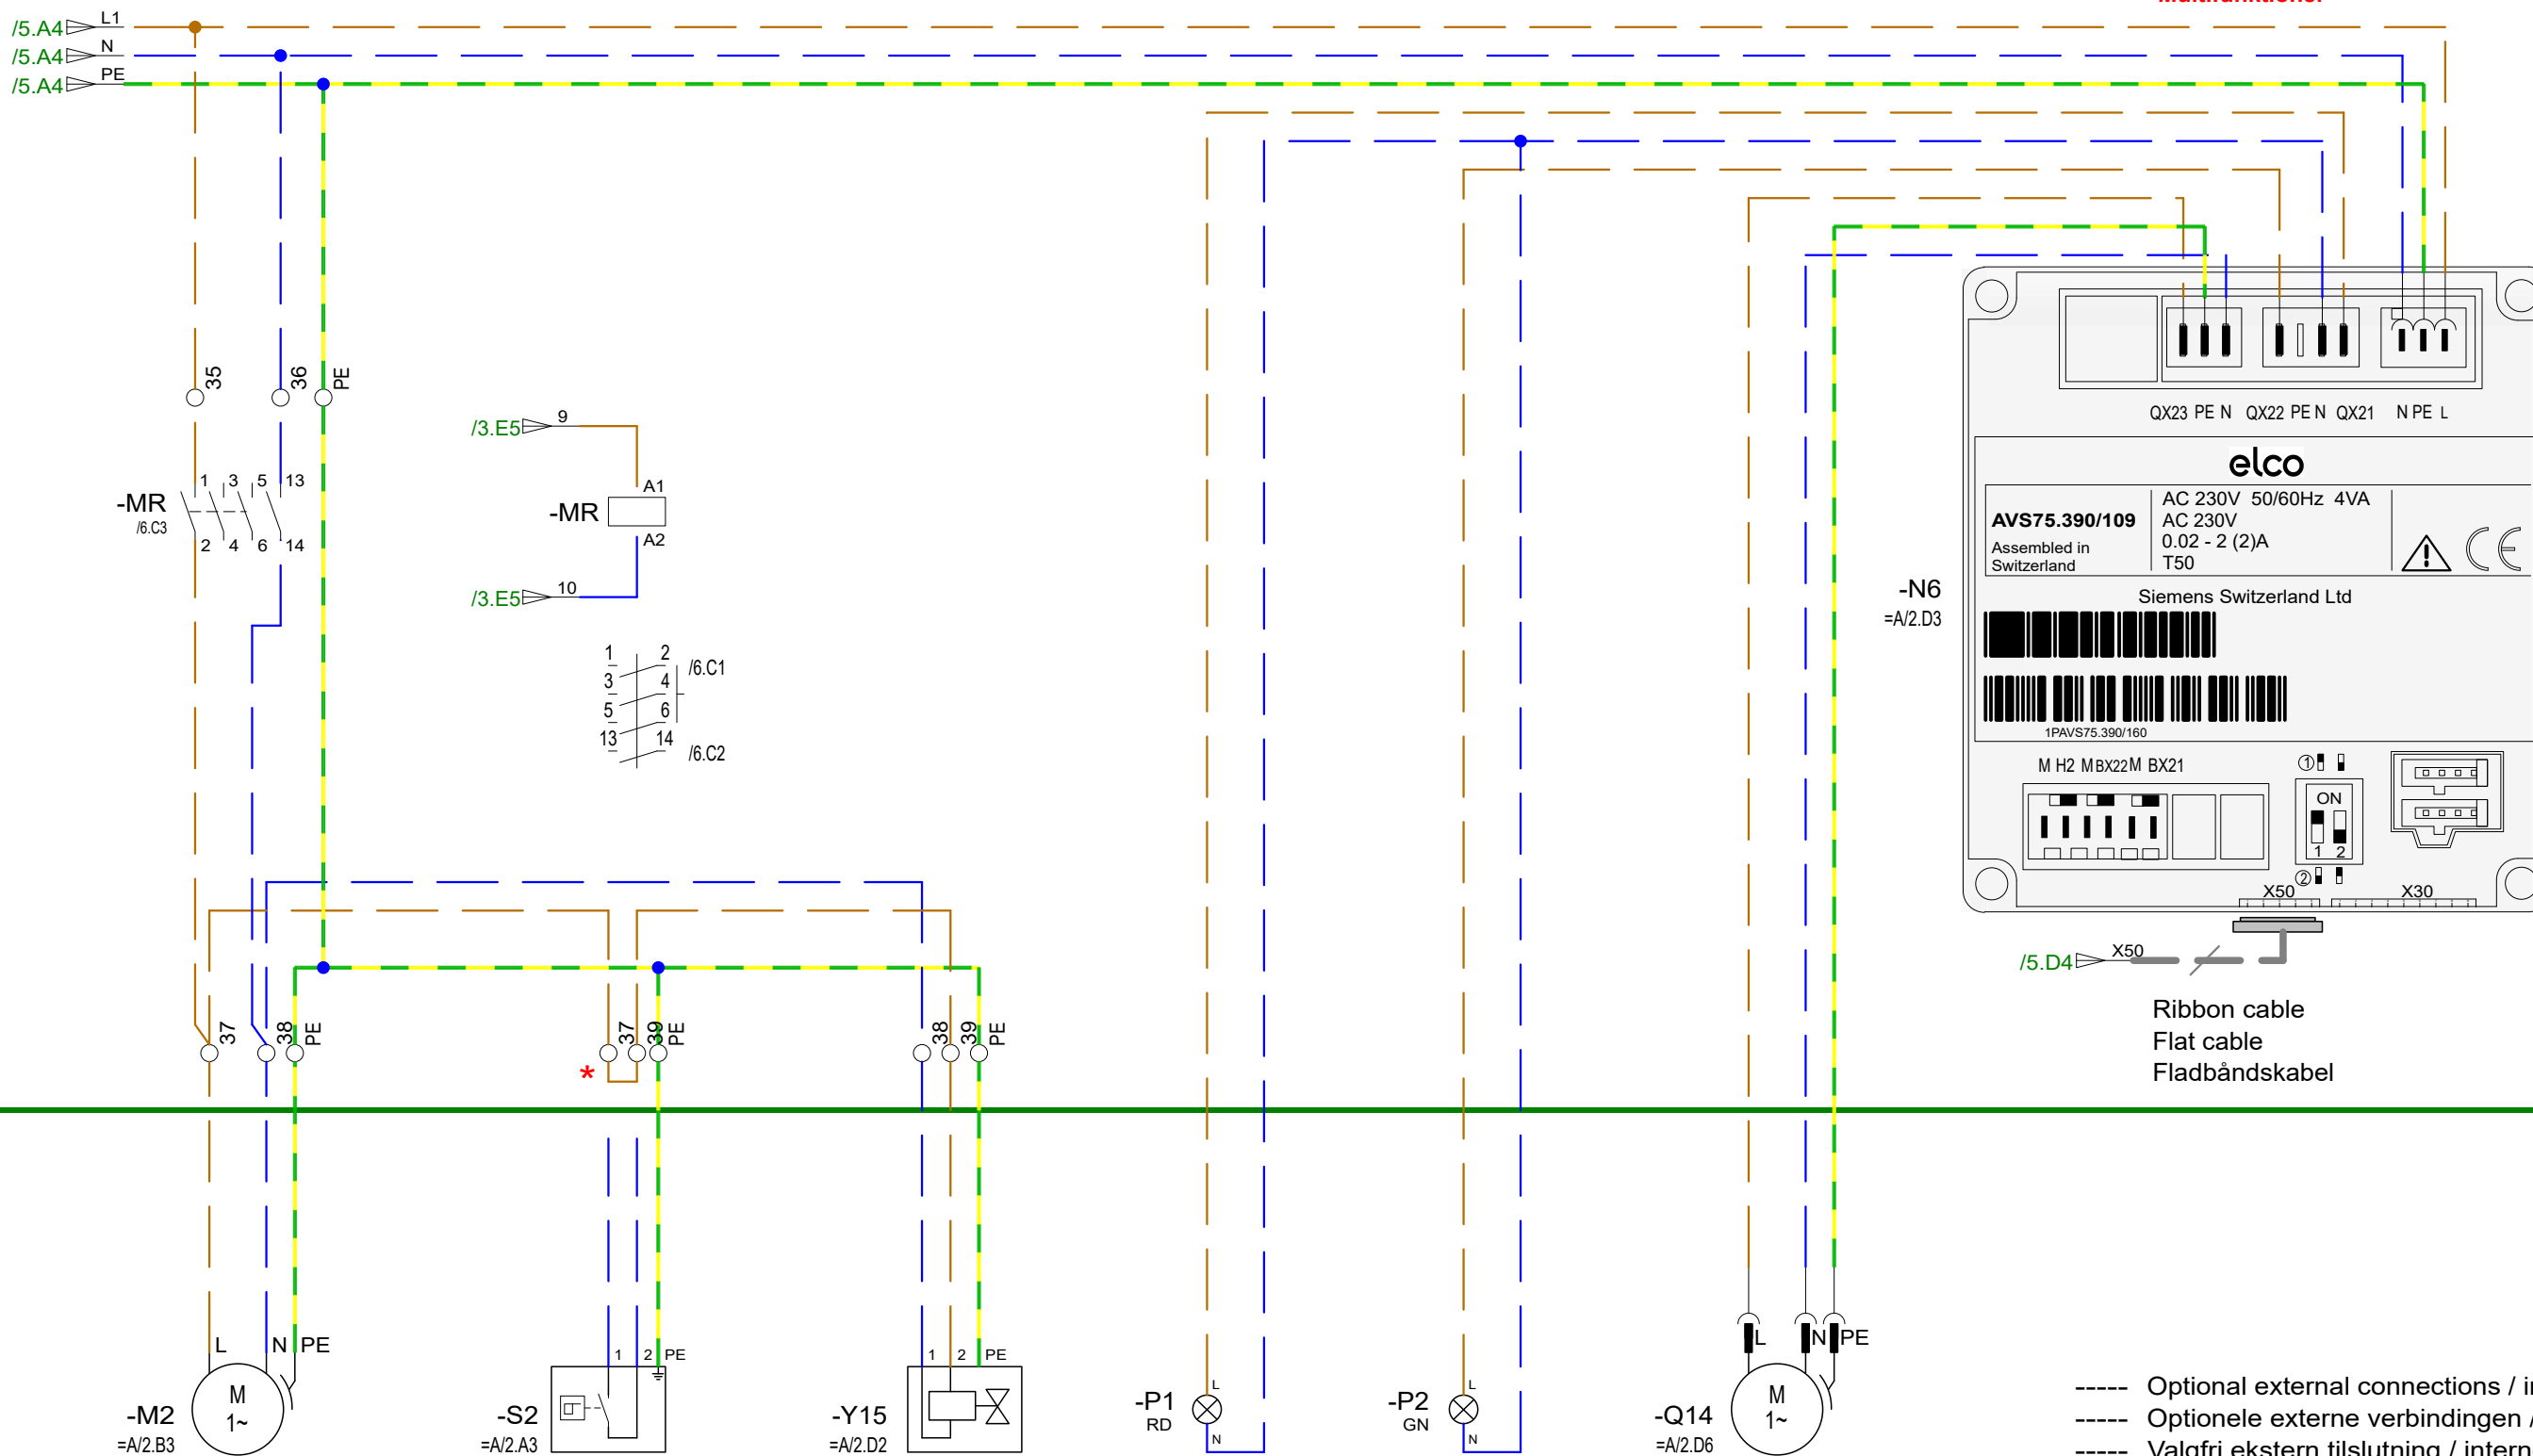

Multifunction
Multifunctioneel
Multifunktionel

Module 3
Module 3
Modul 3



Ribbon cable
Flat cable
Fladbåndskabel

Room fan
Verse luchtventilator
Indblæsningsventilator
(max. 2A)

(Option)

Flow switch
Flow switch
Flowkontakt

(Option)

Safety valve
gas
Hoofdgasklep
Hovedgasventil

(Option)

Alarm output
Alarmuitgang
Alarmudgang
230VAC/50Hz
(max. 2A)

(Option)

Operating lamp
Werkingslamp
Driftslampe
230VAC/50Hz
(max. 2A)

(Option)

Feed pump
voedingspomp
Tilførselspumpe
(max. 2A)

(Option)

= Anlage: =B		+ Ort:	Blatt/Page	6
Schema/Draw K02.1.0141			Total Bl./Pg	11

elco

Programming
Programmatie
programmering

Main menu
Basis aanduiding
Grundlæggende display
(Menu level)
(Toets-niveau)
(Nøgler fly)

Push OK-Button (1x)
Toets OK drukken (1x)
Tryk på OK (1x)

Push OK-Button (1x)
Toets OK drukken (1x)
Tryk på OK (1x)

Push INFO-Button (4. sec.)
INFO toets indrukken (4. sec.)
Tryk på INFO-tasten (4 sek.)

End user
Eindgebruiker
Slutbruger

- choose desired menu
gewenst menu selecteren
Vælg den ønskede menu
- confirm with OK-Button
met OK toets bevestigen
tryk på OK for at bekræfte
- choose desired parameter
gewenste parameter selecteren
vælg de ønskede parametre
- confirm with OK-Button
met OK toets bevestigen
tryk på OK for at bekræfte
- change with + - rotary knob
met + - wiel aanpassen
ændre hjul - med +
- confirm with OK-Button
met OK toets bevestigen
tryk på OK for at bekræfte
- push ESC-Button to return to main menu
met de ESC toets terug naar basisscherm
med nøgle ESC for at vende tilbage til den grundlæggende display

Comissioning
Inbedrijfstelling
Opstart

Specialist
Installateur
Fagmand

- choose desired user-level
gewenst bedienniveau selecteren
vælg det ønskede brugerniveau
- confirm with OK-Button
met OK toets bevestigen
tryk på OK for at bekræfte
- choose desired menu
gewenst menu selecteren
Vælg den ønskede menu
- confirm with OK-Button
met OK toets bevestigen
tryk på OK for at bekræfte
- choose desired parameter
gewenste parameter selecteren
vælg de ønskede parametre
- confirm with OK-Button
met OK toets bevestigen
tryk på OK for at bekræfte
- change with + - rotary knob
met + - wiel aanpassen
ændre hjul - med +
- confirm with OK-Button
met OK toets bevestigen
tryk på OK for at bekræfte
- push ESC-Button to return to main menu
met de ESC toets terug naar basisscherm
med nøgle ESC for at vende tilbage til den grundlæggende display

a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez.	28.03.2019	se
b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Dess.		
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr.	28.03.2019	scd
d				Contr.		
Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name

elco

Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	=P	+ Ort:	Blatt/Page	8
Bez./Des.1	Programming/Programmering	Schema/Draw		K02.1.0141	Total Bl./Pg	11
Bez./Des.2	Programmering					

<

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><th colspan="2">Menu Menu Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Level Niveau Niveau</th><th colspan="2">Function Functie Funktion</th><th colspan="2">Standard setting Standaard instelling Standardværdi</th><th>min. min. min.</th><th>max. max. max.</th><th>Unit Eenheid Enhed</th><th colspan="2">Modification Wijziging Ændring</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1 Tidsprogram varmekreds 1</td><td>500</td><td>E</td><td colspan="2">Default Voorselectie Forvalg</td><td colspan="2">Mo-su ma-zo Ma-sø</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>501</td><td>E</td><td colspan="2">First phase on 1e fase AAN 1. periode Til</td><td colspan="2">06:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>502</td><td>E</td><td colspan="2">First phase off 1e fase UIT 1. periode Fra</td><td colspan="2">22:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="9">Heating circuit 1 Verwarmingscircuit 1 Varmekreds 1</td><td>710</td><td>E</td><td colspan="2">Comfort setpoint Gewenste wrde comfort Komfortsetpunkt</td><td colspan="2">20°C</td><td>BZ 712</td><td>BZ 716</td><td>°C</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>712</td><td>E</td><td colspan="2">Setback setting Gewenste wrde gereduceerd Reduceret setpunkt</td><td colspan="2">16°C</td><td>BZ 714</td><td>BZ 710</td><td>°C</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>714</td><td>E</td><td colspan="2">Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst Frostbeskyttelsesetpunkt</td><td colspan="2">10°C</td><td>4</td><td>BZ 712</td><td>°C</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>720</td><td>E</td><td colspan="2">Curve slope Steilheid stooklijn Karakteristik stejhed</td><td colspan="2">1,5</td><td>0,1</td><td>4</td><td>-</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>730</td><td>E</td><td colspan="2">Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens Sommer-/vintervarmegr.</td><td colspan="2">18°C</td><td>--- / 8</td><td>30</td><td>°C</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>732</td><td>F</td><td colspan="2">Day heating limit 24 h verwarmingsgrens Døgnvarmegrænse</td><td colspan="2">-3°C</td><td>--- / -10</td><td>10</td><td>°C</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>741</td><td>I</td><td colspan="2">Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp Fremløbssetpunkt maks.</td><td colspan="2">80°C</td><td>BZ 740</td><td>95</td><td>°C</td><td colspan="2">Rad 80°/FBH 50°</td></tr><tr><td>780</td><td>F</td><td colspan="2">Quick cool-down Snelle verlaging Hurtigsænkning</td><td colspan="2">Reduced gereduceerd ned til reduceret</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>872</td><td>F</td><td colspan="2">With prim contr/system pump Met primaire/systeem pomp Med primstyring / systempumpe</td><td>(Option) (Optie) (Valgfri)</td><td>No Nee Nej</td><td>Yes Ja Ja</td><td>No Nee Nej</td><td></td><td colspan="2">Yes Ja Ja</td></tr><tr><td colspan="2">Boiler Ketel Kedel</td><td>2243</td><td>F</td><td colspan="2">burner timeout min Min branderpauzetijd Brænder minimum pause tid</td><td colspan="2">0 Min.</td><td>0</td><td>20</td><td>Min.</td><td colspan="2">5 Min.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="4">Configuration Configuratie Konfiguration</td><td>6212</td><td>F</td><td colspan="2">Heat source 1 reference number controle nr warmtebron 1 Kontrolnr. varmegiver 1</td><td colspan="2">-</td><td>0</td><td>199999</td><td></td><td colspan="2">12</td></tr><tr><td>6213</td><td>F</td><td colspan="2">Heat source 2 reference number controle nr warmtebron 2 Kontrolnr. varmegiver 2</td><td colspan="2">-</td><td>0</td><td>199999</td><td></td><td colspan="2">0</td></tr><tr><td>6215</td><td>F</td><td colspan="2">Storage tank reference number controle nr opslagtank Kontrolnr. beholder</td><td colspan="2">-</td><td>0</td><td>199999</td><td></td><td colspan="2">0</td></tr><tr><td>6217</td><td>F</td><td colspan="2">Heating circuit reference number controle nr verw groepen Kontrolnr. varmekredse</td><td colspan="2">-</td><td>0</td><td>199999</td><td></td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">Supplements Uitbreidingen Tilføjelser</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="16"></td></tr></table>																Menu Menu Menu		LMS14... ZNR.	Level Niveau Niveau	Function Functie Funktion		Standard setting Standaard instelling Standardværdi		min. min. min.	max. max. max.	Unit Eenheid Enhed	Modification Wijziging Ændring		Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1 Tidsprogram varmekreds 1		500	E	Default Voorselectie Forvalg		Mo-su ma-zo Ma-sø					*		501	E	First phase on 1e fase AAN 1. periode Til		06:00		00:00	24:00	hh:mm	*		502	E	First phase off 1e fase UIT 1. periode Fra		22:00		00:00	24:00	hh:mm	*		Heating circuit 1 Verwarmingscircuit 1 Varmekreds 1		710	E	Comfort setpoint Gewenste wrde comfort Komfortsetpunkt		20°C		BZ 712	BZ 716	°C	*		712	E	Setback setting Gewenste wrde gereduceerd Reduceret setpunkt		16°C		BZ 714	BZ 710	°C	*		714	E	Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst Frostbeskyttelsesetpunkt		10°C		4	BZ 712	°C	*		720	E	Curve slope Steilheid stooklijn Karakteristik stejhed		1,5		0,1	4	-	*		730	E	Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens Sommer-/vintervarmegr.		18°C		--- / 8	30	°C	*		732	F	Day heating limit 24 h verwarmingsgrens Døgnvarmegrænse		-3°C		--- / -10	10	°C	*		741	I	Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp Fremløbssetpunkt maks.		80°C		BZ 740	95	°C	Rad 80°/FBH 50°		780	F	Quick cool-down Snelle verlaging Hurtigsænkning		Reduced gereduceerd ned til reduceret		0	2		*		872	F	With prim contr/system pump Met primaire/systeem pomp Med primstyring / systempumpe		(Option) (Optie) (Valgfri)	No Nee Nej	Yes Ja Ja	No Nee Nej		Yes Ja Ja		Boiler Ketel Kedel		2243	F	burner timeout min Min branderpauzetijd Brænder minimum pause tid		0 Min.		0	20	Min.	5 Min.		Configuration Configuratie Konfiguration		6212	F	Heat source 1 reference number controle nr warmtebron 1 Kontrolnr. varmegiver 1		-		0	199999		12		6213	F	Heat source 2 reference number controle nr warmtebron 2 Kontrolnr. varmegiver 2		-		0	199999		0		6215	F	Storage tank reference number controle nr opslagtank Kontrolnr. beholder		-		0	199999		0		6217	F	Heating circuit reference number controle nr verw groepen Kontrolnr. varmekredse		-		0	199999		2		Supplements Uitbreidingen Tilføjelser																																																		
Menu Menu Menu		LMS14... ZNR.	Level Niveau Niveau	Function Functie Funktion		Standard setting Standaard instelling Standardværdi		min. min. min.	max. max. max.	Unit Eenheid Enhed	Modification Wijziging Ændring																																																																																																																																																																																																																																																																							
Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1 Tidsprogram varmekreds 1		500	E	Default Voorselectie Forvalg		Mo-su ma-zo Ma-sø					*																																																																																																																																																																																																																																																																							
		501	E	First phase on 1e fase AAN 1. periode Til		06:00		00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																																																																																																							
		502	E	First phase off 1e fase UIT 1. periode Fra		22:00		00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																																																																																																							
Heating circuit 1 Verwarmingscircuit 1 Varmekreds 1		710	E	Comfort setpoint Gewenste wrde comfort Komfortsetpunkt		20°C		BZ 712	BZ 716	°C	*																																																																																																																																																																																																																																																																							
		712	E	Setback setting Gewenste wrde gereduceerd Reduceret setpunkt		16°C		BZ 714	BZ 710	°C	*																																																																																																																																																																																																																																																																							
		714	E	Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst Frostbeskyttelsesetpunkt		10°C		4	BZ 712	°C	*																																																																																																																																																																																																																																																																							
		720	E	Curve slope Steilheid stooklijn Karakteristik stejhed		1,5		0,1	4	-	*																																																																																																																																																																																																																																																																							
		730	E	Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens Sommer-/vintervarmegr.		18°C		--- / 8	30	°C	*																																																																																																																																																																																																																																																																							
		732	F	Day heating limit 24 h verwarmingsgrens Døgnvarmegrænse		-3°C		--- / -10	10	°C	*																																																																																																																																																																																																																																																																							
		741	I	Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp Fremløbssetpunkt maks.		80°C		BZ 740	95	°C	Rad 80°/FBH 50°																																																																																																																																																																																																																																																																							
		780	F	Quick cool-down Snelle verlaging Hurtigsænkning		Reduced gereduceerd ned til reduceret		0	2		*																																																																																																																																																																																																																																																																							
		872	F	With prim contr/system pump Met primaire/systeem pomp Med primstyring / systempumpe		(Option) (Optie) (Valgfri)	No Nee Nej	Yes Ja Ja	No Nee Nej		Yes Ja Ja																																																																																																																																																																																																																																																																							
Boiler Ketel Kedel		2243	F	burner timeout min Min branderpauzetijd Brænder minimum pause tid		0 Min.		0	20	Min.	5 Min.																																																																																																																																																																																																																																																																							
Configuration Configuratie Konfiguration		6212	F	Heat source 1 reference number controle nr warmtebron 1 Kontrolnr. varmegiver 1		-		0	199999		12																																																																																																																																																																																																																																																																							
		6213	F	Heat source 2 reference number controle nr warmtebron 2 Kontrolnr. varmegiver 2		-		0	199999		0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		6215	F	Storage tank reference number controle nr opslagtank Kontrolnr. beholder		-		0	199999		0																																																																																																																																																																																																																																																																							
		6217	F	Heating circuit reference number controle nr verw groepen Kontrolnr. varmekredse		-		0	199999		2																																																																																																																																																																																																																																																																							
Supplements Uitbreidingen Tilføjelser																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>19.12.2019</td><td>se</td><td>Gez. Dess.</td><td>28.03.2019</td><td>se</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td colspan="2">Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14</td><td colspan="2">= Anlage: =P</td><td colspan="2">+ Ort:</td><td>Blatt/Page 10</td></tr><tr><td>b</td><td>Param. 6020 / 6032</td><td>03.02.2020</td><td>se</td><td></td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td colspan="2">Parameter list/Parameterlijst</td><td colspan="2" rowspan="2">Schema/Draw K02.1.0141</td><td colspan="2" rowspan="2">Total Bl./Pg 11</td></tr><tr><td>c</td><td>Kesselkr.Pumpe getauscht</td><td>11.09.2025</td><td>bm</td><td>Gepr. Contr.</td><td>28.03.2019</td><td>scd</td><td>Bez./Des.2</td><td colspan="2">Parameterliste</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Status</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>																a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez. Dess.	28.03.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage: =P		+ Ort:		Blatt/Page 10	b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se				Bez./Des.1	Parameter list/Parameterlijst		Schema/Draw K02.1.0141		Total Bl./Pg 11		c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr. Contr.	28.03.2019	scd	Bez./Des.2	Parameterliste		d										Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name																																																																																																																																																																																																										
a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gez. Dess.	28.03.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage: =P		+ Ort:		Blatt/Page 10																																																																																																																																																																																																																																																																			
b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se					Bez./Des.1	Parameter list/Parameterlijst		Schema/Draw K02.1.0141		Total Bl./Pg 11																																																																																																																																																																																																																																																																					
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Gepr. Contr.	28.03.2019	scd		Bez./Des.2	Parameterliste																																																																																																																																																																																																																																																																									
d																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name																																																																																																																																																																																																																																																																												
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																																				

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																															
A	<table><tr><th>Menu Menu Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Level Niveau Niveau</th><th>Function Functie Funktion</th><th>Standard setting Standaard instelling Standardværdi</th><th>min. min. min.</th><th>max. max. max.</th><th>Unit Eenheid Enhed</th><th>Modification Wijziging Ændring</th></tr><tr><td colspan="9">E = Endbenutzer, utilisateur finale, utilizzatore finale</td></tr><tr><td colspan="9">I = Inbetriebsetzung, mise en service, messa in funzione</td></tr><tr><td colspan="9">F = Fachmann, Spécialist, Specialista</td></tr><tr><td colspan="9">O = OEM</td></tr><tr><td colspan="9">ZN = Zeilennummer, numéro de ligne, numero di riga</td></tr><tr><td colspan="9">The settings that need to be adjusted are identified by an asterisk. De instellingen die aangepast moeten worden zijn aangeduid met een * Indstillingerne, som skal tilpasses, er mærket med *.</td></tr><tr><td rowspan="13">C</td><td rowspan="13">Supplements Uitbreidingen Tilføjelser</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>E</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>F</td><td colspan="8"><table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>19.12.2019</td><td>se</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page 11</td></tr><tr><td>b</td><td>Param. 6020 / 6032</td><td>03.02.2020</td><td>se</td><td>Bez./Des.1</td><td>Parameter list/Parameterlijst</td><td>=P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Kesselkr.Pumpe getauscht</td><td>11.09.2025</td><td>bm</td><td>Bez./Des.2</td><td>Parameterliste</td><td>Schema/Draw</td><td>K02.1.0141</td><td>Total Bl./Pg 11</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Status</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>								Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Level Niveau Niveau	Function Functie Funktion	Standard setting Standaard instelling Standardværdi	min. min. min.	max. max. max.	Unit Eenheid Enhed	Modification Wijziging Ændring	E = Endbenutzer, utilisateur finale, utilizzatore finale									I = Inbetriebsetzung, mise en service, messa in funzione									F = Fachmann, Spécialist, Specialista									O = OEM									ZN = Zeilennummer, numéro de ligne, numero di riga									The settings that need to be adjusted are identified by an asterisk. De instellingen die aangepast moeten worden zijn aangeduid met een * Indstillingerne, som skal tilpasses, er mærket med *.									C	Supplements Uitbreidingen Tilføjelser																																																																																												D									E									F	<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>19.12.2019</td><td>se</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page 11</td></tr><tr><td>b</td><td>Param. 6020 / 6032</td><td>03.02.2020</td><td>se</td><td>Bez./Des.1</td><td>Parameter list/Parameterlijst</td><td>=P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Kesselkr.Pumpe getauscht</td><td>11.09.2025</td><td>bm</td><td>Bez./Des.2</td><td>Parameterliste</td><td>Schema/Draw</td><td>K02.1.0141</td><td>Total Bl./Pg 11</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Status</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 11	b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Bez./Des.1	Parameter list/Parameterlijst	=P			c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Bez./Des.2	Parameterliste	Schema/Draw	K02.1.0141	Total Bl./Pg 11	d									Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name					1	2	3	4	5	6	7	8
Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Level Niveau Niveau	Function Functie Funktion	Standard setting Standaard instelling Standardværdi	min. min. min.	max. max. max.	Unit Eenheid Enhed	Modification Wijziging Ændring																																																																																																																																																																																																																																															
E = Endbenutzer, utilisateur finale, utilizzatore finale																																																																																																																																																																																																																																																							
I = Inbetriebsetzung, mise en service, messa in funzione																																																																																																																																																																																																																																																							
F = Fachmann, Spécialist, Specialista																																																																																																																																																																																																																																																							
O = OEM																																																																																																																																																																																																																																																							
ZN = Zeilennummer, numéro de ligne, numero di riga																																																																																																																																																																																																																																																							
The settings that need to be adjusted are identified by an asterisk. De instellingen die aangepast moeten worden zijn aangeduid met een * Indstillingerne, som skal tilpasses, er mærket med *.																																																																																																																																																																																																																																																							
C	Supplements Uitbreidingen Tilføjelser																																																																																																																																																																																																																																																						
D																																																																																																																																																																																																																																																							
E																																																																																																																																																																																																																																																							
F	<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>19.12.2019</td><td>se</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page 11</td></tr><tr><td>b</td><td>Param. 6020 / 6032</td><td>03.02.2020</td><td>se</td><td>Bez./Des.1</td><td>Parameter list/Parameterlijst</td><td>=P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Kesselkr.Pumpe getauscht</td><td>11.09.2025</td><td>bm</td><td>Bez./Des.2</td><td>Parameterliste</td><td>Schema/Draw</td><td>K02.1.0141</td><td>Total Bl./Pg 11</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Status</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td>Date</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 11	b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se	Bez./Des.1	Parameter list/Parameterlijst	=P			c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm	Bez./Des.2	Parameterliste	Schema/Draw	K02.1.0141	Total Bl./Pg 11	d									Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name																																																																																																																																																																																																			
a	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 11																																																																																																																																																																																																																																														
b	Param. 6020 / 6032	03.02.2020	se		Bez./Des.1	Parameter list/Parameterlijst	=P																																																																																																																																																																																																																																																
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	11.09.2025	bm		Bez./Des.2	Parameterliste	Schema/Draw	K02.1.0141	Total Bl./Pg 11																																																																																																																																																																																																																																														
d																																																																																																																																																																																																																																																							
Status	Aenderung/Modific.	Date	Name		Date	Name																																																																																																																																																																																																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																															